



ACCES EGAL PENTRU TOȚI LA JUSTIȚIE

*Evaluarea accesibilității clădirilor instanțelor de judecată,
autorităților și instituțiilor publice din domeniul justiției*

Acest studiu este elaborat de Alianța INFONET, în cadrul proiectului „Îmbunătățirea accesului la justiție pentru a trăi în demnitate”, implementat de PNUD Moldova, cu suportul financiar al Germaniei.

Chișinău, 2024



ACCES EGAL PENTRU TOȚI LA JUSTIȚIE

*Evaluarea accesibilității
clădirilor instanțelor de judecată,
autorităților și instituțiilor publice
din domeniul justiției*



*Acest studiu este elaborat de Alianța INFONET, în cadrul proiectului
„Îmbunătățirea accesului la justiție pentru a trăi în demnitate”,
implementat de PNUD Moldova, cu suportul financiar al Germaniei.*

Chișinău, 2024

*Autorii au elaborat acest studiu cu bună credință și cu bune intenții.
Opiniile exprimate în acest studiu aparțin autorilor și nu reflectă,
în mod obligatoriu, punctul de vedere oficial al finanțatorului.*

Machetare: Cristina Roșca
Coperta: Editura Garomont Studio
Redactor: Maria Balan
Tehnoredactare: Cristina Roșca
Prepress: Editura Garomont Studio



Editura: **Garomont Studio SRL**,
str. Ion Creangă, 39 Tel.: 067 228 277; 060 53 60 53
e-mail: garomont@promovare.md, garomont_print@promovare.md

Tipografia: **SC Garomont Studio SRL**,
str. Alba Iulia, 75 Tel.: 076 706 887; 060 53 60 53
e-mail: garomont@promovare.md, garomont_print@promovare.md

DESCRIEREA CIP A CAMEREI NAȚIONALE A CĂRȚII DIN REPUBLICA MOLDOVA

Acces egal pentru toți la justiție : Evaluarea accesibilității clădirilor instanțelor de judecată, autorităților și instituțiilor publice din domeniul justiției /
Alianța Infonet, PNUD Moldova ; responsabil de ediție: Victor Koroli. – Chișinău :
Garomont-Studio, 2024. – 98 p. : fig., tab. în parte color.

Cerințe de sistem: PDF Reader.

Cu suportul financiar al Germaniei.

ISBN 978-9975-162-82-1 (PDF).

CZU 725.1:347.99

A 15

© **Alianța INFONET**

Toate drepturile rezervate. Orice reproducere, parțială sau integrală, a textului sau a materialelor grafice se va face numai cu acordul scris al Alianței INFONET.



IMPLEMENTATOR:

Alianța INFONET

RESPONSABIL DE EDITIE:

Victor KOROLI,
Director Executiv, Alianța INFONET

PARTENERI:


„UNIVERSAL ACCES” S.R.L.
Grupul de Inițiativă „Căușeni AID”
Asociația „MOTIVAȚIE” din Moldova
Asociația Obștească „RADIOVISION”
Asociația Obștească „Clinica Juridică Nord”
Asociația Obștească „Fiecare Contribuie pentru Schimbare”
Asociația Obștească „Asociația Tinerilor cu Dizabilități „VIVERE”
Asociația Obștească „Asociația Părinților și Pedagogilor Ștefănești”
Asociația Obștească „Asociația pentru Combaterea Izolării
Informaționale „ECOU”
Asociația Obștească Asociația părinților persoanelor cu dizabilități
„ETERNITATE”

CUPRINS

Introducere	5
Metodologie	8
Rezultate	13
Concluzii și recomandări	20
Anexe	
ANEXA 1. Ghid privind evaluarea accesibilității clădirilor cu destinație publică (indiferent de forma de proprietate)	23
ANEXA 2. Desene tehnice	37
ANEXA 3. Chestionar de evaluare a condițiilor de accesibilitate a clădirilor publice	68
ANEXA 4. Lista clădirilor evaluate din sistemul de justiție din Republica Moldova	70
ANEXA 5. Oferte ascensoare	77
ANEXA 6. Oferte rampă	90
ANEXA 7. Modele de rampă (schițe tehnice)	92
ANEXA 8. Modele de grupuri sanitare (schițe tehnice)	95
ANEXA 9. Calculator on-line al unghiului de înclinație și al lungimii rampelor de acces	96
ANEXA 10. Accesibilitatea infrastructurală (Normative și standarde în domeniul construcțiilor. Resurse informaționale în domeniul accesibilității)	97

INTRODUCERE

La 1 ianuarie 2023, conform datelor Casei Naționale de Asigurări Sociale (BNS, 01.12.2023), numărul persoanelor recunoscute cu dizabilități în Republica Moldova a constituit 162,3 mii persoane, inclusiv 10,9 mii copii cu vârsta de 0-17 ani. Persoanele cu dizabilități au reprezentat 6,5% din populația totală a țării cu reședință obișnuită, iar copiii cu dizabilități au constituit 2% din numărul total al copiilor cu reședință obișnuită din Republica Moldova.

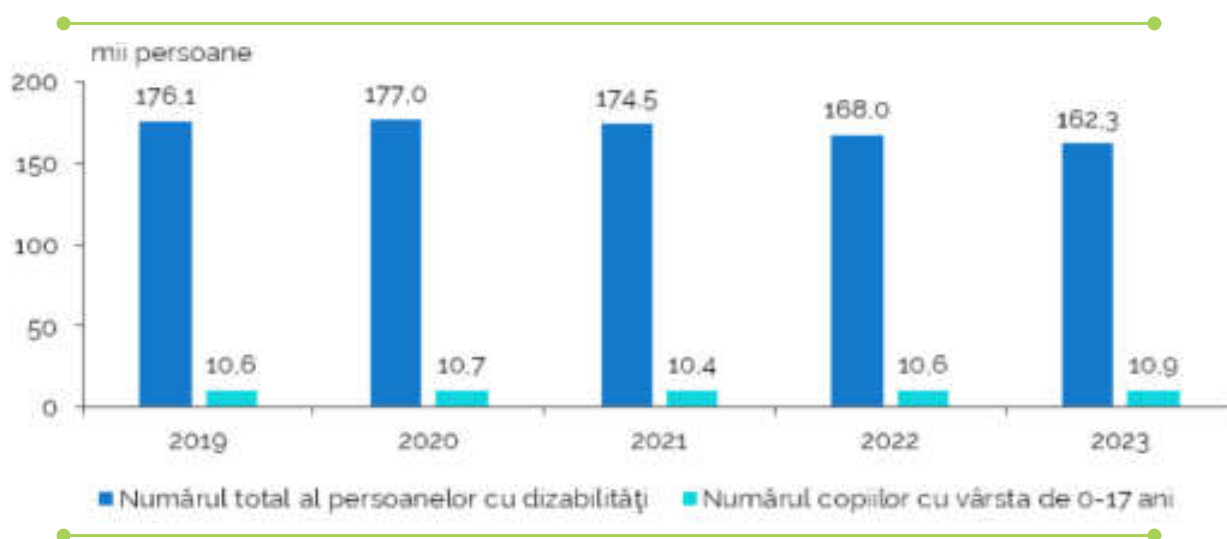

Ratificarea Convenției ONU de către Republica Moldova (2010) și ratificarea Protocolului opțional (2021) marchează o schimbare importantă în abordarea dizabilității, nu doar prin prisma protecției sociale și a stării de sănătate, dar și din punct de vedere al promovării și respectării drepturilor omului, al incluziunii sociale, al valorilor umane și al egalității de șanse.

Accesibilitatea este unul dintre principiile fundamentale ale Convenției ONU și reprezintă o precondiție pentru exercitarea altor drepturi în diferite domenii ale vieții. Analiza situației actuale în domeniul drepturilor persoanelor cu dizabilități denotă o serie de provocări privind participarea efectivă și deplină în societate a acestui grup.



Acest studiu este elaborat de Alianța INFONET în cadrul campaniei „Acces Egal pentru Toți la Justiție”, în cadrul proiectului „Îmbunătățirea accesului la justiție pentru a trăi în demnitate”, implementat de PNUD Moldova, cu suportul financiar al Germaniei.

Obiectivul general al proiectului este de a spori reziliența statului de drept din Republica Moldova și consolidarea capacităților acestuia de a oferi soluții eficiente pentru asigurarea accesului la servicii publice. Această intervenție are ca scop abordarea provocărilor pluridimensionale și interconectate asociate policrizei actuale, prin consolidarea instituțiilor, abilitarea grupurilor vulnerabile pentru a accesa servicii juridice, precum și valorificarea potențialului de transformare digitală în sprijinul îmbunătățirii accesului la justiție.

PNUD Moldova oferă instituțiilor statului de drept și altor actori relevanți (cum ar fi ONG-urile) instrumentele și cunoștințele necesare pentru a lucra la nivel intersectorial abordând conexiunea pentru a îmbunătăți accesul la servicii de justiție incluzive, la siguranță și securitate și la sisteme de protecție. În același timp, această intervenție are drept obiectiv să furnizeze justițiabililor mijloacele necesare pentru a-și revendica drepturile și accesa servicii juridice.

Cercetarea actuală își propune să stabilească valorile inițiale în domeniul accesibilității clădirilor publice, în care sunt amplasate cele 44 de instanțe de judecată, ceea ce reprezintă 100% și ne permite să avem o imagine de ansamblu pe tot teritoriul Republicii Moldova. De asemenea, în lista clădirilor evaluate au mai fost incluse alte 6 clădiri ale unor instituții și autorități centrale din sistemul de justiție.

Valorile inițiale vor fi utilizate pe termen mediu și lung pentru monitorizarea ulterioară a implementării acțiunilor, care vizează asigurarea accesibilității la serviciile de justiție a persoanelor cu dizabilități.

Scopul și obiectivele campaniei „Acces Egal la Justiție pentru Toți” și al acestui studiu se orientează spre:

- Promovarea normativelor și standardelor de accesibilitate infrastructurală și informațională pentru persoanele cu dizabilități,
- Promovarea incluziunii și asigurarea egalității de șanse,
- Facilitarea unui proces de comunicare între comunitatea persoanelor cu deficiențe și instituțiile / autoritățile din sistemul de justiție din Republica Moldova,
- Dezvoltarea parteneriatului între organizațiile societății civile și instituțiile / autoritățile din sistemul de justiție,
- Promovarea comportamentului pro activ al persoanelor cu dizabilități,
- Promovarea bunelor practici în domeniul accesibilității,
- Formularea concluziilor și recomandărilor pentru foaia de parcurs.

Accesibilitatea infrastructurală și informațională este o precondiție a accesului la serviciile de justiție pentru persoanele cu dizabilități din Republica Moldova, în condiții de egalitate cu alte categorii ale populației.

Ferma noastră convingere este că nu poate exista progres, fără respectarea drepturilor omului. Iar pentru a progresa trebuie să existe deschidere și cooperare din partea tuturor actorilor interesați de reforme în sistemul de justiție din Republica Moldova.

Scopul cercetării

Scopul cercetării este de:

- a stabili valorile inițiale în domeniul accesibilității clădirilor în care sunt amplasate toate instanțele de judecată, și, selectiv, clădirile unor autorități și instituții publice din domeniul justiției din Republica Moldova,
- a facilita monitorizarea ulterioară a implementării acțiunilor de acces în bază de egalitate de drepturi al persoanelor cu dizabilități la serviciile oferite de sistemul de justiție din Republica Moldova;
- a promova un comportament pro-activ al persoanelor cu dizabilități în viața publică prin implicarea lor în procesul de monitorizare;
- a promova conceptul de *design universal*.

Echipa de implementare și-a formulat o viziune proprie și clară în ce privește abordarea auditului accesibilității infrastructurii clădirilor publice din Republica Moldova. Anterior, această echipă a evaluat în Republica Moldova:

- 2017 secții de votare,
- 60 clădiri ale sectoarele de poliție,
- 37 clădiri ale subdiviziunilor teritoriale ale Agenției Naționale de Ocupare a Forței de Muncă,
- etc.

În acest studiu sunt incluse și datele de evaluare a accesibilității clădirilor în care sunt amplasate 44 de instanțe de judecată și, selectiv, 6 clădiri ale unor autorități și instituții publice din domeniul justiției din Republica Moldova.

Astfel, această cercetare, putem afirma, cuprinde un eșantion de 100% de instanțe de judecată, care activează în sistemul de justiție de pe teritoriul Republicii Moldova. Acest lucru ne permite să formulăm concluzii și recomandări relevante pentru segmentul de clădiri publice evaluate.

Metode de cercetare

Procedura de investigație este una care presupune vizita în teren și documentarea fiecărui obiect auditat în prezenta cercetare. Instrumentul principal de cercetare a fost chestionarul structurat. (Anexa 3).

Alte instrumente utilizate au fost observația directă, discuțiile informale cu oamenii, realizarea fotografiilor pentru studierea unor aspecte particulare. Accentul este pus pe complementaritate, pe validare reciprocă a instrumentelor și a surselor de date colectate.

Echipa de implementare, partenerii, monitorii au capacități demonstrate anterior pentru a aborda în mod complex problematica respectivă, a defini un design metodologic viabil și pentru a analiza tema.

Așteptări

Rezultatele așteptate ale studiului au fost, în mod evident, îndeplinirea tuturor obiectivelor și oferirea răspunsurilor la întrebările de cercetare. Așteptăm ca rezultatele cercetării să poată fi folosite de către sistemul de justiție din Republica Moldova, alte autorități publice centrale, după caz, locale de nivelurile I și II, care sunt direct sau indirect responsabile de realizarea condițiilor de accesibilitate pentru persoanele cu dizabilități, în avantajul oamenilor și societății, în general.

Nu în ultimul rând, ne așteptăm că această cercetare să aducă în prim plan utilitatea și necesitatea realizării unei astfel de cercetări la nivel național pe problema accesibilității infrastructurale

a clădirilor publice, conștientizarea de către autorități și de către publicul larg a necesităților de implementare a cadrului legal național și internațional, la care Republica Moldova este parte.

Tehnicile utilizate și etapele monitorizării

Actualizarea Ghidului de evaluare a accesibilității și a Chestionarului de evaluare a accesibilității

Ghidul privind evaluarea accesibilității clădirilor cu destinație publică (Anexa 1) și Chestionarul de evaluare a accesibilității (Anexa 3), realizate anterior cu suportul mai multor organizații neguvernamentale din Republica Moldova au fost actualizate.

Instruirea unui grup de persoane în calitate de monitori

În luna august 2023 a fost organizat un atelier de informare în format off-line și on-line cu participarea a 20 de **monitori de accesibilitate**. Instruirea a fost livrată de experți în domeniul accesibilității din cadrul Alianței INFONET și Asociației MOTIVAȚIE din Moldova.

Realizarea auditului accesibilității a 50 de clădiri din sistemul de justiție

Monitorii au completat chestionarul de monitorizare (printat pe hârtie) și au făcut fotografii la obiectul auditat. Fiecare clădire publică a fost identificată și poziționată pe **Harta Accesibilității** în baza aplicației **My GPS Coordinates**. Astfel, punctele longitudinale și latitudinale au facilitat procesul identificării clădirilor și poziționării lor pe hartă. (vezi pag. 16)

Ulterior, informația inclusă în chestionarele de monitorizare a fost digitalizată și plasată de fiecare echipă de monitori în **Google Drive**. Fiecare echipă a avut acces doar la mapa din arealul geografic respectiv. Echipa de implementare a procesat și a analizat datele. În ultimă instanță/**final filter**, un expert în domeniul accesibilității, delegat de Asociația MOTIVAȚIE din Moldova, a verificat datele și le-a pregătit pentru amplasare pe **Harta Accesibilității**. Eventualele neclarități din chestionare au fost precizate, fie în baza fotografiilor anexate sau a unei comunicări directe cu echipele de monitori.

Amplasarea datelor pe Harta Accesibilității

Expertul în domeniul accesibilității a examinat chestionarele completate și a plasat cele 50 de clădiri ale instanțelor de judecată și ale unor autorități și instituții publice din domeniul justiției din Republica Moldova pe *Harta Accesibilității* (<http://motivatie.md/harta-accesibilitate/>).

Harta este un produs al Asociației „MOTIVAȚIE” din Moldova, care a fost realizat cu suportul Fundației Soros Moldova. Autorii și-au propus să contribuie la diminuarea fenomenului de discriminare a persoanelor cu dizabilități, în mod special, a celor care fac parte din grupul persoanelor cu mobilitate redusă prin facilitarea/îmbunătățirea accesului fizic la infrastructura socială și prezentarea nivelului de accesibilitate la imobilele cu destinație publică din Republica Moldova. Ulterior, informația de pe această hartă a fost completată cu rezultatele evaluărilor infrastructurale, în care au fost implicate peste 20 de organizații neguvernamentale din republică.

Prin plasarea informației pe *Harta Accesibilității* sunt promovați actorii sociali ce respectă legislația și normativele în vigoare, totodată sunt identificate acele clădiri și responsabili ce nu respectă cele mai elementare condiții de accesibilitate necesare.

Acordarea calificativelor privind accesibilitatea clădirilor

Ca rezultat al evaluării accesibilității clădirilor publice în care sunt amplasate instanțele de judecată, conform *Ghidului de evaluare a accesibilității*, fiecare clădire a primit unul din calificativele:

- *accesibilă*,
- *parțial accesibilă*,
- *inaccesibilă*.

Înainte de a da o notă instituției evaluate, dacă este *accesibilă*, *parțial accesibilă* sau *inaccesibilă*, s-au luat în considerație următoarele:

- accesul până la clădire;
- rampa de acces, inclusiv barele de suport;
- ușile de la intrare;
- spațiul interior;

- wc-ul adaptat;
- liftul de la etaj (dacă este cazul);
- uşile interioare;
- parcare special amenajată.

Prin calificativele *accesibil*, *parțial accesibil*, *inaccesibil* se înțeleg următoarele:

Accesibil – putem spune că o instituție este accesibilă atunci când persoanele cu dizabilități (în mod special, cele cu dizabilități locomotorii sau/și persoanele ce fac parte din grupul de mobilitate redusă) pot să ajungă independent fără dificultăți în interiorul instituției și pot să beneficieze de anumite servicii.

Parțial accesibil – putem spune că o instituție este parțial accesibilă pentru persoanele cu dizabilități atunci când aceste persoane fiind însoțite de un asistent, pot să ajungă în interiorul instituției ca să beneficieze de anumite servicii. Asistentul ar putea să ajute persoana cu dizabilitate să treacă anumite obstacole minuscule, cum ar fi bordure mici, urcare/coborâre rampă puțin mai abruptă, trecerea pragurilor la ușa, dacă instituția are mai multe nivele și nu are lift, dar cel puțin este acces liber până la primul nivel.

Inaccesibil – putem spune că o instituție este inaccesibilă pentru persoanele cu dizabilități atunci când aceste persoane, nici singure și nici cu ajutorul asistentului, nu pot ajunge în interiorul instituției. Aici se are în vedere multe trepte pe teritoriu sau la intrarea în instituție, lipsa rampei de acces ori instalarea șinelor metalice, uși înguste, trepte în interior la primul nivel sau trepte în subsol, lipsa WC-ului adaptat sau măcar accesibil (acces liber până la vasul de WC).

**EVALUAREA CONDIȚIILOR
DE ACCESIBILITATE A CLĂDIRILOR
INSTANȚELOR DE JUDECĂTĂ ȘI A AUTORITĂȚILOR
DIN SISTEMUL DE JUSTIȚIE DIN REPUBLICA MOLDOVA**
(August – Decembrie 2023)

Nr.	Instituția evaluată	Adresa oficiului	Nivelul de accesibilitate al clădirilor evaluate		
			Acesibil	Parțial	Inaccesibil
1.	Judecătoria Edineț	mun. Edineț, str. Ștefan Vodă nr. 1			
2.	Judecătoria Drochia	or. Drochia, str. 31 August 1989, 7			
3.	Judecătoria Soroca	or. Soroca, str. Independentei, 62			
4.	Judecătoria Bălți	or. Bălți, str. Hotinului, 43			
5.	Judecătoria Ungheni	mun. Ungheni, str. Națională 10/1			
6.	Judecătoria Orhei	or. Orhei, str. Vasile Mahu, 135			
7.	Judecătoria Strășeni	Or. Strășeni, str. Ștefan cel Mare, 98			
8.	Judecătoria Criuleni	or. Criuleni, str. 31 august 1989, 70			
9.	Judecătoria Hîncești	or. Hîncești, str. Chișinăului 7			
10.	Judecătoria Anenii Noi	Or. Anenii Noi, str. Mărțișor - 15			
11.	Judecătoria Chișinău	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 162			
12.	Judecătoria Căușeni	or. Căușeni, str. Ștefan cel Mare, 86			
13.	Judecătoria Comrat	mun. Comrat, str. Lenin, 242			
14.	Judecătoria Cimișlia	or. Cimișlia, str. Constantin Stamati, 1			
15.	Judecătoria Cahul	mun. Cahul, str. Mihail Frunze, 62			
16.	Sediul Briceni	or. Briceni, str. Independenței nr. 5			
17.	Sediul Ocnița	or. Ocnița, str. Burebista nr. 47			

18.	Sediul Dondușeni	or. Dondușeni, str. 31 august 1989 nr. 19			
19.	Sediul Glodeni	or. Glodeni, str. Ștefan cel Mare, 7			
20.	Sediul Fălești	or. Fălești, str. 1 Mai, 14			
21.	Sediul Rîșcani	or. Rîșcani, str. 31 August, 9			
22.	Sediul Sîngerei	or. Sîngerei, str. Nicolae Testemițanu, 4			
23.	Sediul Florești	or. Florești str. Mihai Eminescu, 1			
24.	Sediul Telenești	or. Telenești, str. Ștefan cel Mare, 6			
25.	Sediul Rezina	or. Rezina, str. Voluntarilor 3			
26.	Sediul Călărași	or. Călărași, str. Alexandru cel Bun, 153			
27.	Sediul Dubăsari	s. Ustia, r-nul. Dubăsari, str. Ștefan cel Mare 9			
28.	Sediul Botanica	mun. Chișinău, str. Nicolai Zelinski, 13			
29.	Sediul Rîșcani	mun. Chișinău, str. Kiev, 3			
30.	Sediul Buiucani	mun. Chișinău, str. Mihai Viteazul 2			
31.	Sediul Ciocana	mun. Chișinău, str. Mihail Sadoveanu, 24/1			
32.	Sediul Ialoveni	or. Ialoveni, str. Prieteniei 4			
33.	Sediul Bender	s.Varnița, str. Tighina 66			
34.	Sediul Ștefan-Vodă	or. Ștefan Vodă str. Grigore Vieru, 6			
35.	Sediul Leova	or. Leova, str. Unirii, 32			
36.	Sediul Cantemir	Or. Cantemir, str. Nicolae Testemițanu, 2			
37.	Sediul Taraclia	or. Taraclia, str. Mira, 3			
38.	Sediul Vulcănești	or. Vulcănești, str. Plotnicova, 50			
39.	Sediul Ceadâr-Lunga	or. Ceadâr Lunga, str. Lenin 112/3			
40.	Curtea de Apel Bălți	mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 54			

41.	Curtea de Apel Chișinău	mun. Chișinău, str. Teilor 4,			
42.	Curtea de Apel Comrat	mun. Comrat, str. Lenin, 177	*		
43.	Curtea de Apel Cahul	or. Cahul, str. Ștefan cel Mare, 30			
44.	Curtea Supremă de Justiție	mun. Chișinău, str. Petru Rareș, nr. 18			
45.	Ministerul Justiției	mun. Chișinău, str. 31 August 1989, 82			
46.	Agencia de administrare a instanțelor judecătorești	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare, nr.124 B, et.2			
47.	Institutul Național al Justiției	mun. Chișinău, str. Serghei Lazo, 1			
48.	Oficiul central al Avocatului Poporului	mun. Chișinău, tr. Calea Ieșilor 11/3			
49.	Administrația Națională a Penitenciarelor	mun. Chișinău, str. Nicolae Titulescu, 35			
50.	Facultatea de Drept, USM	mun. Chișinău, str. Mihail Kogălniceanu, 67			


REZULTATE

Nivelul de accesibilitate al clădirilor evaluate	Oficii	Sub-total
	Oficii accesibile	1
	Oficii parțial accesibile	29
	Oficii inaccesibile	20
TOTAL:		50

* Accesibil condițional. Necesită schimbarea gresiei lunecoase și a plăcuțelor antiderapante de pe pragul de la intrare în instanța de judecată.

HARTA ACCESIBILITĂȚII

Informația procesată despre monitorizarea condițiilor de accesibilitate a celor 50 clădiri publice, în care activează instanțele de judecată și unele autorități și instituții publice din domeniul justiției din Republica Moldova, a fost amplasată pe **Harta Accesibilității** (<http://motivatie.md/harta-accesibilitate/>).

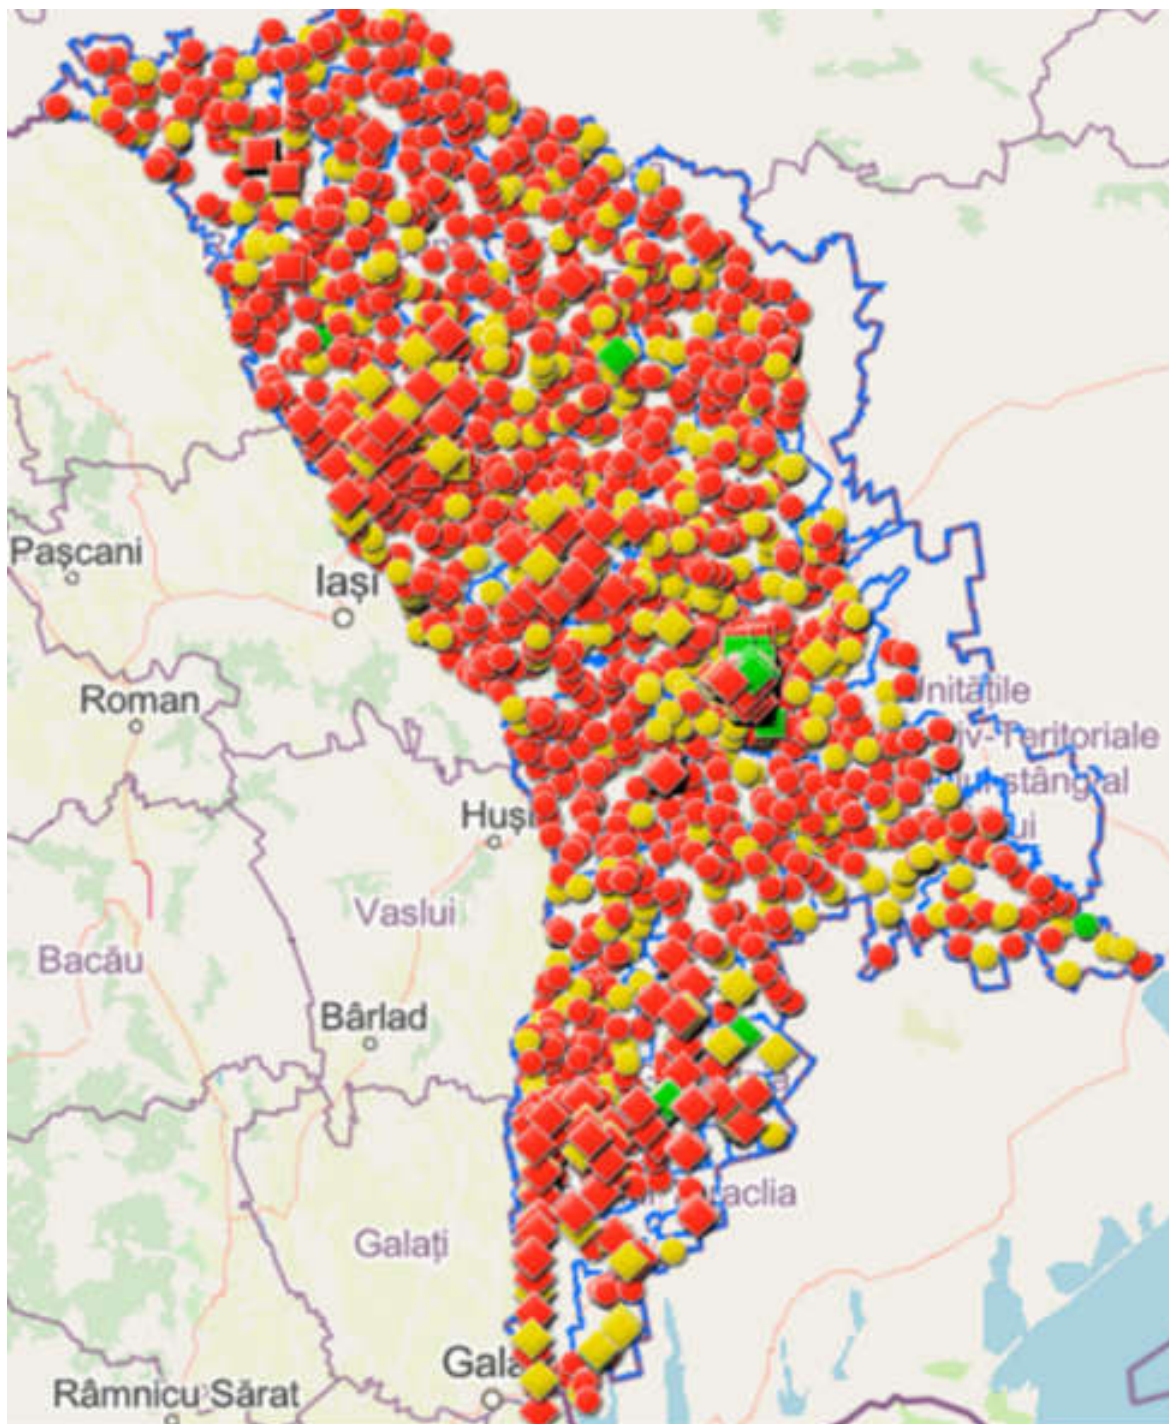

Ideea creării platformei **Harta Accesibilității** a apărut în anii 2008-2009, însă a devenit reală abia în anul 2011.

Scopul creării **Hărții Accesibilității** este diminuarea fenomenului de discriminare a persoanelor cu dizabilități și a persoanelor ce fac parte din grupul cu mobilitate redusă prin facilitarea/îmbunătățirea accesului fizic la infrastructura socială și prezentarea nivelului de accesibilitate la imobilele cu destinație publică din Republica Moldova, informație necesară acestor persoane pentru a ști unde pot să meargă fără dificultate și unde este nevoie să apeleze la ajutorul însoțitorilor pentru a avea acces în clădirea sau instituția vizată.

De la momentul lansării, Harta a fost accesată de **10241 de utilizatori**.

În prezent, harta digitală mai cuprinde informații despre 3786 de clădiri clasificate după tipul instituției:

- comerț – 805;
- educație – 249;
- instituții culturale/odihnă – 199;
- instituții de stat – 191;
- instituții medicale – 135;
- instituții sociale – 18;
- întreprinderi – 7;
- ONG/asociații obștești – 14;
- secții de votare – 2084;
- sectoare de poliție – 60.

Nivelul de accesibilitate a clădirilor sunt clasificate după:

Accesibile	Parțial accesibile	Inaccesibile
218	976	2592
6 %	26 %	68 %

Conform Legii Nr. 60 din 30.03.2012 Privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități:

- „Obiectele de menire socială trebuie să fie amenajate într-un mod care să le facă accesibile pentru persoanele cu dizabilități: dotate cu căi de acces și instalate cu respectarea actelor normative în vigoare vizând domeniul respectiv” (Art. 19).
- „Persoanele cu funcții de răspundere, întreprinderile, instituțiile și organizațiile indiferent de forma de proprietate, care nu îndeplinesc prevederile prezentei legi în ceea ce privește eliminarea barierelor existente și amenajarea adecvată, conform normativelor în vigoare, poartă răspundere în conformitate cu Codul contravențional” (Art. 26).

VIZUALIZAREA ANALITICĂ A DATELOR

Informația procesată despre monitorizarea condițiilor de accesibilitate a celor 50 clădiri publice, în care activează instanțele de judecată și unele autorități și instituții publice din domeniul justiției din Republica Moldova, a fost amplasată și pe **Platforma de vizualizare analitică a datelor** (<https://accesibilitate.infonet.md>).


Aici este posibilă vizualizarea datelor conform unor criterii de evaluare a clădirii auditate.

Spre exemplu, conform criteriului de evaluare a „suprafețelor înclinate și a treptelor de la intrare”:

- | | |
|--------------------------------|------------|
| - clădiri accesibile – | 2 sau 4% |
| - clădiri parțial accesibile – | 1 sau 2% |
| - clădiri inaccesibile – | 47 sau 94% |


Suprafețe
înclinate și
trepte

accesibil	■
parțial accesibil	■
inaccesibil	■

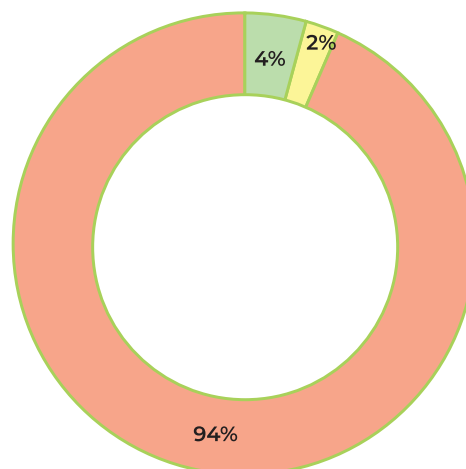


Conform criteriului de evaluare a „**ușilor de la intrare și ușilor interioare**”:

- Clădiri accesibile – 3 sau 6%
- Clădiri parțial accesibile – 4 sau 8%
- Clădiri inaccesibile – 43 sau 86%

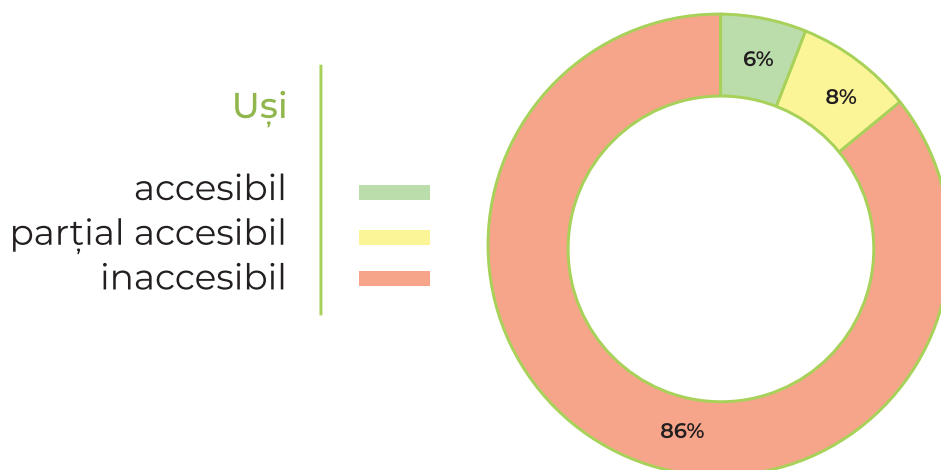

Conform criteriului de evaluare a „**ușilor de la intrare și ușilor interioare**”:

- Clădiri accesibile – 29 sau 58%
- Clădiri parțial accesibile – 12 sau 24%
- Clădiri inaccesibile – 9 sau 18%

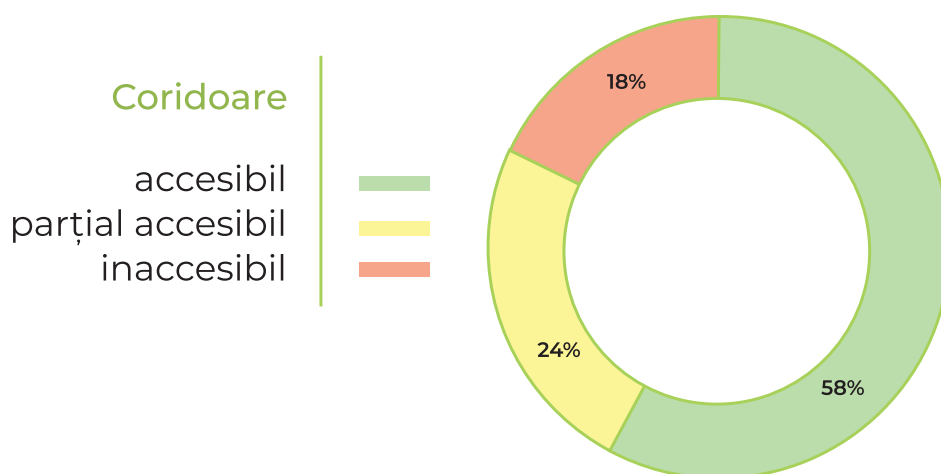

E de menționat că acest produs este în dezvoltare, în perspectivă vor fi incluse și alte criterii de evaluare a clădirilor auditate.

CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI

- Studiul include informații despre condițiile de accesibilitate infrastructurală a 50 clădiri unde sunt amplasate 44 instanțe de judecată (ce reprezintă 100% din numărul tuturor instanțelor) și 6 autorități din sistemul de justiție din Republica Moldova.
- Din totalul de 50 clădiri evaluate, 1 (2 %) este accesibilă (condiționat), 29 (58 %) – parțial accesibile și 20 (40 %) – inaccesibile.
- Comunitatea persoanelor cu dizabilități salută ideea de evaluare a condițiilor de accesibilitate, menționând că astfel se creează o bună platformă pentru promovarea drepturilor fundamentale și acces egal la justiție.
- Problema accesibilității este bariera numărul unu în calea incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilități în Republica Moldova. Accesibilitatea infrastructurii ar trebui văzută ca unul dintre principiile de bază ale Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități, precum și o condiție necesară pentru realizarea altor drepturi fundamentale, care pot și ar trebui să fie exercitate în clădirile publice. Lipsa condițiilor de accesibilitate în clădirile publice constituie un factor discriminatoriu pentru persoanele cu necesități speciale.
- Accesul la justiție constituie un element esențial al statului de drept și un drept fundamental deoarece reprezintă o condiție prealabilă pentru exercitarea altor drepturi ale omului, cum ar fi egalitatea în fața legii și un proces echitabil. O precondiție pentru ca persoanele cu dizabilități să aibă *acces efectiv la actul de justiție, în condiții de egalitate cu ceilalți* este necesar de asigurat accesul în incinta clădirilor instanțelor de judecată.
- Problema accesibilități clădirilor cu destinație publică este o problemă națională. De cele mai multe ori însă, nu există o viziune complexă, soluții și resurse. În acest context, este plauzibil efortul Ministerului Justiției, Agenției de Administrare a Instanțelor de Judecată, a Consiliului Superior al Magistraturii, în general, și al partenerilor săi de dezvoltare în a avansa în

problema accesibilității infrastructurale a clădirilor instanțelor de judecată.

- Clădirile se află în gestiunea instanțelor de judecată (comparativ cu alte instituții și autorități din Republica Moldova), ceea ce crează bune precondiții pentru abordarea complexă și soluționarea problemelor de accesibilitate infrastructurală.
- Instanțele de judecată au nevoie de o mai mare autonomie, inclusiv financiară, în gestionarea problemelor de accesibilizare a clădirilor. Actualmente problema este abordată cumva pe verticală și pe o traiectorie care nu este bine definită: instanța de judecată – Agenția de Administrare a Instanțelor de Judecată – Consiliul Superior al Magistraturii – Ministerul Finanțelor.
- Instanțele de judecată în care sunt angajate persoane cu dizabilități (în diferite funcții) sunt privilegiate, deoarece, beneficiază de *servicii de consultanță și expertiză din oficiu* și au o înțelegere mai amplă a conceptului de accesibilitate.
- Angajații instanțelor de judecată au manifestat interes sporit, deschidere și au cooperat eficient cu echipele de monitori, care au evaluat clădirile instituțiilor.
- Sistemul de justiție din Republica Moldova are nevoie de un propriu *plan de incluziune a persoanelor cu dizabilități*. Aceasta ar permite formarea unei viziuni complexe și elaborarea unei foi de parcurs clare, ceea ce ar permite intervenții pe tot palierul. Spre exemplu în instituțiile din sistemul penitenciar, unde, în lipsa unor studii relevante, situația deținuților persoane cu dizabilități pare a fi cea mai dificilă.
- Este necesară monitorizarea și impunerea *conditio sine quo non* a standardelor și normativelor în construcții pentru a da în exploatare noi obiective și a respecta strict condițiile și regulile de accesibilitate în construcții.
- Organizarea pentru angajații din sistemul de justiție, în obiectivele ce urmează a fi construite/reconstruite, a exercițiilor

„User Safari”, precum a unui sondaj de evaluare a percepțiilor privind persoanele cu necesități speciale.

- Este necesară o mediatizare sporită a bunelor practici de accesibilitate infrastructurală și informațională care sunt înregistrate în instanțele de judecată (spre exemplu, Curtea de Apel Comrat) și sistemul de justiție.
- Pentru realizarea condițiilor de accesibilitate, în cazul necesităților speciale, nu există soluții universale. Acestea trebuie să fie adaptate individual la fiecare infrastructură și tip de necesitate.
- În societate există o imagine falsă, precum că costurile accesibilizării sunt exagerat de mari.
- În Republica Moldova, în general, percepțiile față de persoanele cu dizabilități sunt dominate de modele caritabile, medicale și sociale, mai puțin de modelul bazat pe drepturile omului.
- Conceptul de *design universal* este ignorat în societate și persistă o falsă percepție conform căreia accesibilitatea infrastructurii se referă exclusiv la persoanele cu dizabilități. De asemenea, aceasta vizează și alte categorii ale populației cu mobilitate redusă: vârstnici, copii, părinți cu copii mici și care îi poartă în cărucior sau în brațe, femei însărcinate, bicicliști, persoane cu dizabilitate temporară etc. Se estimează astfel că numărul persoanelor afectate de lipsa condițiilor de accesibilitate este de trei ori mai mare decât numărul persoanelor cu dizabilități. Este necesară o promovare mai intensă a conceptului *design universal* și a *modelului bazat pe drepturile omului* – convingerea că persoanele cu nevoi speciale au aceleași drepturi ca toți ceilalți și că statul ar trebui să le protejeze.
- Comunităților persoanelor cu dizabilități, organizațiilor neguvernamentale se recomandă să desfășoare activități de sensibilizare a opiniei publice privind drepturile persoanelor cu dizabilități și rolul acestora în societate, precum și organizarea campaniilor de advocacy pentru asigurarea condițiilor de acces la justiție în condiții de egalitate cu toți.

Ghid

privind evaluarea accesibilității
clădirilor cu destinație publică
(indiferent de forma de proprietate)



I. DISPOZIȚII GENERALE

1. Legislația națională în domeniul accesibilității: Legea nr. 60 din 30.03.2012 privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități,¹ capitolul III – Accesibilitatea, art. 17, prevede - *Politica de stat în domeniul accesibilității (1) În scopul asigurării unei vieți independente persoanelor cu dizabilități, autoritățile publice centrale și locale, organizațiile nonguvernamentale, agenții economici, indiferent de forma de organizare juridică, în funcție de competențele lor funcționale, evaluează situația în domeniu și întreprind măsuri concrete pentru a facilita accesul persoanelor cu dizabilități, în condiții de egalitate cu ceilalți, la mediul fizic, la transport, la informație și la mijloacele de comunicare, inclusiv la tehnologia informației și la comunicațiile electronice, la alte utilități și servicii deschise sau furnizate publicului, atât în localitățile urbane, cât și în localitățile rurale, în conformitate cu normativele în vigoare.*
2. Standardele naționale în construcții ce reglementează domeniul accesibilitate sunt CP C.01.02:2018² și NCM C.01.06-2014³:
 - a) CP C.01.02:2018 *Clădiri și construcții. Prevederi generale de proiectare cu asigurarea accesibilității pentru persoane cu dizabilități* (în continuare – CP C.01.02:2018);
 - b) NCM C.01.06-2014 *Cerințe generale de securitate pentru obiectele de construcție la folosirea și accesibilitatea lor pentru persoanele cu dizabilități* (în continuare – NCM C.01.06-2014).
3. Noțiunile ce reprezintă accesibilitatea. În sensul prezentului Ghid noțiunile utilizate semnifică:
 - **accesibilitate** – în Legea nr. 60 se definește ca – ansamblu de măsuri și lucrări de adaptare a mediului fizic, transporturilor, precum și a mediului informațional și comunicațional, incluzând tehnologiile și sistemele informaționale și comunicațiile, conform necesităților persoanelor cu dizabilități, factor esențial de exercitare a drepturilor și de îndeplinire a obligațiilor persoanelor cu dizabilități în societate;

- **adaptare** – acțiunea de a adapta mediul arhitectural și informațional necesar accesibilizării spațiului la nevoile persoanelor cu mobilitate limitată la o situație deja existentă;
- **adaptare rezonabilă** – conform aceleiași legi – modificările și ajustările necesare și adecvate, care nu impun un efort disproporționat sau nejustificat atunci când este necesar, pentru a permite persoanelor cu dizabilități să se bucure sau să-și exercite, în condiții de egalitate cu ceilalți, toate drepturile și libertățile fundamentale ale omului;
- **design universal** – conform aceleiași legi – proiectarea produselor, mediului, programelor și serviciilor astfel încât să poată fi utilizate de către toate persoanele, pe cât este posibil, fără să fie nevoie de o adaptare sau de o proiectare specială. Designul universal nu va exclude dispozitivele de asistare pentru anumite grupuri de persoane cu dizabilități atunci când este necesar;
- **persoană cu dizabilități** – conform aceleiași legi – persoană cu deficiențe fizice, mintale, intelectuale sau senzoriale, deficiențe care, în interacțiune cu diverse bariere/obstacole, pot îngreuna participarea ei deplină și eficientă la viața societății în condiții de egalitate cu celelalte persoane;
- **persoane cu mobilitate limitată (PML)** – conform NCM C.01.06-2014 - persoane care întâlnesc dificultăți la deplasarea individuală, obținerea serviciului, informației necesare sau la orientarea în spațiu. Din această categorie fac parte: persoane cu dizabilități, persoane cu afecțiuni temporare de sănătate, persoane în vârstă, persoane cu afecțiuni de vedere și auz, femei gravide, inclusiv utilizatori de cărucioare pentru copii etc;
- **fotoliu rulant** (scaun rulant) – unul din echipamentele ortopedice frecvent utilizate pentru îmbunătățirea mobilității, permițând persoanelor cu dizabilitate locomotorie permanentă sau temporară, persoane în etate, să participe la activități zilnice, să acceadă la o viață socială normală. Fotoliul rulant se poate utiliza în interiorul sau exteriorul locuinței, se poate deplasa acționat de utilizator sau ajutat de un însoțitor, pe teren plat sau ușor accidentat, pe pante moderate, pe vreme uscată sau umedă, la temperaturi scăzute sau ridicate;

- **informații în format accesibil** - informații tipărite în Braille, în format audio, tipărite sau imprimare cu corp mare de literă, prezentate verbal sau în scris în limbaj ușor de citit și înțeles, însoțite de imagini, pictograme sau prezentate în limbaj mimico-gestual;
- **marcaj reliefant și/sau contrastant** – marcajele de avertizare, direcționare, informare utilizate pentru a preveni, direcționa sau informa persoanele cu deficiențe de vedere, aplicate pe suprafețe verticale și orizontale, atât în interiorul cât și exteriorul clădirilor, trotuarelor, trecerilor de pietoni etc;
- **contrast vizual** – o diferență a proprietăților vizuale care face ca un obiect să se distingă în raport cu un alt obiect sau în raport cu fundalul;
- **suprafețe de avertizare tactilo-vizuale** – mijloace de afișare a informației, reprezentate prin bandă de relief cu desen și culoare determinat, care permite persoanelor cu deficiențe de vedere să se orienteze în spațiu prin atingerea cu picioarele, bastonul sau utilizând vederea remanentă. Acestea se disting după tipuri: pentru carosabil, pardoseli, precum și de avertizare și ghidare;
- **mijloace vizuale de informare** – purtătoare de informație pentru persoanele slab văzătoare sau celea cu dizabilități de auz și vorbire, care sunt redactate sub formă de texte, semne, simboluri, semnale luminoase vizual distinctive;
- **circulație liberă** – cale de deplasare pe orizontală sau verticală, fără trepte, dimensionată corespunzător, care este prevăzută cu echipamente necesare pentru a permite deplasarea persoanelor cu mobilitate limitată fără bariere de orice tip;
- **lumina ușii** – dimensiunea complet liberă, utilizată pentru trecere, atunci când ușa este deschisă. Lumina ușii depinde de dimensiunile și poziționarea foii de ușă și a tocului acesteia.
- **suprafață de manevră** – proiecția la nivelul pardoselii a spațiului necesar realizării manevrelor de întoarcere a persoanei care utilizează un fotoliul rulant;
- **plan înclinat de bordură** – construcție la nivelul trotuarului destinată pentru coborârea/urcarea de pe acesta pe carosabil;

- **rampă de acces** – construcție încorporată în trepte sau peste oricare alt obstacol pentru trecerea și deplasarea persoanelor cu mobilitate limitată;
 - **translator al limbajului de gesturi** – va avea denumirea de „interpret al limbajului mimico-gestual” – specialist care aplică tehnici de interpretare între persoanele care folosesc limbajul mimico-gestual și cele care folosesc limba vorbită, pentru a asigura o informație completă și precisă atât pentru persoanele cu deficiențe de auz și surdocecitate, cât și pentru cele auzitoare;
 - **clădire de destinație publică** – orice clădire/spațiu/încăpere, indiferent de forma de proprietate, predestinată prestării serviciilor publicului larg: servicii medicale, sociale, educație, comerț, alimentație sau divertisment;
 - **comisia de evaluare** – comisia formată din reprezentanții: autorităților publice, proprietarului clădirii, organizațiilor societății civile ce reprezintă interesele persoanelor cu dizabilități.
4. La evaluarea accesibilității clădirilor pentru organizarea serviciilor publice, Comisia de evaluare aplică un set de instrumente și un chestionar special.
 5. Instrumentele utilizate includ:
 - o ruletă sau o riglă metalică cu lungimea de minim 1 m;
 - un raportor;
 - o nivelă cu 2 bule de aer stabile sau nivelă cu 3 bule dintre care 1 bulă reglabilă 0° – 90° și 0% – 45 %;
 - un aparat de fotografiat;
 - un chestionar de evaluare format A4 pentru fiecare clădire supusă auditului;
 - un pix pentru completarea chestionarului.
 6. Chestionarul de evaluare conține întrebări privind accesibilitatea spațiilor exterioare și a spațiilor interioare ale clădirii propus pentru sau unde deja se prestează serviciile publice.
 7. Spațiile exterioare ale clădirii se referă la drumuri și părți integrante ale acestora, inclusiv bordurile la trecerile de pietoni

sau intrările de pe suprafața carosabilă pe trotuar, locurile de parcare, indicatoarele și marcajele.

8. Spațiile interioare ale clădirii se referă la elemente precum: uși și treceri prin goluri de uși, coridoare, trepte, pante, grup sanitar (WC), sala/sălile în care se prestează/se vor presta serviciile publice.
9. În vederea completării chestionarului, membrii Comisiei de evaluare efectuează măsurările și consemnează rezultatele în rubricile alocate pentru fiecare element supus auditului.
10. Efectuarea măsurărilor se realizează cu ajutorul ruletei, raportorului și nivelei cu bulă de aer.
11. Ruleta se utilizează pentru măsurarea lățimii, lungimii și înălțimii elementelor supuse evaluării, precum și a distanțelor dintre elemente. În cazul lipsei ruletei, în calitate de instrument de măsurare poate fi utilizată o riglă metalică cu lungimea de minim 1 metru.
12. Raportorul și nivela cu bulă de aer se utilizează pentru măsurarea unghiului de înclinare a suprafețelor față de planul orizontal, în special al rampelor și pantelor de acces în clădire, precum și al denivelărilor.
13. În cazul nivelei cu 2 bule - Raportorul se așază cu baza pe panta înclinată, un capăt al nivelei cu bulă de aer se așază în punctul zero al raportorului, iar celălalt capăt este ridicat sau coborât până la momentul când bula de aer orizontală va lua poziția din mijlocul tubului.
14. Unghiul de înclinare este acel unghi care se formează pe suprafața raportorului în punctul prin care trece latura de jos a nivelei cu bulă de aer.
15. În cazul nivelei cu 3 bule – nivela se așază cu baza pe suprafața căreia i se măsoară unghiul de înclinație, se rotește bula reglabilă până când bula de aer se poziționează la mijlocul

tubului, cifrele în dreptul indicatorului vor arăta unghiul de înclinație existent (în procente sau grade).

16. Elementul supus evaluării este considerat accesibil dacă întrunește caracteristicile și parametrii stabiliți în capitolele menționate mai sus.
17. Dacă elementul care urmează a fi evaluat nu există, la întrebările din chestionar care încep cu „Dacă”, la rubrica „Comentarii/recomandări” se va face mențiunea „N/a”, adică neaplicabil. De exemplu, dacă în localitate nu circulă transport public, la întrebarea 9, se va bifa rubrica „Nu”, iar la întrebările 10, 11 și 12 la rubrica „Comentarii/recomandări” se va nota „N/a”.
18. În cazul elementelor inaccesibile sau a obstacolelor, acestea se fotografiază, fotografia se anexează la chestionarul de evaluare a clădirii și se prezintă autorității publice locale sau gestionarului clădirii/încăperii, atunci când se solicită măsuri de adaptare rezonabilă, după caz.
19. Fiecare fotografie va avea un număr corespunzător numărului elementului evaluat, conform ordinii stabilite în chestionarul de evaluare.

II. DRUMURI

20. Drumurile de acces – în lipsa trotuarelor – spre locația serviciului public se consideră accesibile dacă permit deplasarea autonomă a persoanelor care utilizează scaun rulant, cărucioare sau alte echipamente ajutătoare (cadre de mers, cărje etc.), la fel și deplasarea autonomă a persoanelor cu dizabilități de vedere.
21. Accesibilitatea drumurilor este determinată de materialele care acoperă suprafața carosabilă a acestora (asfalt, beton, pietriș, pământ, pavaj), precum și de gradul de deteriorare a suprafeței (gropi, denivelări, fisuri). La fel accesibilitatea este determinată și de existența sau lipsa elementelor tactile și contrastante vizuale de orientare pentru persoanele cu dizabilități de vedere.

- 22.** Drumurile acoperite cu asfalt sau cu beton și care permit deplasarea autonomă a persoanelor care utilizează scaun rulant, cărucioare sau alte echipamente ajutătoare (cadre de mers, cârje etc.) se consideră parțial accesibile în lipsa gropilor, denivelărilor, fisurilor mari în suprafața asfaltului sau betonului.
- 23.** Drumurile acoperite cu pietriș sau nisip/grund nu permit deplasarea autonomă a persoanelor care utilizează scaun rulant, cărucioare sau alte echipamente ajutătoare (cadre de mers, cârje etc.) și se consideră inaccesibile.
- 24.** Drumurile nepietruite și neasfaltate (drumurile de țară) permit deplasarea autonomă a persoanelor care utilizează scaun rulant, cărucioare sau alte echipamente ajutătoare (cadre de mers, cârje etc.) doar în condițiile în care suprafața este dreaptă, uscată, tare și nu este nisipoasă.
- 25.** Drumurile ce nu au prezente elemente tactile și contrastante vizuale de orientare pentru persoanele cu dizabilități de vedere, dar prezintă posibilități de deplasare persoanelor cu mobilitate redusă se consideră parțial accesibile.
- 26.** Bordurile la trecerile de pietoni sau intrările de pe carosabil pe trotuar se consideră accesibile dacă înălțimea lor nu depășește 2 cm sau dacă, în caz că sunt mai înalte de 2 cm, dispun de rampă de acces cu un unghi de înclinare care nu depășește 8% sau 5°, au instalat pavaj tactil de orientare pentru persoane cu dizabilități de vedere
- 27.** Intrările la trecerile de pietoni sau de pe carosabil pe trotuar se consideră accesibile pentru persoanele cu dizabilități de vedere dacă dispun de pavaj tactil și/sau marcaj cu culori contrastante. Pavajul tactil reprezintă o bandă cu suprafață texturată, cu denivelări specifice, care poate fi simțită cu piciorul, cu bastonul sau cu scaunul rulant și care are rolul de a ghida și avertiza în timpul deplasării persoanele cu dizabilități de vedere (vezi *desenul 2*).

- 28.** Trotuarele, similar criteriilor pentru determinarea accesibilității drumurilor, se consideră accesibile sau inaccesibile în funcție de materialele cu care este acoperită suprafața acestora, precum și de gradul de deteriorare a suprafeței, inclusiv dacă sunt dotate cu elemente tactile și contrastante vizuale de orientare pentru persoanele cu dizabilități de vedere.
- 29.** Trotuarul acoperit cu pavaj se consideră accesibil dacă nu prezintă denivelări sau praguri mai mari de 2 cm.
- 30.** Parcările se consideră accesibile dacă au locuri marcate și semnalizate corespunzător pentru persoane cu dizabilități (simbolul alb al utilizatorului de scaun rulant pe fundal de culoare albastru-închis) (vezi *desenul 3*).
- 31.** Dacă localul dispune de o parcare pentru mai mult de 5 locuri, cel puțin un loc de parcare trebuie să fie marcat și semnalizat corespunzător pentru persoane cu dizabilități.
- 32.** În caz că nu există locuri de parcare special amenajate, deținătorul imobilului oferă și adaptează rezonabil cel puțin un loc sau spațiu de parcare pentru persoanele cu dizabilități în preajma clădirii destinat pentru serviciul public (Legea nr. 60, art. 20, pct. 6). Această adaptare se consideră accesibilă, dacă suprafața este acoperită cu asfalt, beton sau ciment, nu este denivelată, nu conține deteriorări și permite spațiu de manevră pentru scaunul rulant. Spațiul de parcare trebuie să corespundă standardelor indicate în CP C.01.02:2018, pag.45 (vezi *desenul 4*).
- 33.** Porțiunea de drum de la parcare până la clădire se consideră accesibilă dacă este mai mică de 500 m, nu prezintă denivelări, gropi, are suprafața din asfalt, beton, ciment sau pământ tare și nu există obstacole care ar împiedica deplasarea autonomă a persoanelor care utilizează scaun rulant, cărucioare sau alte echipamente ajutătoare (cadre de mers, cârje etc.), inclusiv este dotată cu elemente tactile și contrastante vizuale de orientare pentru persoanele cu dizabilități de vedere.

- 34.** În caz că în raza teritorială a clădirii destinat serviciului public circulă transport public, distanța de la stație și pînă la intrarea în clădire nu trebuie să depășească 500 m. Distanțele mai mari de 500 m se consideră inaccesibile.
- 35.** În caz că în raza teritorială a clădirii destinat serviciului public circulă transport public, acesta se consideră accesibil dacă dispune de unități de transport adaptate pentru persoanele cu dizabilități (unitatea de transport are micro-lift culisant care permite urcarea scaunului rulant, are panou de afișare electronic și concomitent se anunță sonor stațiile).
- 36.** Secțiunea de drum de la stația de transport public pînă la clădire se consideră accesibilă dacă este mai mică de 500 m, nu prezintă denivelări, gropi, are suprafața din asfalt, beton, ciment sau pământ tare și nu există obstacole care ar împiedica deplasarea autonomă a persoanelor care utilizează scaun rulant, cărucioare sau alte echipamente ajutătoare (cadre de mers, cărje etc.), este dotată cu elemente tactile și contrastante vizuale de orientare pentru persoanele cu dizabilități de vedere.

III. SUPRAFEȚE ÎNCLINATE ȘI TREPTE

(RAMPE, PANTE DE ACCES, DENIVELĂRI ÎN INTERIORUL ȘI/SAU EXTERIORUL CLĂDIRII)

- 37.** Localul care are trepte la intrare sau în interior și nu dispune de rampe accesibile și/sau ascensor se consideră inaccesibil.
- 38.** Treptele de la intrare trebuie să fie dotate cu elemente tactile și contrastante vizuale de orientare pentru persoanele cu dizabilități de vedere (*vezi desenul 5*).
- 39.** Rampa construită la intrarea în clădire sau în interiorul clădirii se consideră accesibilă dacă îndeplinește cumulativ următoarele condiții (*vezi desenul 6*):
- unghiul de înclinare nu depășește 8% sau 5°;

- lățimea este de 0,9 m - 1 m, astfel încât permite manevrarea scaunului rulant;
 - dispune de bare de suport instalate pe ambele părți la o înălțime de 70 și, respectiv, de 90 cm;
 - suprafața este antiderapantă (nu permite alunecarea);
 - la fiecare 4 m lungime este amplasată și o zonă de odihnă.
- 40.** Construcțiile din două șine metalice sudate paralel și instalate pe trepte nu constituie căi de acces și prezintă un risc sporit de accidentare pentru persoanele care utilizează scaun rulant, cărucioare sau alte echipamente ajutătoare (cadre de mers, cârje etc.) (vezi desenul 7). Aceste construcții sunt considerate inaccesibile chiar dacă au o lățime și un unghi de înclinare corespunzătoare.
- 41.** În vederea acomodării rezonabile și accesibilizării clădirii destinate serviciilor publice care are scări sau diferite nivele și lipsește rampa sau panta accesibilă, pot fi folosite temporar rampe de acces demontabile - dacă îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:
- sunt instalate corect, astfel încât să-și mențină stabilitatea;
 - unghiul de înclinare la care sunt montate nu depășește 8% sau 5°;
 - sunt însoțite de bare de suport pe ambele părți la o înălțime de 70 cm și respectiv 90 cm (vezi desenul 6).
- 42.** Rampele de acces demontabile instalate incorect sau care nu sunt verificate după anumite perioade de utilizare pentru prevenirea dislocării, prezintă un risc sporit de accidentare pentru persoanele care utilizează scaun rulant, cărucioare sau alte echipamente ajutătoare (cadre de mers, cârje etc.) și sunt considerate inaccesibile.

IV. UȘI

- 43.** Ușile de intrare și ușile din interiorul clădirii se consideră accesibile dacă îndeplinesc cumulativ următoarele condiții (vezi desenele 8-9):

- lăţimea minimă a trecerii prin golul uşii este de minim 90 cm, inclusiv în cazul uşilor duble;
 - nu au praguri mai înalte de 2,5 cm (înălţimea fiecărui element al pragului nu va depăşi 14 mm) sau dispun de treceri accesibile peste praguri cu un unghi de înclinare care să nu depăşească 8% sau 5°;
 - în faţa uşii există o platformă de minim 1,20 m x 1,20 m sau un spaţiu suficient pentru a asigura manevra scaunului rulant;
 - au sisteme de acţionare simple şi fără risc de blocare (senzori, mânere uşor de deschis);
 - prezintă marcaj contrastant şi inscripţii în Braille (*vezi desenul 10*).
- 44.** Măsurarea distanţei de trecere prin golul uşii se efectuează atunci când uşa este deschisă la 90°. În cazul uşilor duble, măsurarea lăţimii se efectuează cu ambele uşi deschise şi golul ambelor uşi nu trebuie să fie mai mic de 90 cm.
- 45.** Turnichetele sau alte bariere rotative la intrarea în clădire prezintă intrări inaccesibile. În vederea acomodării rezonabile şi accesibilizării intrării, turnichetele şi alte bariere rotative urmează a fi demontate, iar trecerea/intrarea securizată se poate asigura prin utilizarea echipamentelor electronice moderne.

V. GRUP SANITAR

(WC)

- 46.** Grupul sanitar din cadrul clădirii se consideră accesibil dacă îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii (*vezi desenele 11-12*):
- uşa se deschide în exterior;
 - dimensiunile cabinei de WC în plan sunt de minim 1,65 m x 1,8 m;
 - alături de vasul de closet este prevăzut spaţiu de manevrare pentru scaun rulant cu raza de 1,5 m, precum şi cârlige pentru îmbrăcăminte, cârje şi alte obiecte;

- chiuveta este amplasată la înălțimea de maximum 0,8 m de la nivelul pardoselii (podelei) și la distanța de 0,2 m de la peretele lateral;
- partea inferioară a oglinzii, dispozitivele pentru uscarea mâinilor, pentru cârlige și pentru ștergere sau hârtie sunt amplasate la înălțimea de maximum 0,9 m de la nivelul pardoselii (podelei);
- pereții sunt dotați cu bare de sprijin.

VI. CORIDOARE

- 47.** Coridoarele de deplasare (în cazul existenței acestora) se consideră accesibile dacă îndeplinesc cumulativ următoarele condiții (conform CP C.01.02:2018, pag.46-49) (vezi desenele 13-14):
- au lățimea de minim 1,5 m;
 - sunt iluminate;
 - au pardoseala (podeaua) antiderapantă (nu permite alunecarea) și fără denivelări;
 - dispun de benzi de direcționare de 20 cm de culori contrastante amplasate pe perete sau pe pardoseală (podea) realizate din materiale diferite ca aspect și sonoritate de suprafața pe care sunt amplasate;
 - ușile de intrare/ieșire inclusiv în cabinete/săli sunt marcate cu culori contrastante și au amplasate tăblițe de informare în formatul brail și în format tipar;
 - suprafața pardoselii este dotată cu elemente tactile și contrastante vizuale de orientare pentru persoanele cu dizabilități de vedere.

VII. ÎNCĂPEREA ÎN CARE SE PRESTEAZĂ SERVICIUL PUBLIC


- 48.** Sala în care se prestează serviciul public se consideră accesibilă dacă îndeplinește cumulativ următoarele condiții:
- spațiul care a rămas în urma amplasării mobilei, echipamentelor, trebuie să permită liberă deplasare a persoanelor care utilizează scaun rulant, cărucioare sau alte echipamente ajutătoare (cadre de mers, cârje etc.);

- în fața zonelor unde se deservesc vizitatorii, trebuie să rămână un spațiu cu diametrul de minim 1,5 m, necesar manevrării scaunului rulant sau altor echipamente ajutătoare;
- are pardoseala (podeaua) antiderapantă (nu permite alunecarea) și fără denivelări, și este dotată cu elemente tactile și contrastante vizuale de orientare pentru persoanele cu dizabilități de vedere.


DESENE TEHNICE

Desenul nr.1


Coborârea (trecerea) de pe trotuar pe partea carosabilă

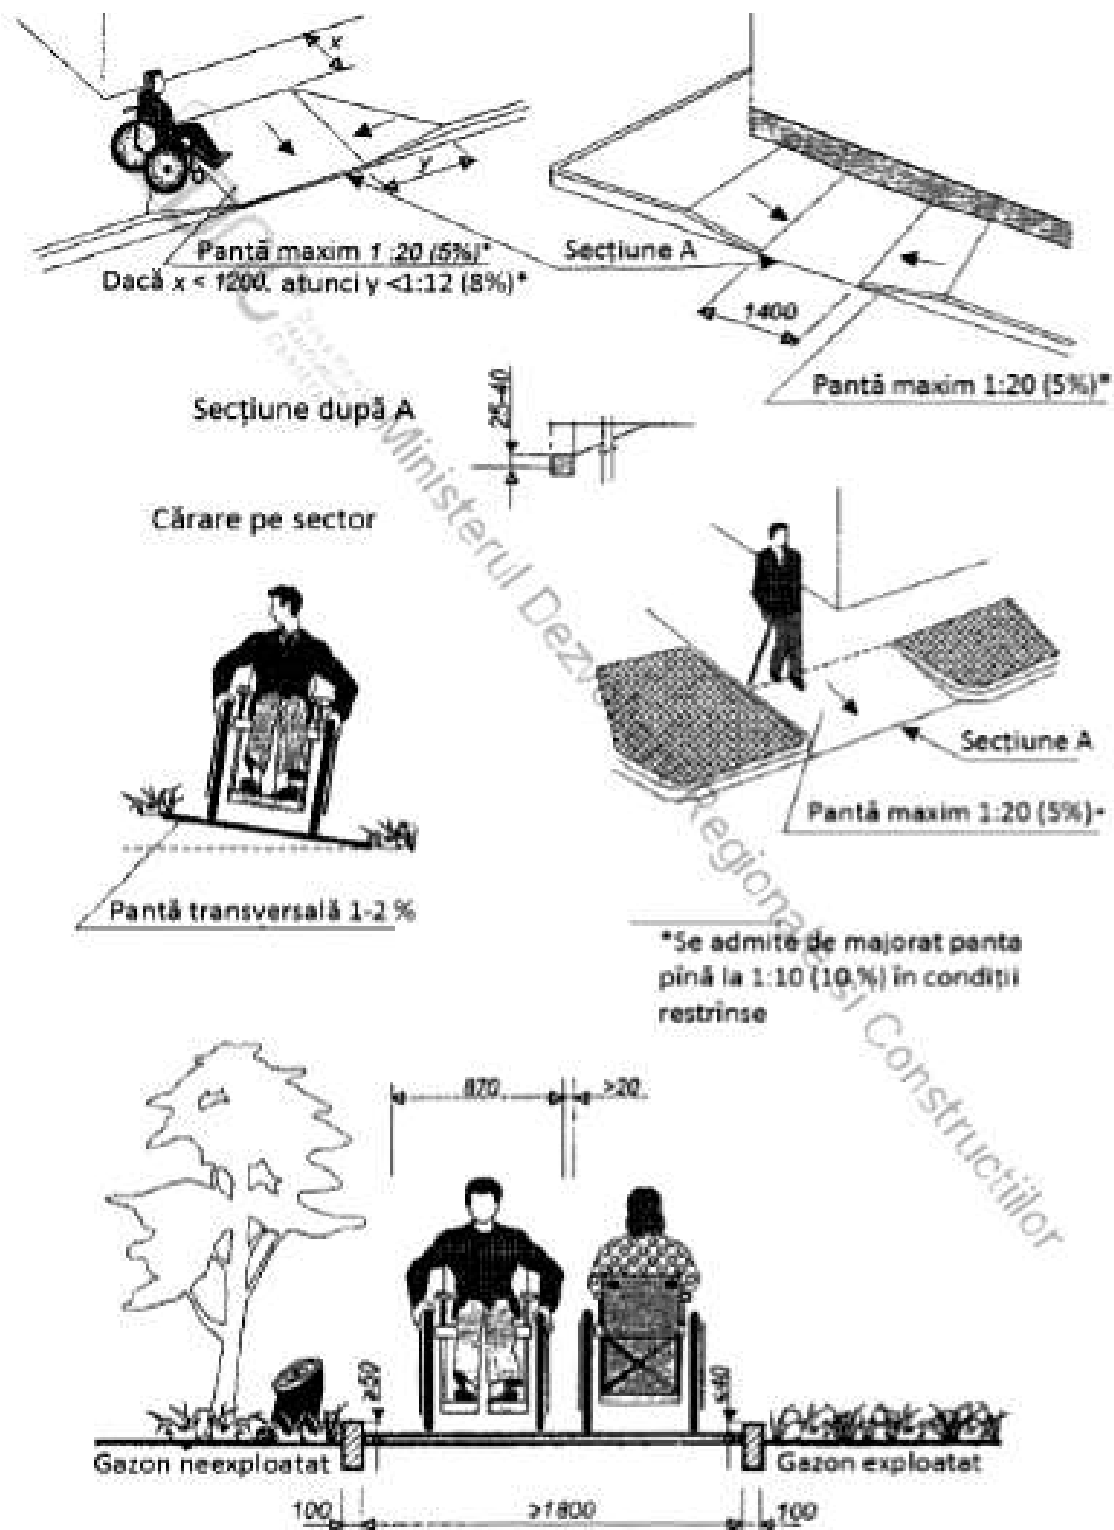

Conformarea rampelor de acces între trotuar și carosabil

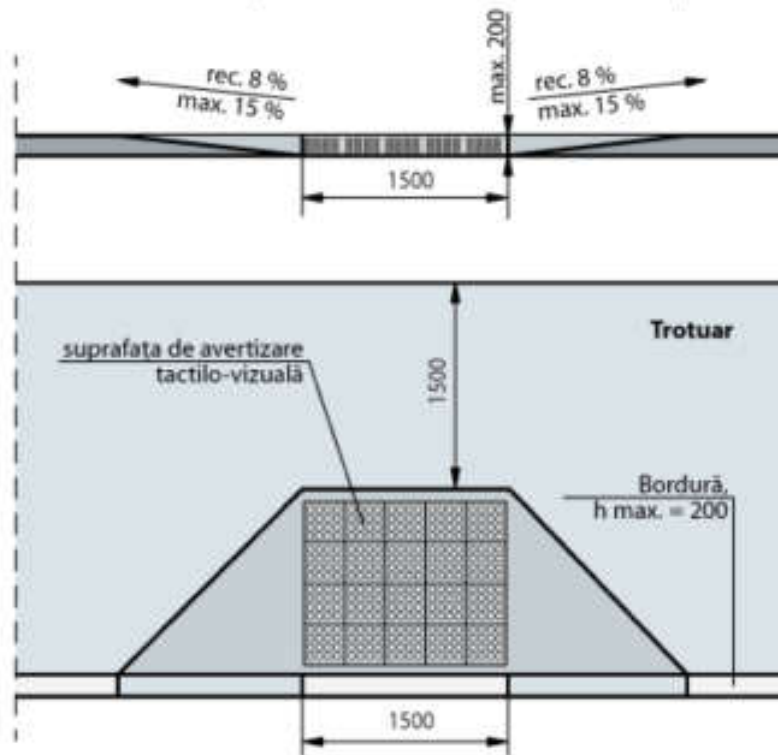


a) - Rampă de acces între trotuar și carosabil

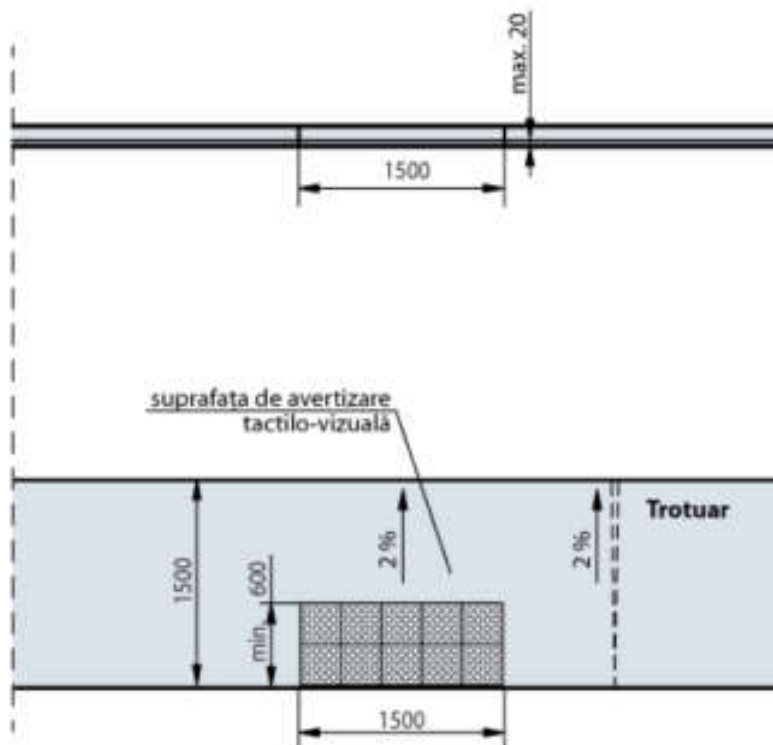


b) - Rampă de acces între trotuar înclinat și carosabil


Desenul nr.2
Semnalizare tactil-vizuală de avertizare și direcționare

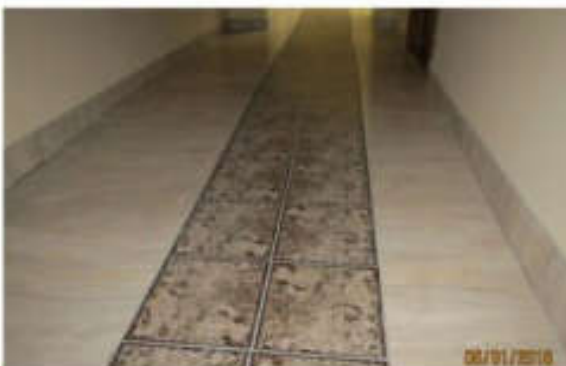

Exemple de trasee accesibile cu ajutorul semnelor tactil-vizuale

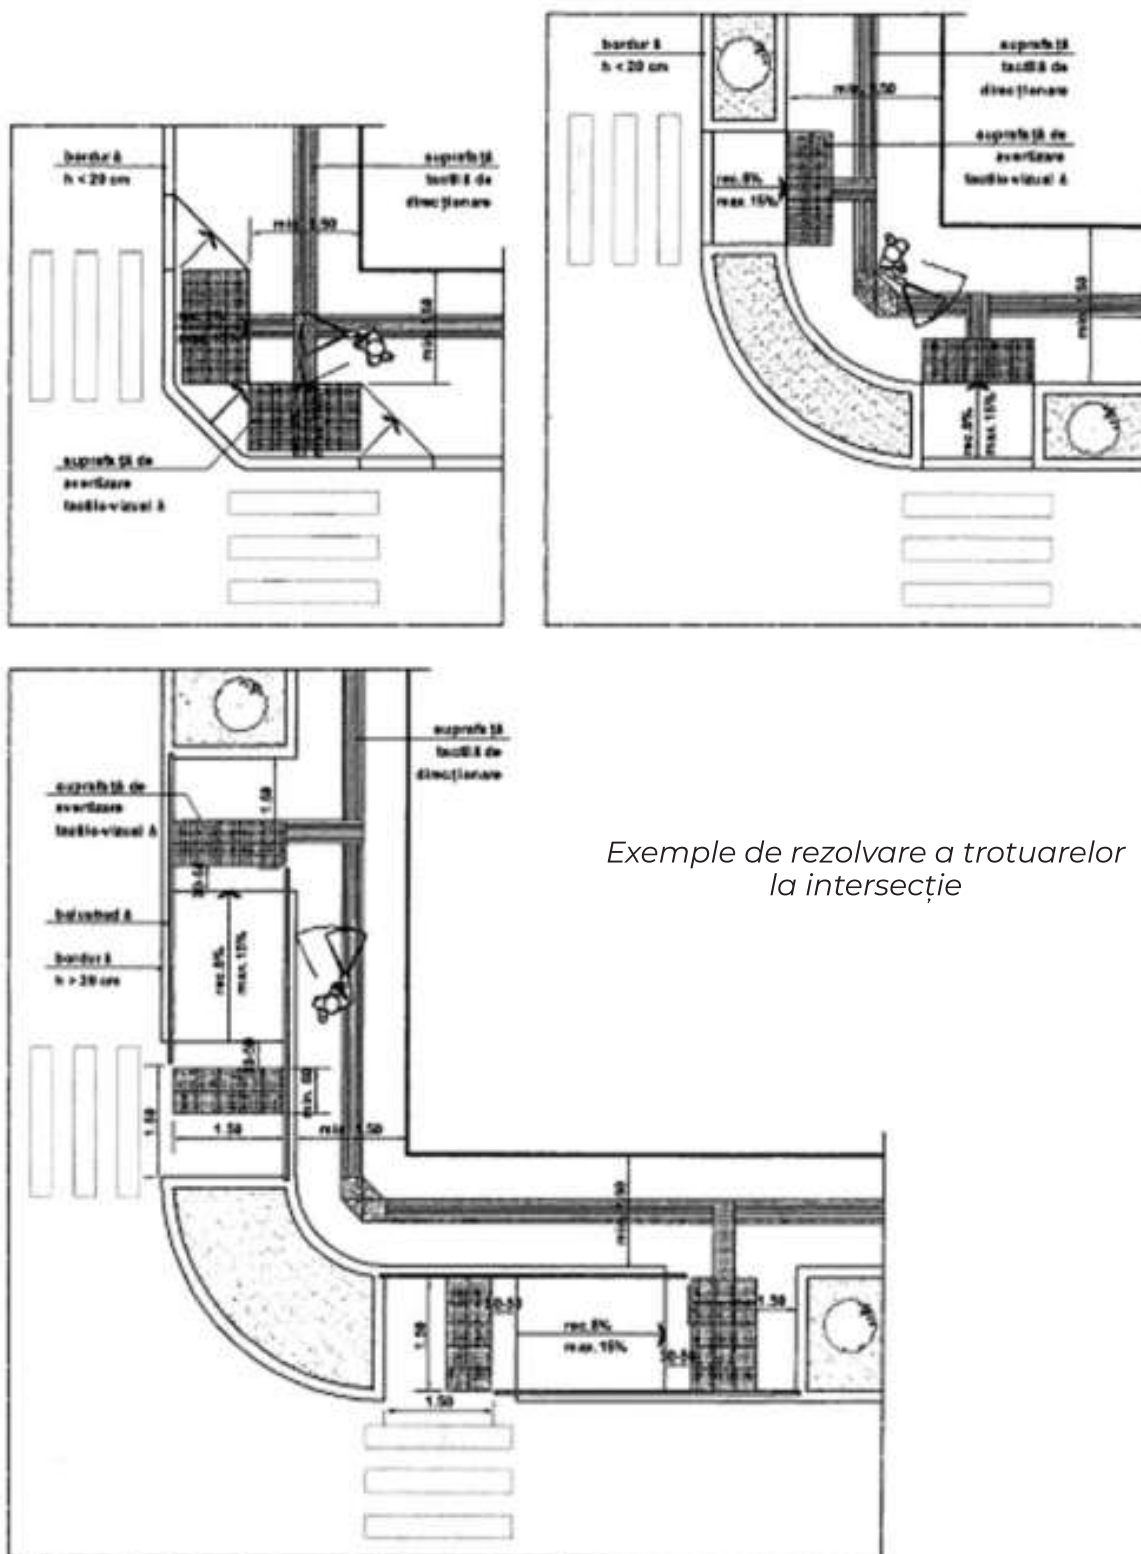


Exemple de rezolvare a trotuarelor la intersecție

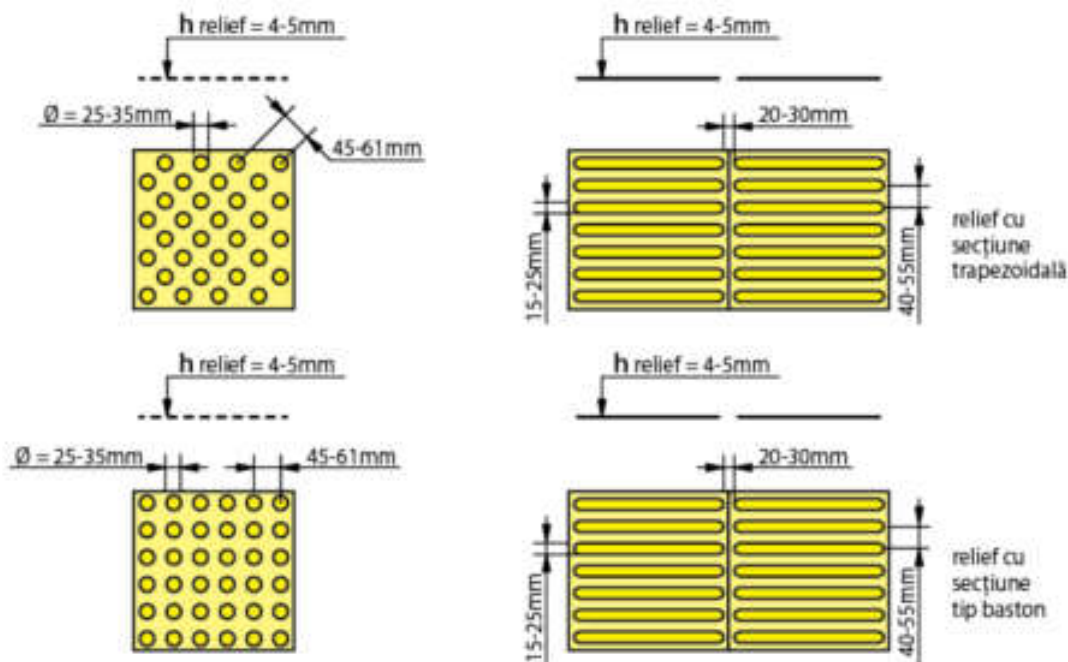


Semnalizare tactilo-vizuală de avertizare în cazul apropierii de o zonă periculoasă.

Semnalizare tactilo-vizuală de direcționare pentru traseu în lăie dreaptă, liber, fără schimbări de direcție sau pericole.


Atunci când pe parcursul traseelor apare pericolul accidentării din cauza diferenței de nivel (trepte, ascensoare, trotuare rulante etc.) trebuie prevăzute suprafețe de avertizare tactil-vizuale cu amprentă specifică de culoare galbenă.

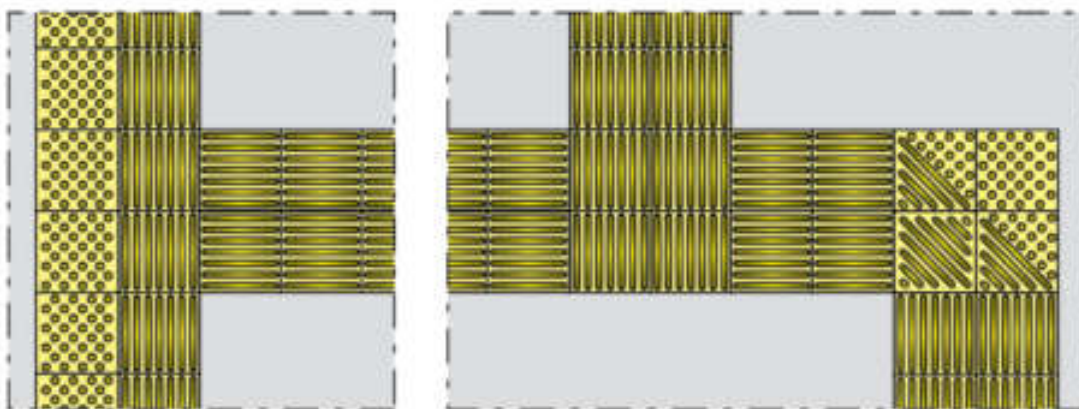

Exemple de trasee accesibile cu ajutorul semnelor tactil-vizuale

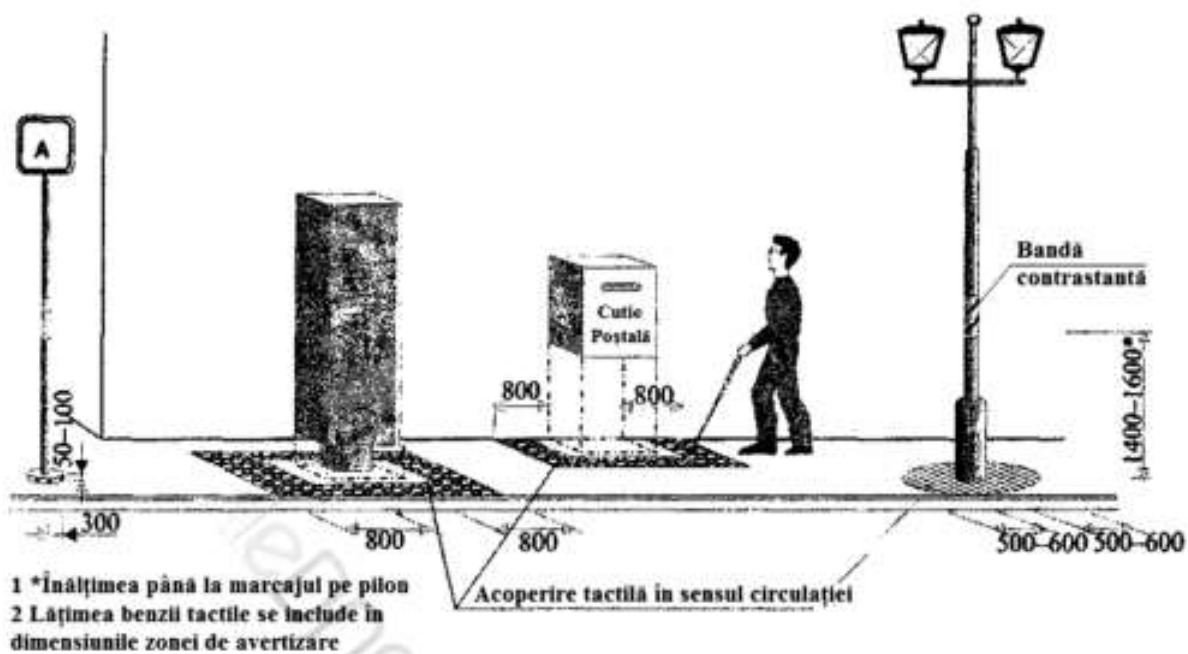

Desenul nr.3
 Semnificația locurilor de parcare ale autoturismelor conduse de către persoanele cu dizabilități

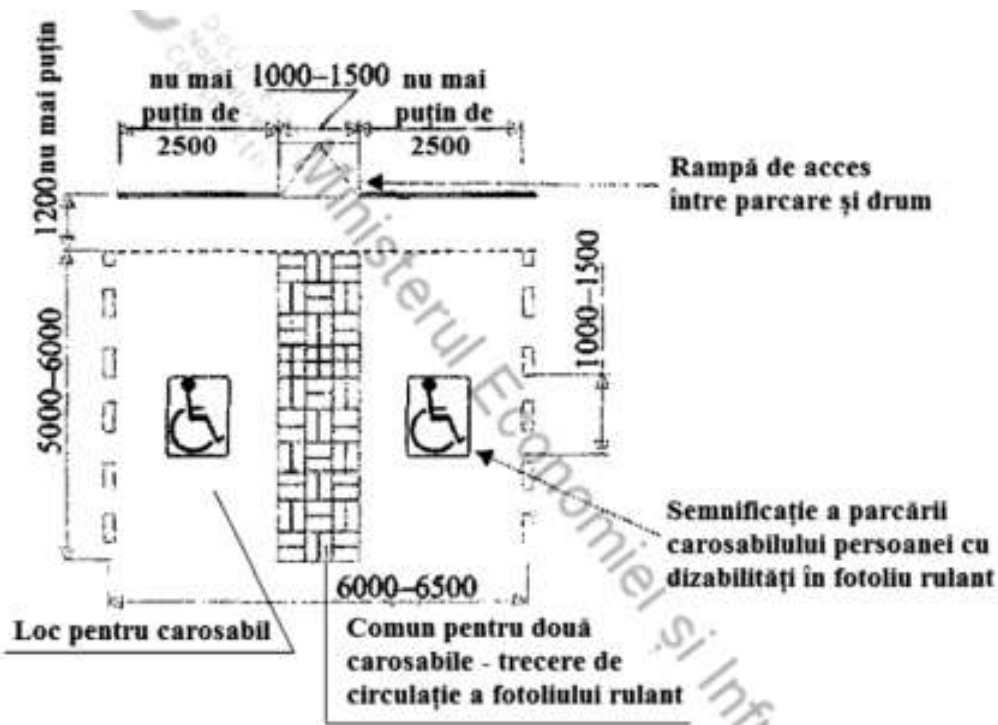


Desenul nr. 4
Dimensiunile zonei de parcare ale autoturismelor
pentru persoanele cu dizabilități



CP C.01.02.2018



În rândul de mijloc

În rândul extrem

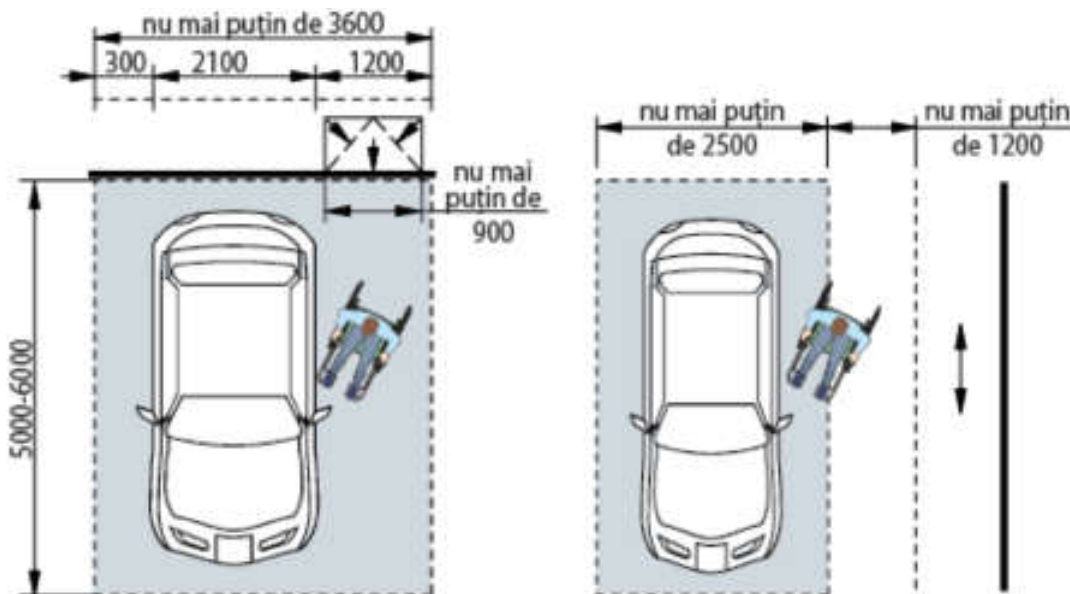


Semnificația locurilor de parcare ale autoturismelor conduse de către persoanele cu dizabilități

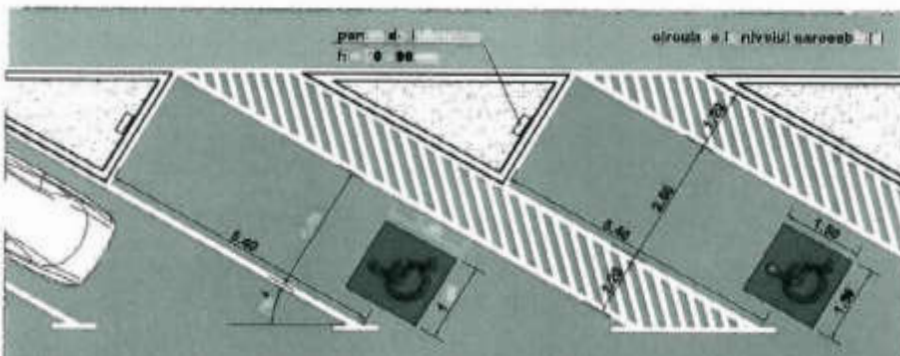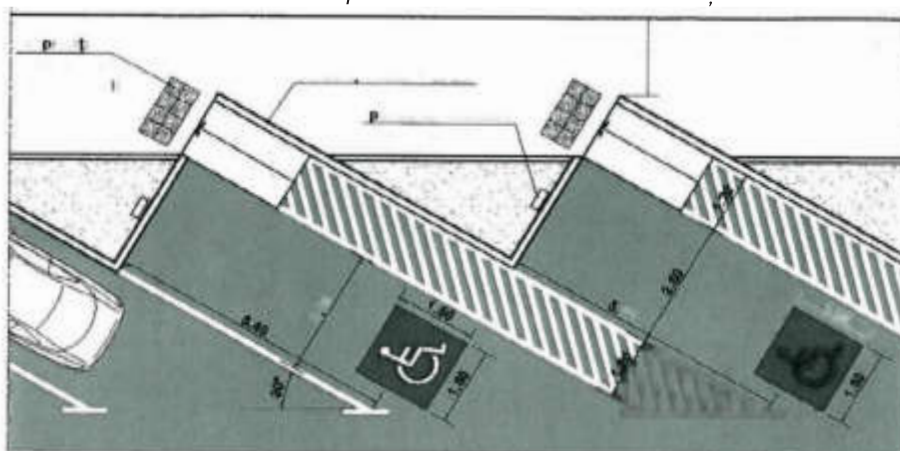

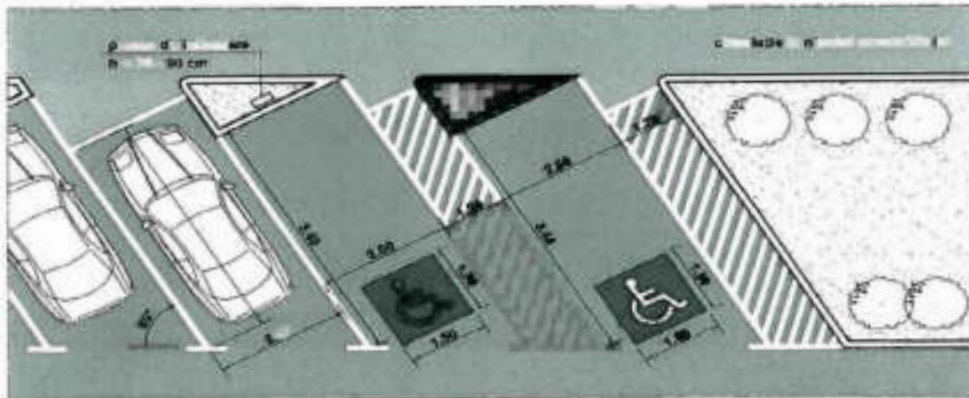
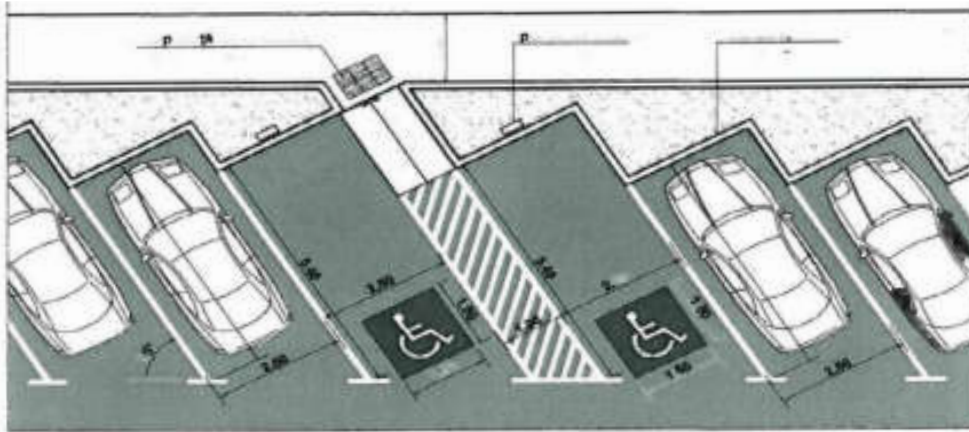


a) în clădire

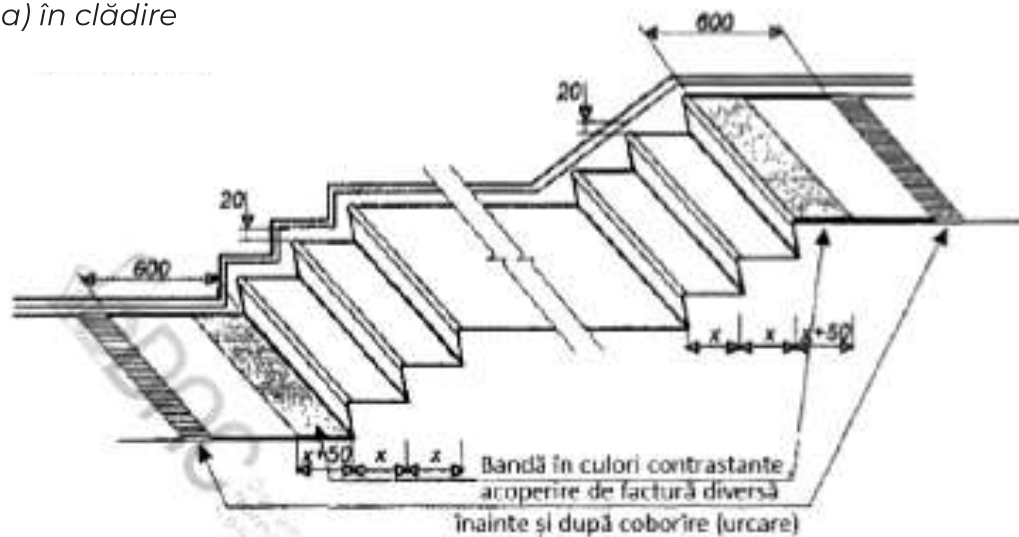


c) în cazul denivelărilor



b) pe spațiu deschis

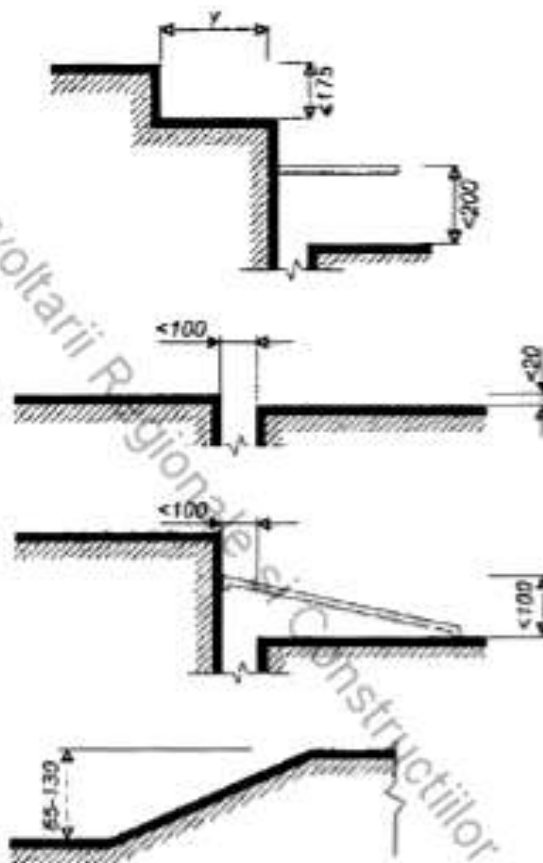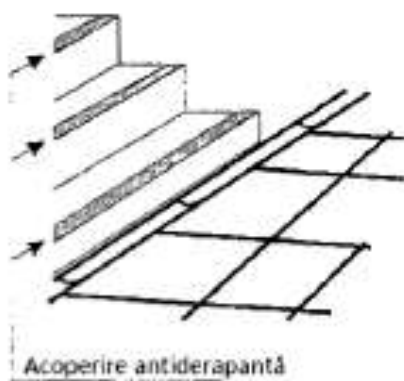

Variantă recomandată:
mâna curentă este
prelungită 30 cm pe
orizontală atât la
ultima treaptă cât și la
prima treaptă (în sensul
urcării)


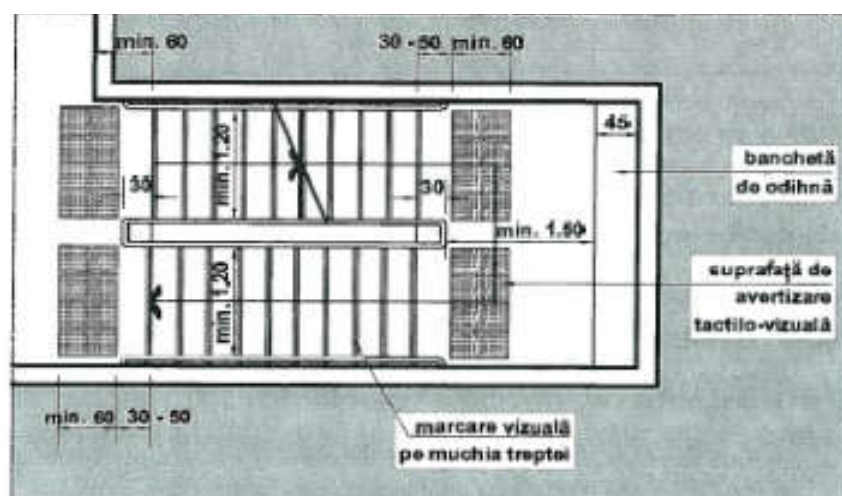



Variantă posibilă:
mâna curentă este
prelungită 30 cm
numai la ultima
treaptă în sensul
urcării

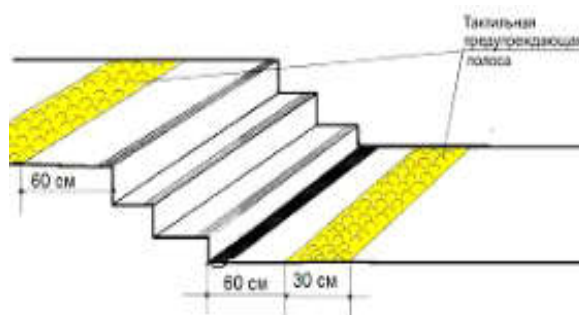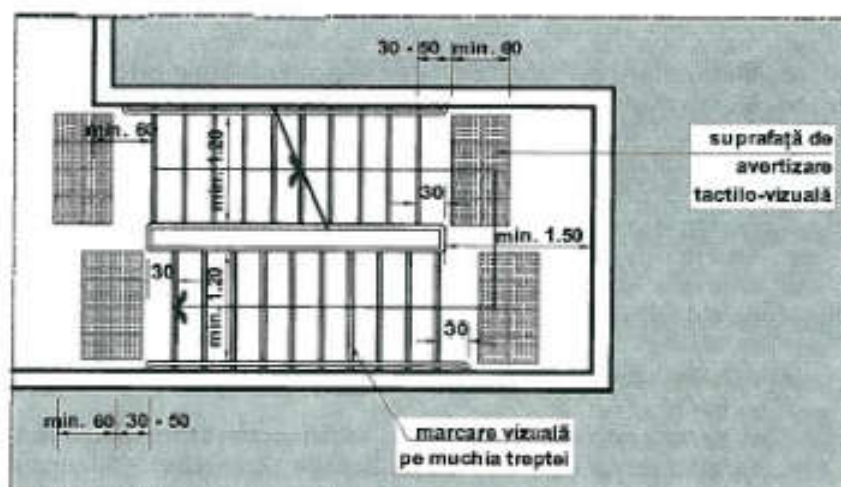


Desenul nr. 6
Parametrii generali ai rampelor de acces

Lungimi de rampe pentru diferențe de nivel diferite

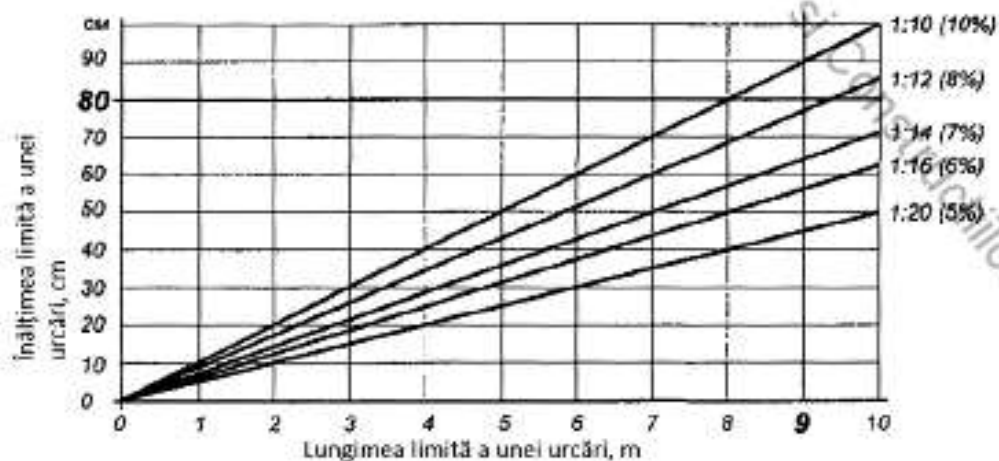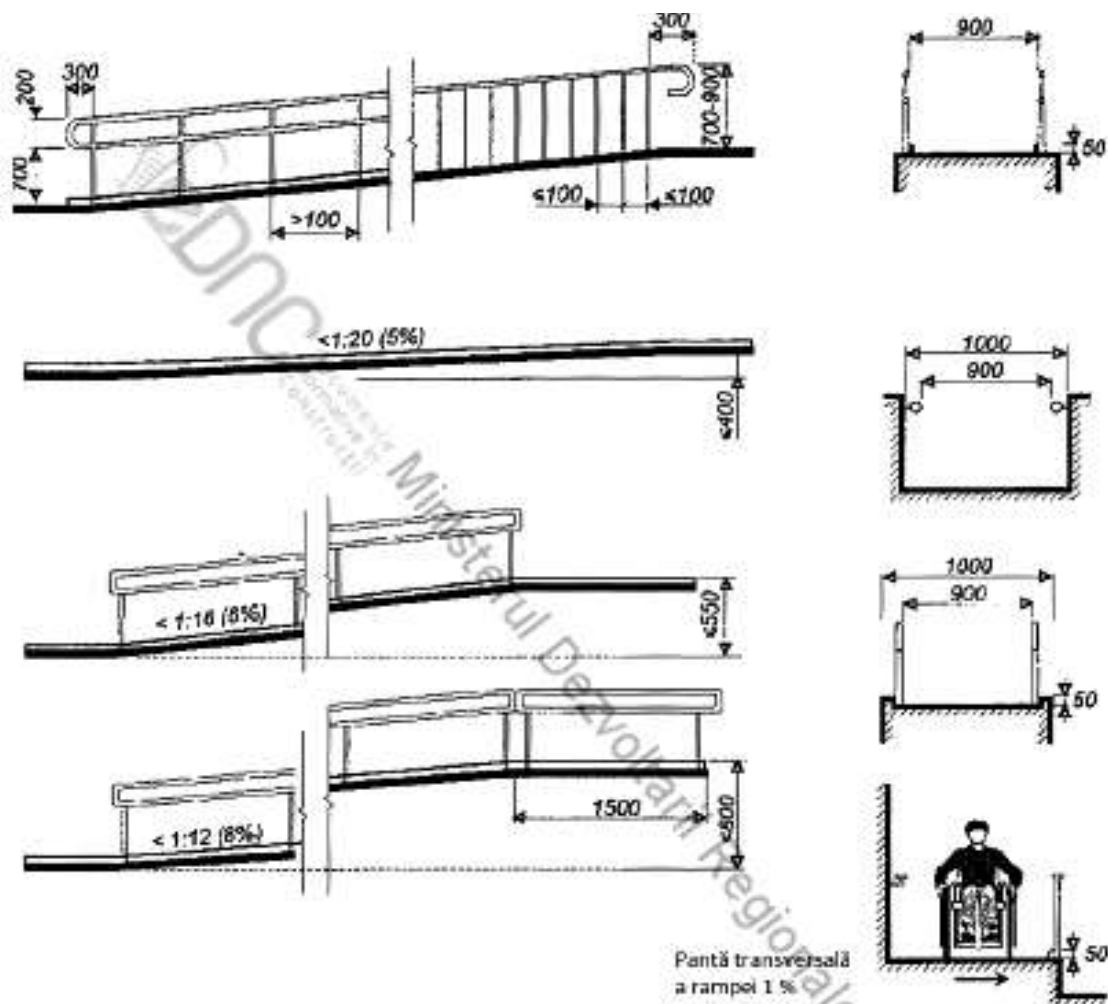

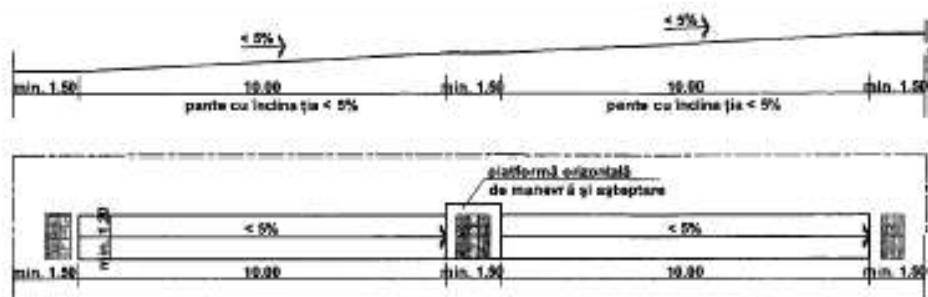

Conformarea rampelor

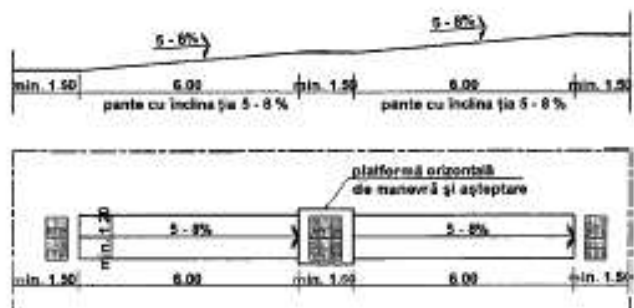

Lungimi de rampe pentru diferențe de nivel diferite

(1) Tabel de conformare a rampelor :

Înălțimea față de trotuar	Lungimea totală pentru o pantă de 5%	Lungimea totală pentru o pantă de 8%	Număr rampe x lungimea pentru pantă 5%	Număr rampe x lungimea pentru pantă 8%
30 cm	6.00 m	3.75 m	1 rampă x 6.00 m	1 rampă x 3.75 m
45 cm	9.00 m	5.65 m	1 rampă x 9.00 m	1 rampă x 5.65 m
60 cm	12.00 m	7.50 m	2 rampe x 6.00 m	2 rampe x 3.75 m
75 cm	15.00 m	9.40 m	2 rampe x 7.50 m	2 rampe x 4.70 m
90 cm	18.00 m	11.30 m	2 rampe x 9.00 m	2 rampe x 5.65 m
105 cm	21.00 m	13.20 m	3 rampe x 7.00 m	3 rampe x 4.40 m
120 cm	24.00 m	15.00 m	3 rampe x 8.00 m	3 rampe x 5.00 m
150 cm	30.00 m	18.80 m	3 rampe x 10.00 m	4 rampe x 4.70 m

(2) Lățimea rampei va fi minim 1.20 m.

(3) Lățimea liberă a unei rampe de acces în clădire, măsurată între cele două mâini curente va fi minim 1.00 m.

(4) Pentru construcții existente lățimea liberă a rampei de acces în clădire nu va fi mai mică de 90cm.

(5) Rampele vor avea suprafața realizată din materiale antiderapante (COF min 0,4).




(6) La început, la nivel intermediar și la sfârșit (atunci când diferența de nivel presupune existența mai multor rampe), rampele vor fi prevăzute cu platforme orizontale cu lungime minim 1.50 m.

Exemple de rampe incorecte




Exemple de rampe corecte



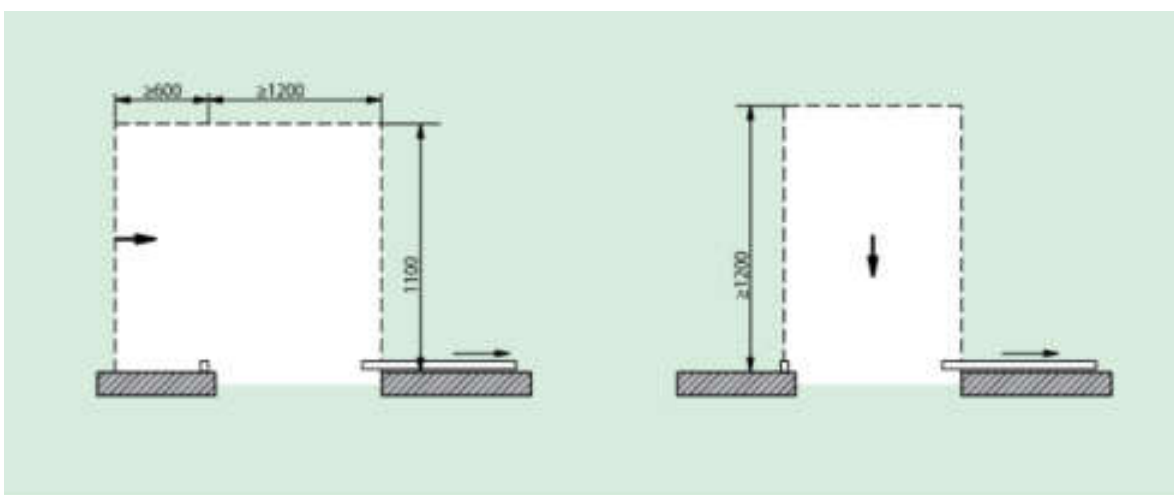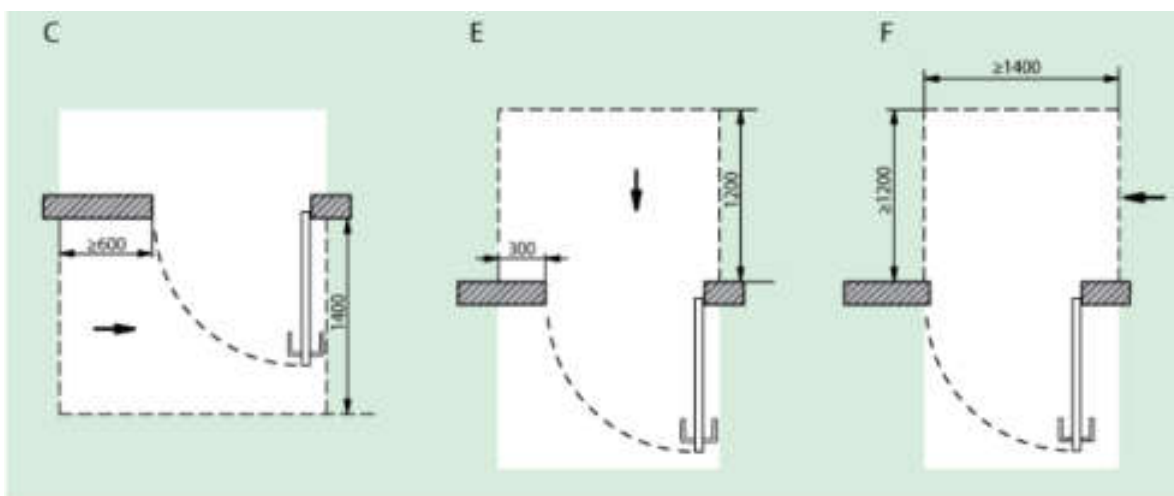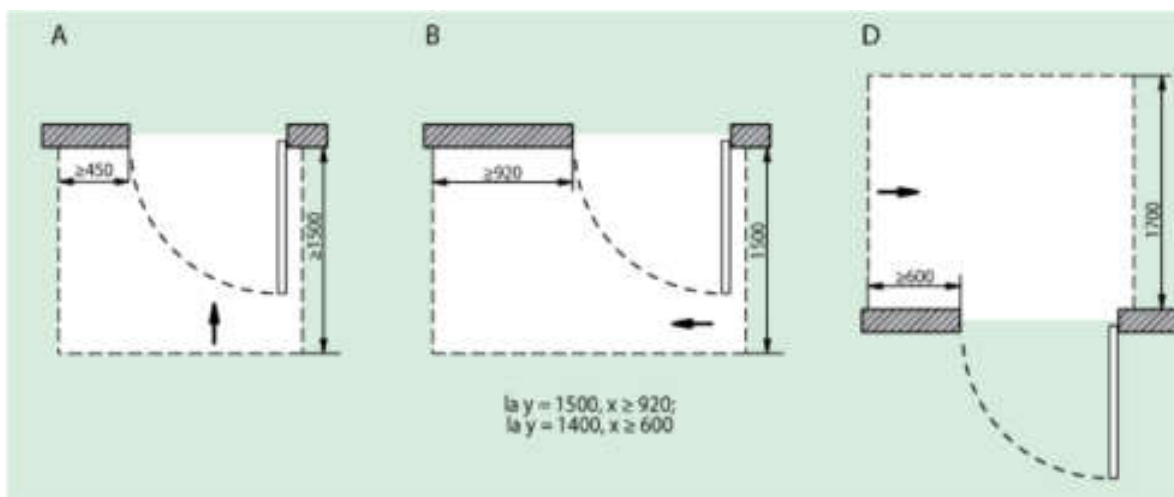


Goluri de ușă


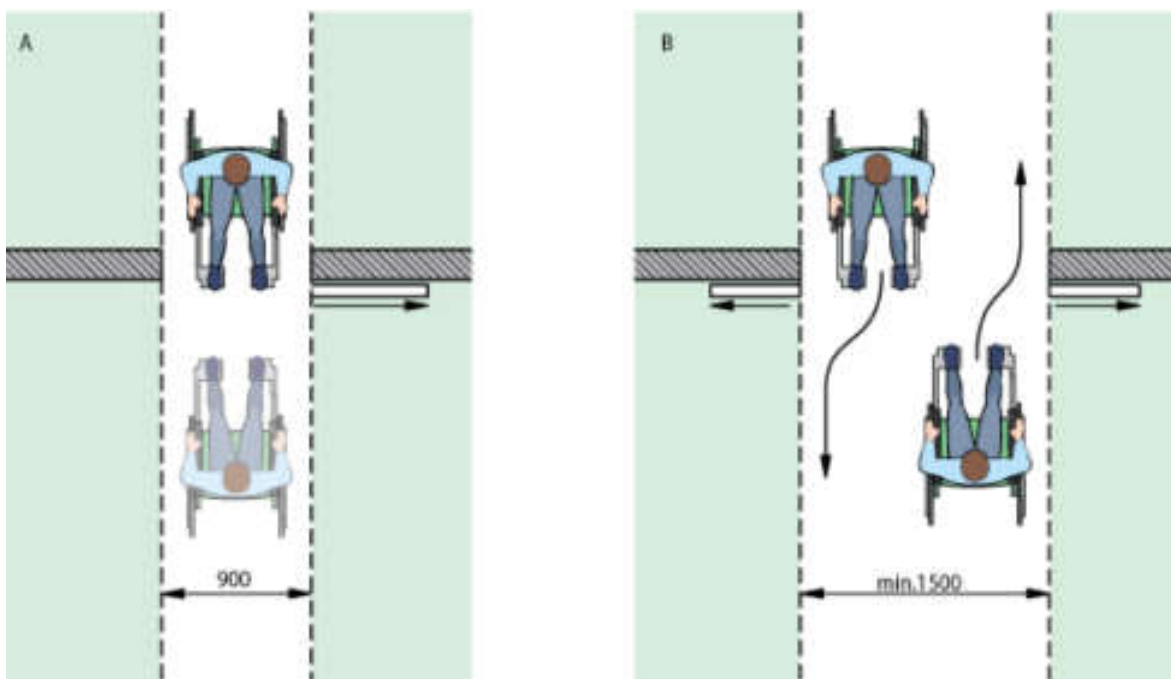


Gabaritele minime ale terenurilor libere de ambele părți ale golului de ușă a ușilor glisante într-un singur canat

- (A) uși în două canaturi;
 (B) uși rabatabile într-un singur canat;
 (C) și în două canaturi, (D) ușilor


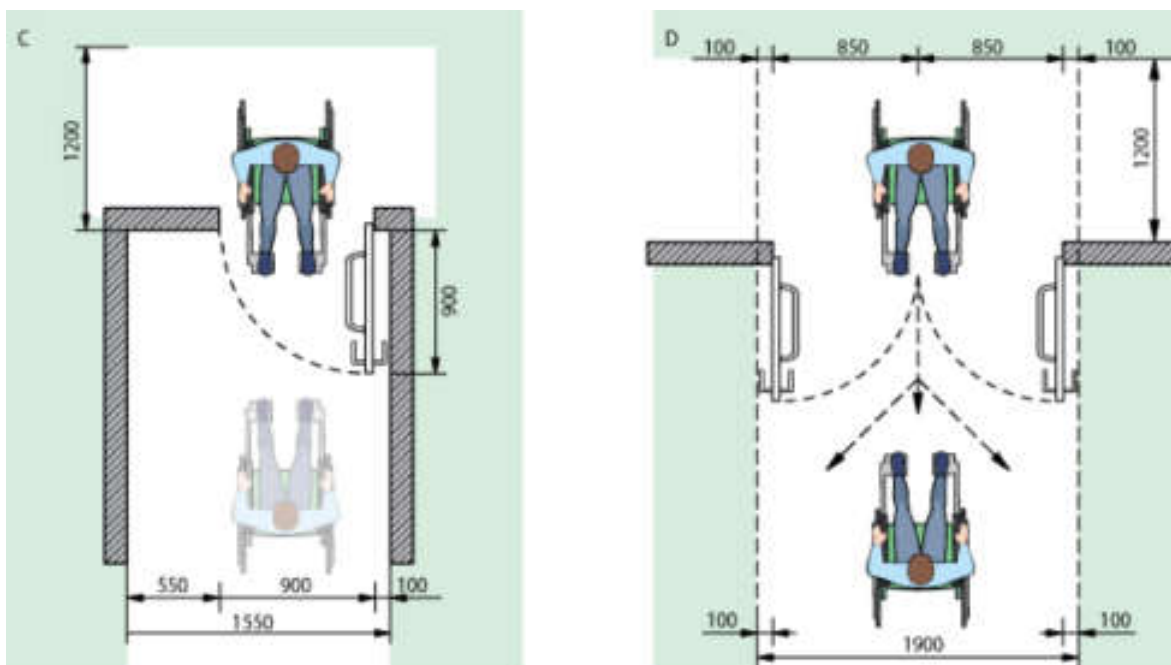


CP C.01.02.2018

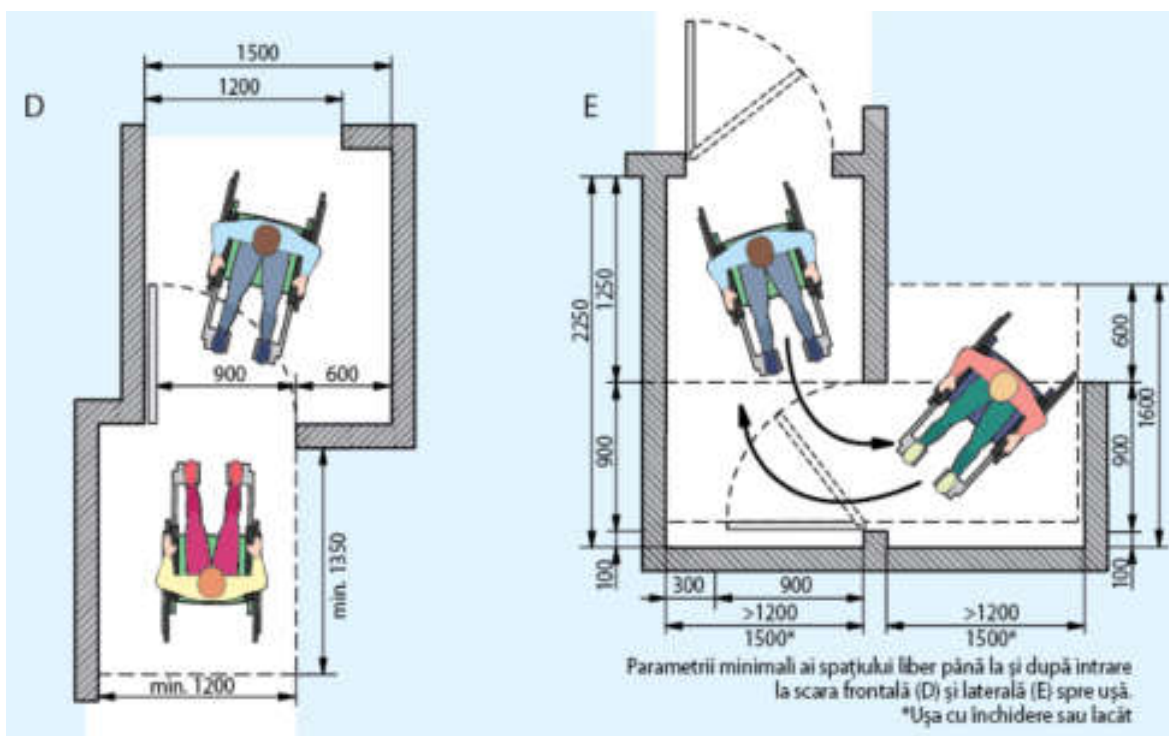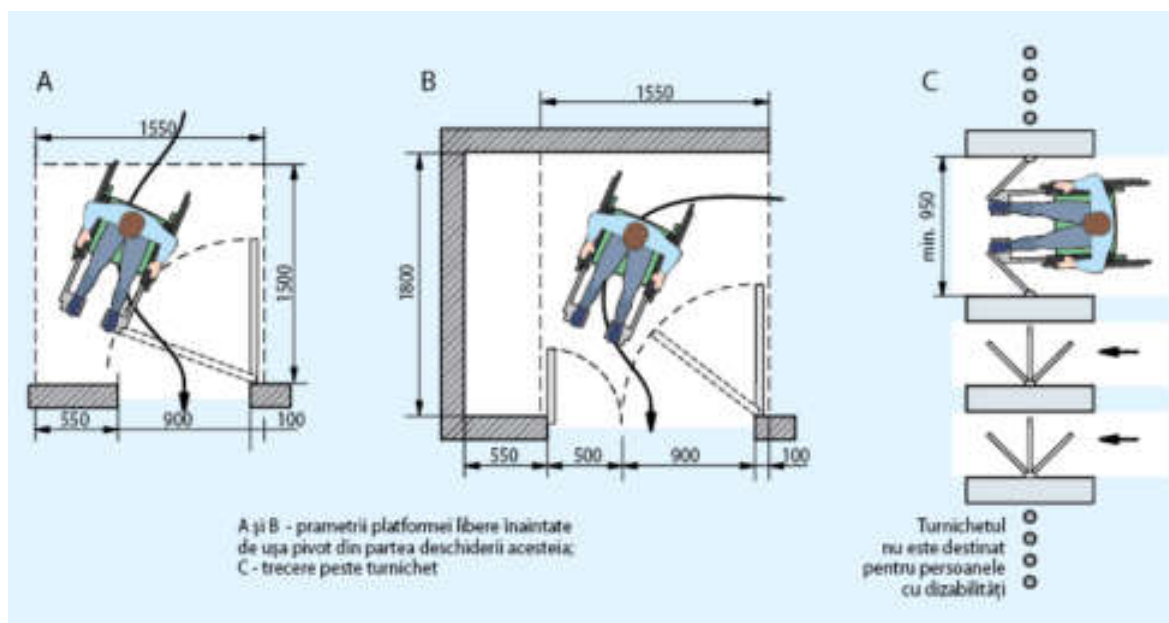

Amplasarea informației

CP C.01.02.2018

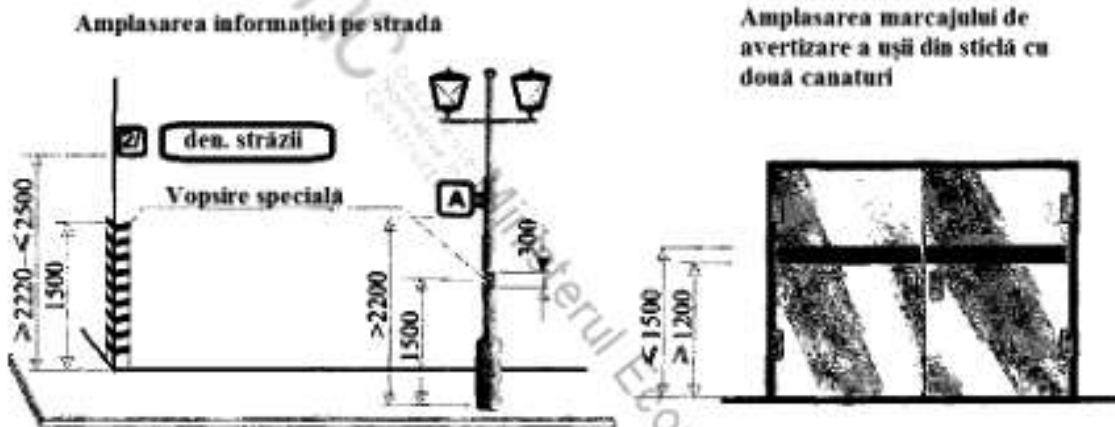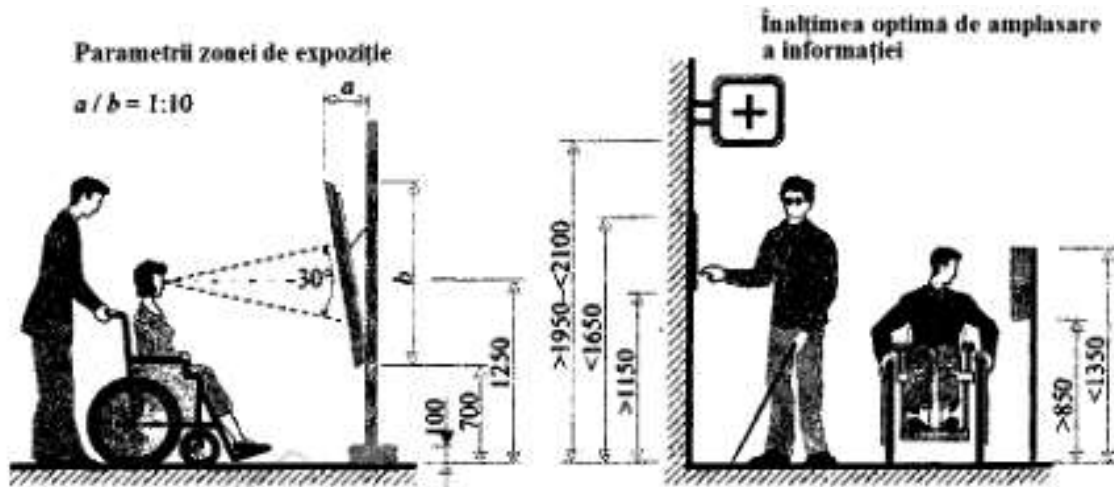

Variante de marcaj ale ușilor și golurile ușilor




A - schimbarea facturii și culorii de orientare înainte de golul ușii;

B - indicarea direcției de deschidere a ușilor;


C - evidențierea facturii contrastante a benzii golului ușii.

Desenul nr.10
Culori contrastante și marcaje vizuale



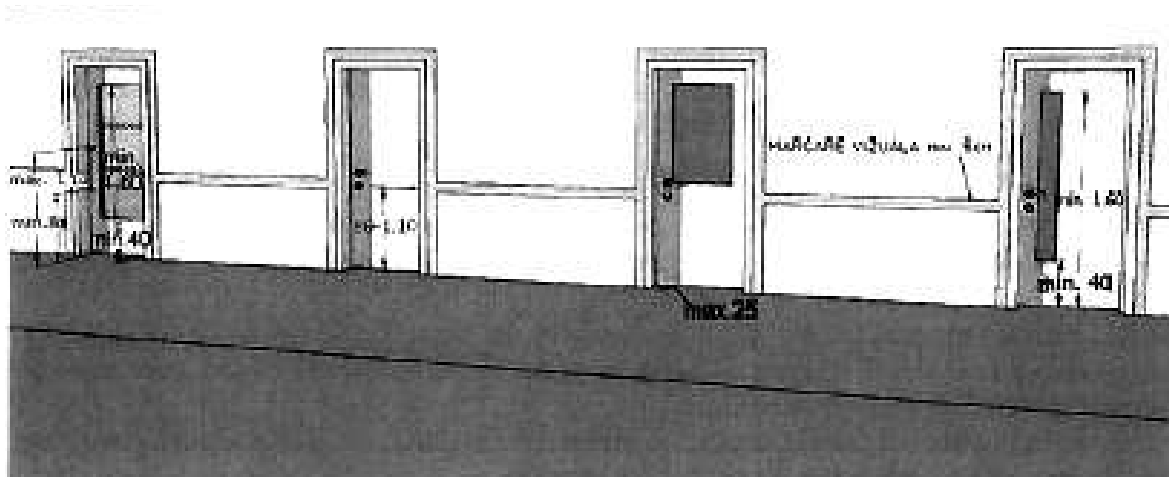


Exemplu de conformare a suprafețelor vitrate în cadrul foii de ușă și realizarea contrastului vizual

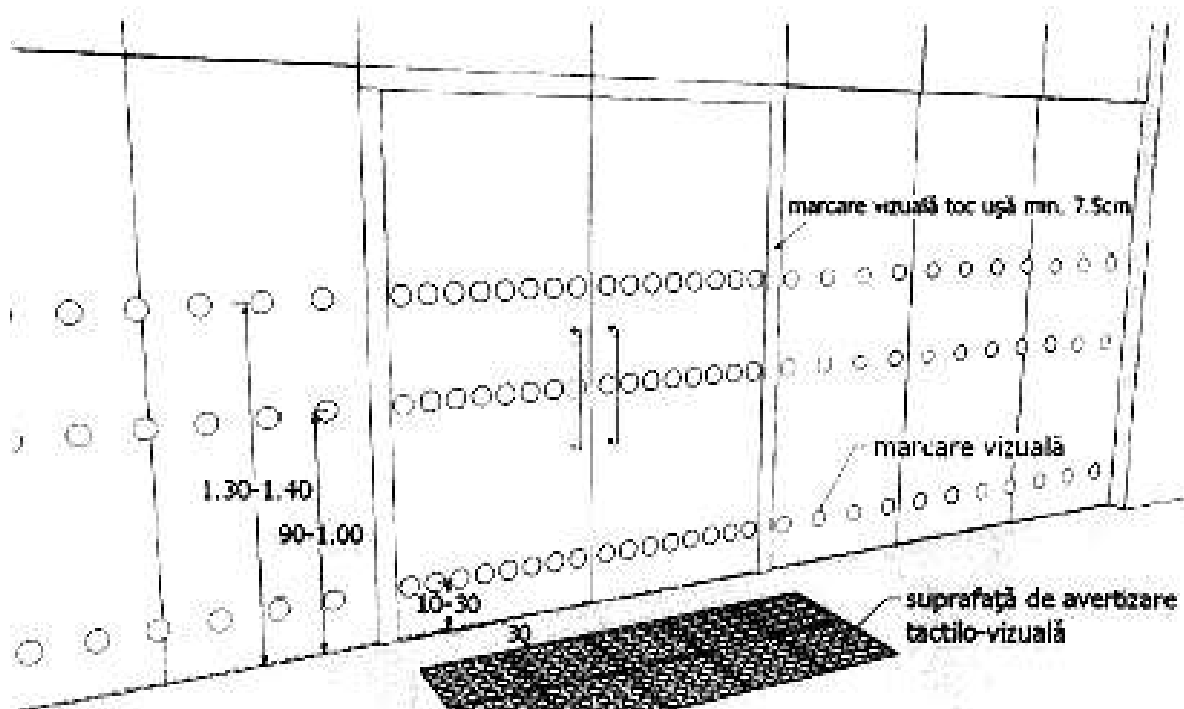


Exemplu de conformare a suprafețelor vitrate în cadrul foii de ușă și realizarea contrastului vizual, atunci când ușa și suprafețele adiacente sunt vitrate


Trasferul din fotoliul rulant prin abordare laterală, frontală, oblică

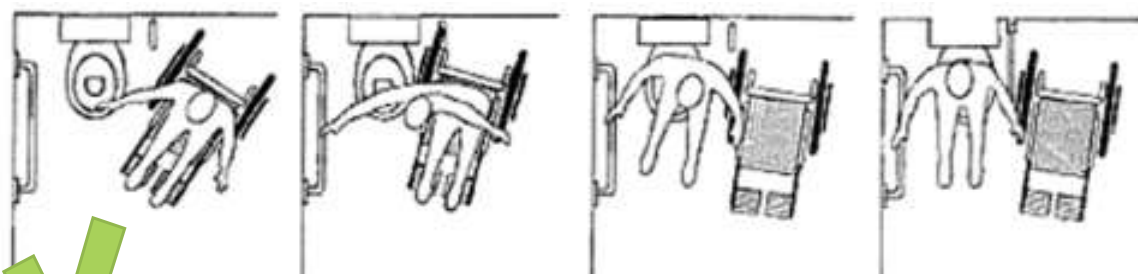

abordare laterală

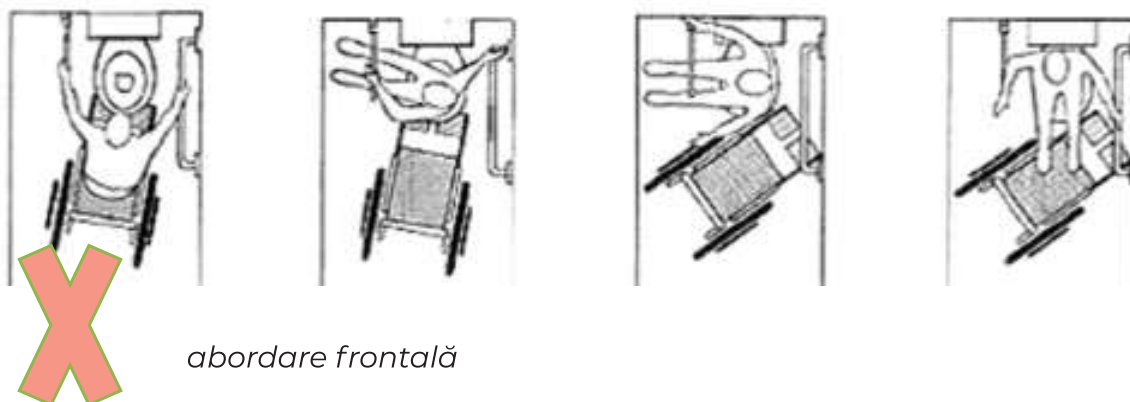


abordare frontală

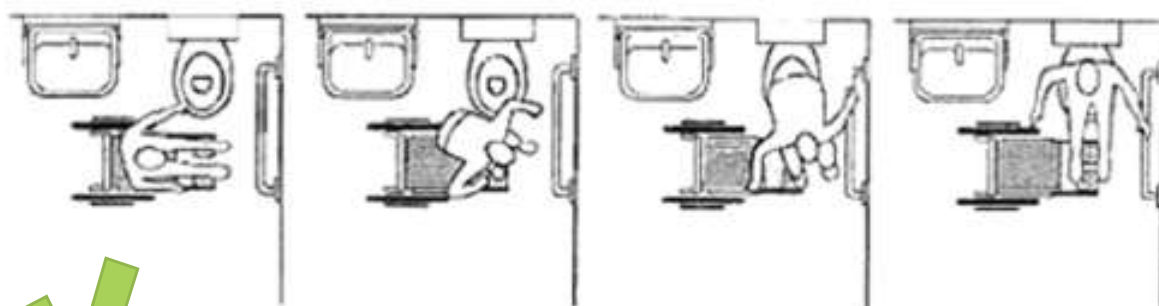

abordare oblică

The technical drawings illustrate the dimensions for a bathroom layout. The floor plan (top right) shows a toilet and a bathtub with dimensions: 500mm width, >1100mm depth, 200mm clearance, and >1700mm total width. The side elevation (bottom right) shows a toilet and a bathtub with dimensions: 1600mm width, 450mm depth, 1200mm height, and 2250mm total height. The front elevation (left) shows a bathtub and a toilet with dimensions: 700mm width, 850mm depth, 1200mm height, and 2250mm total height. A watermark 'Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor' is visible across the drawings.




- 59

60



Exemplu de configurare a grupurilor sanitare în clădiri de interes și utilitate publică, cu o cabină WC adaptată cu acces independent


Integrarea unei cabine WC adaptate într-un grup sanitar organizat pe sexe se va face independent conform figurilor

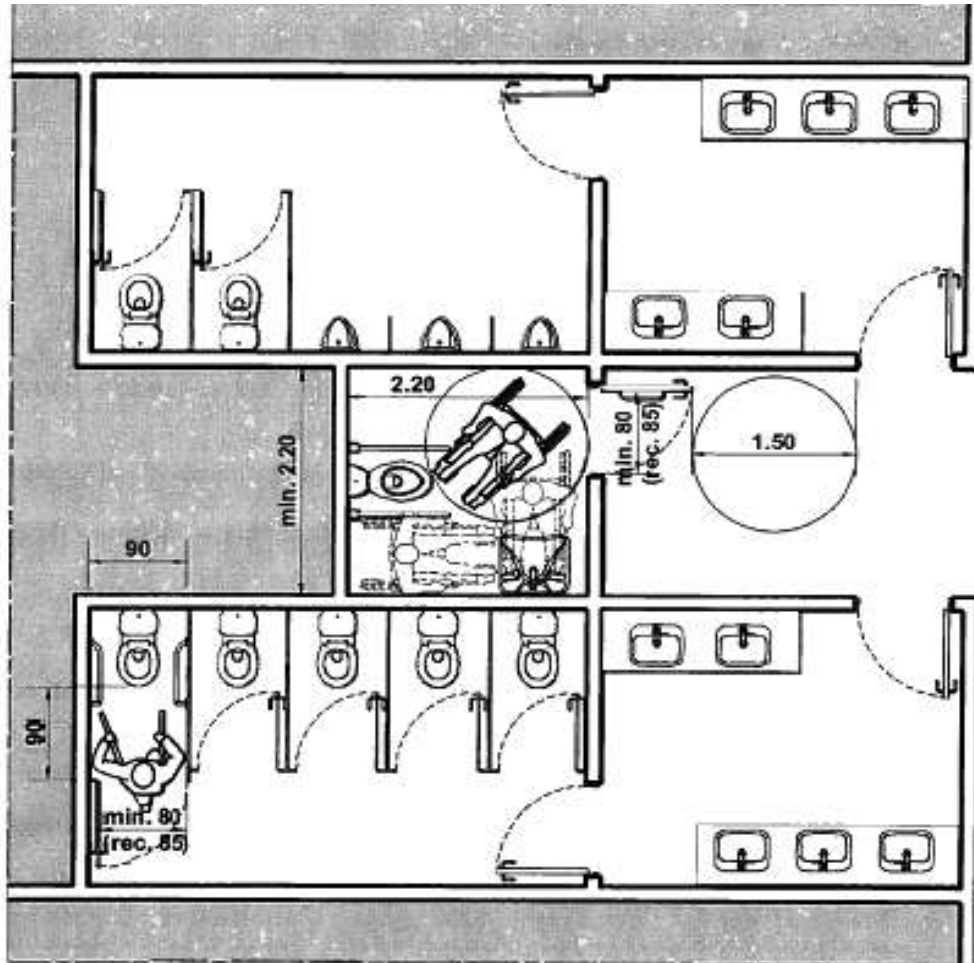

Exemplu de configurare a grupurilor sanitare în clădiri de interes și utilitate publică, cu o cabină WC adaptată cu acces independent




Echiparea unei cabine speciale în loc de cele două obișnuite

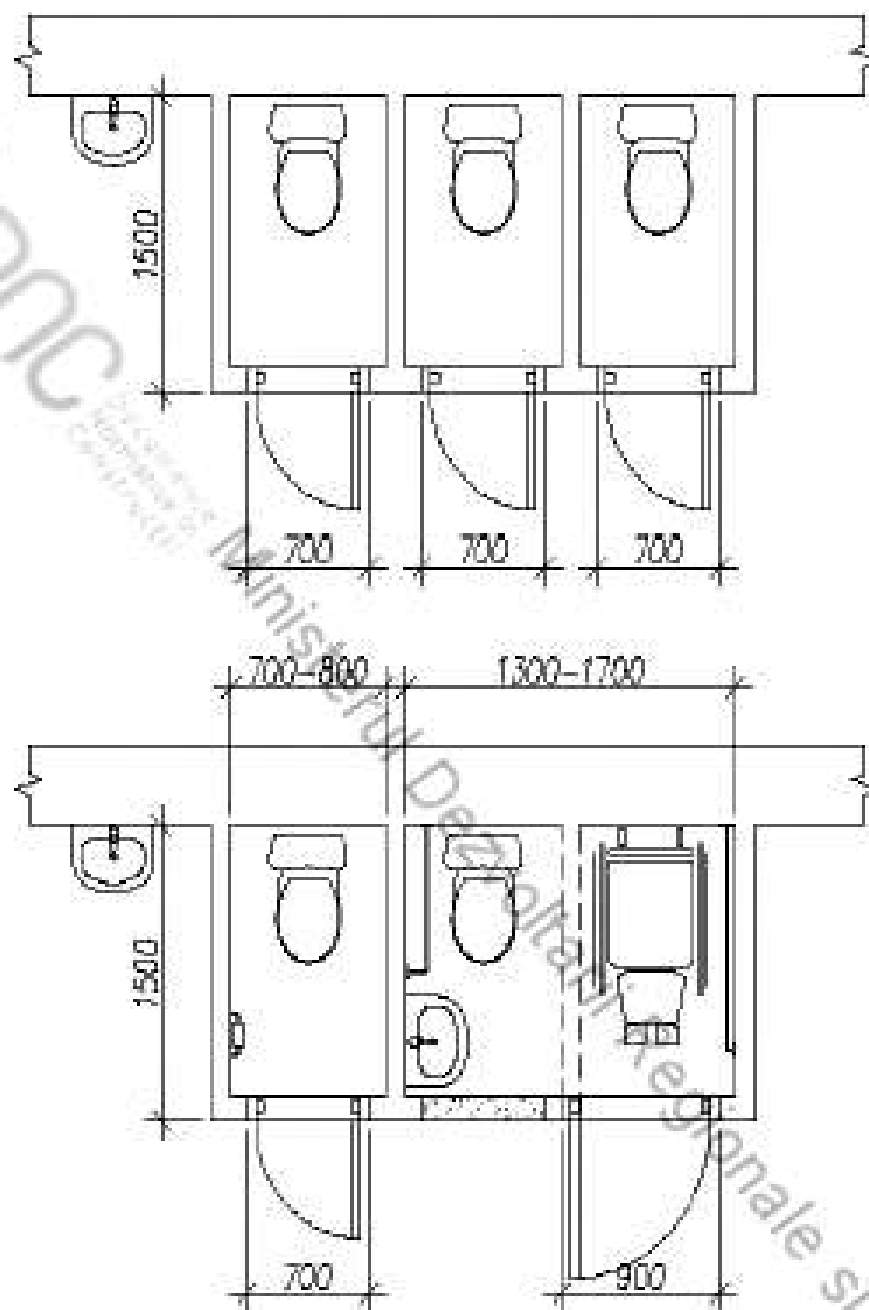


Repartizarea locurilor de recreere și extinderea suprafeței încăperilor prestări servicii cu locuri pentru deservirea persoanelor cu dizabilități și a celor cu mobilitate limitată


CP C.01.02.2018

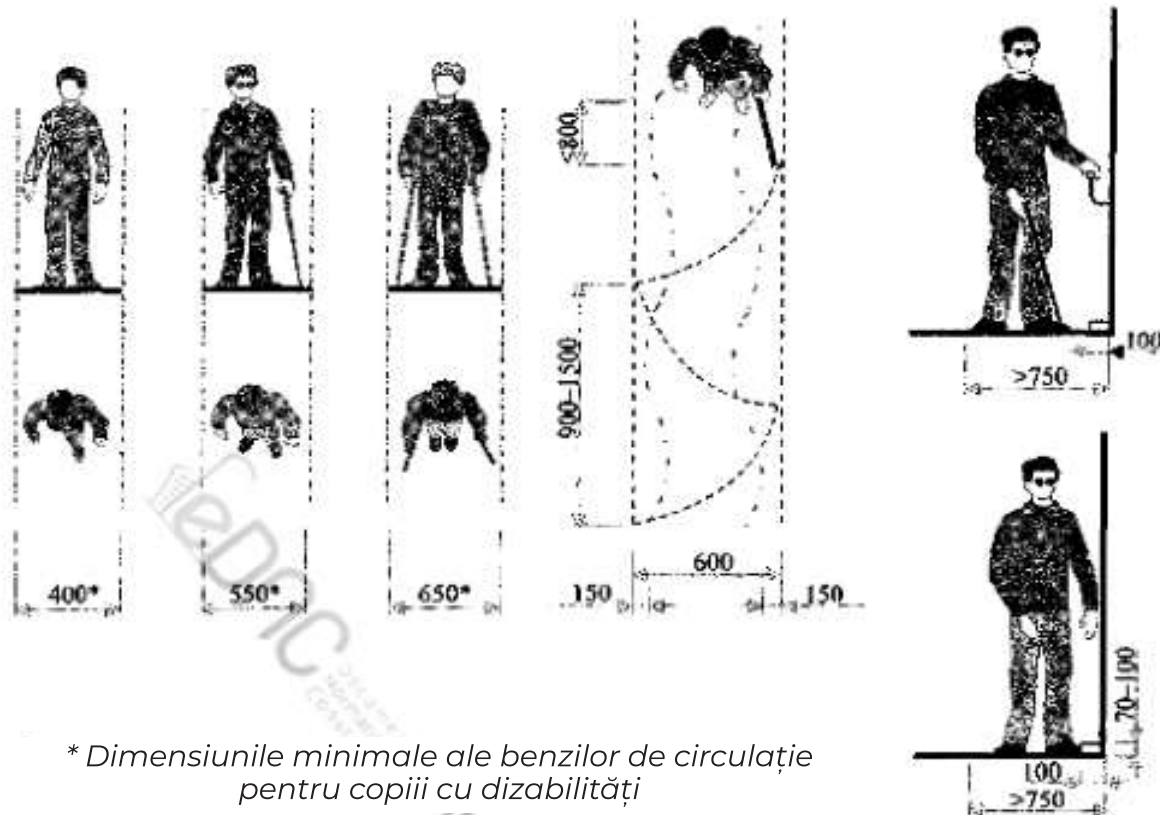

* Dimensiunile minime ale benzilor de circulație pentru copii cu dizabilități

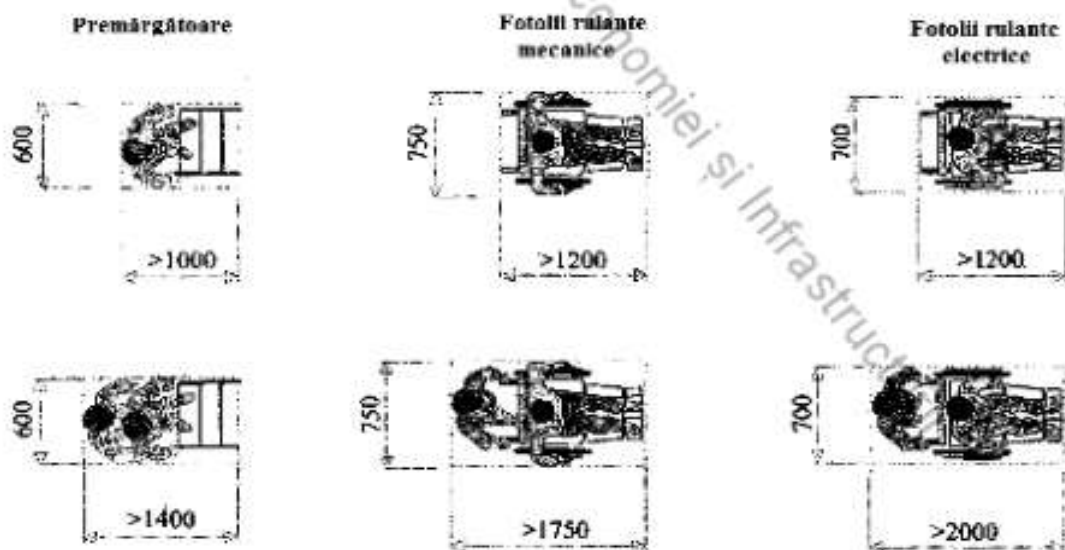

Capacitatea de trecere a coridoarelor

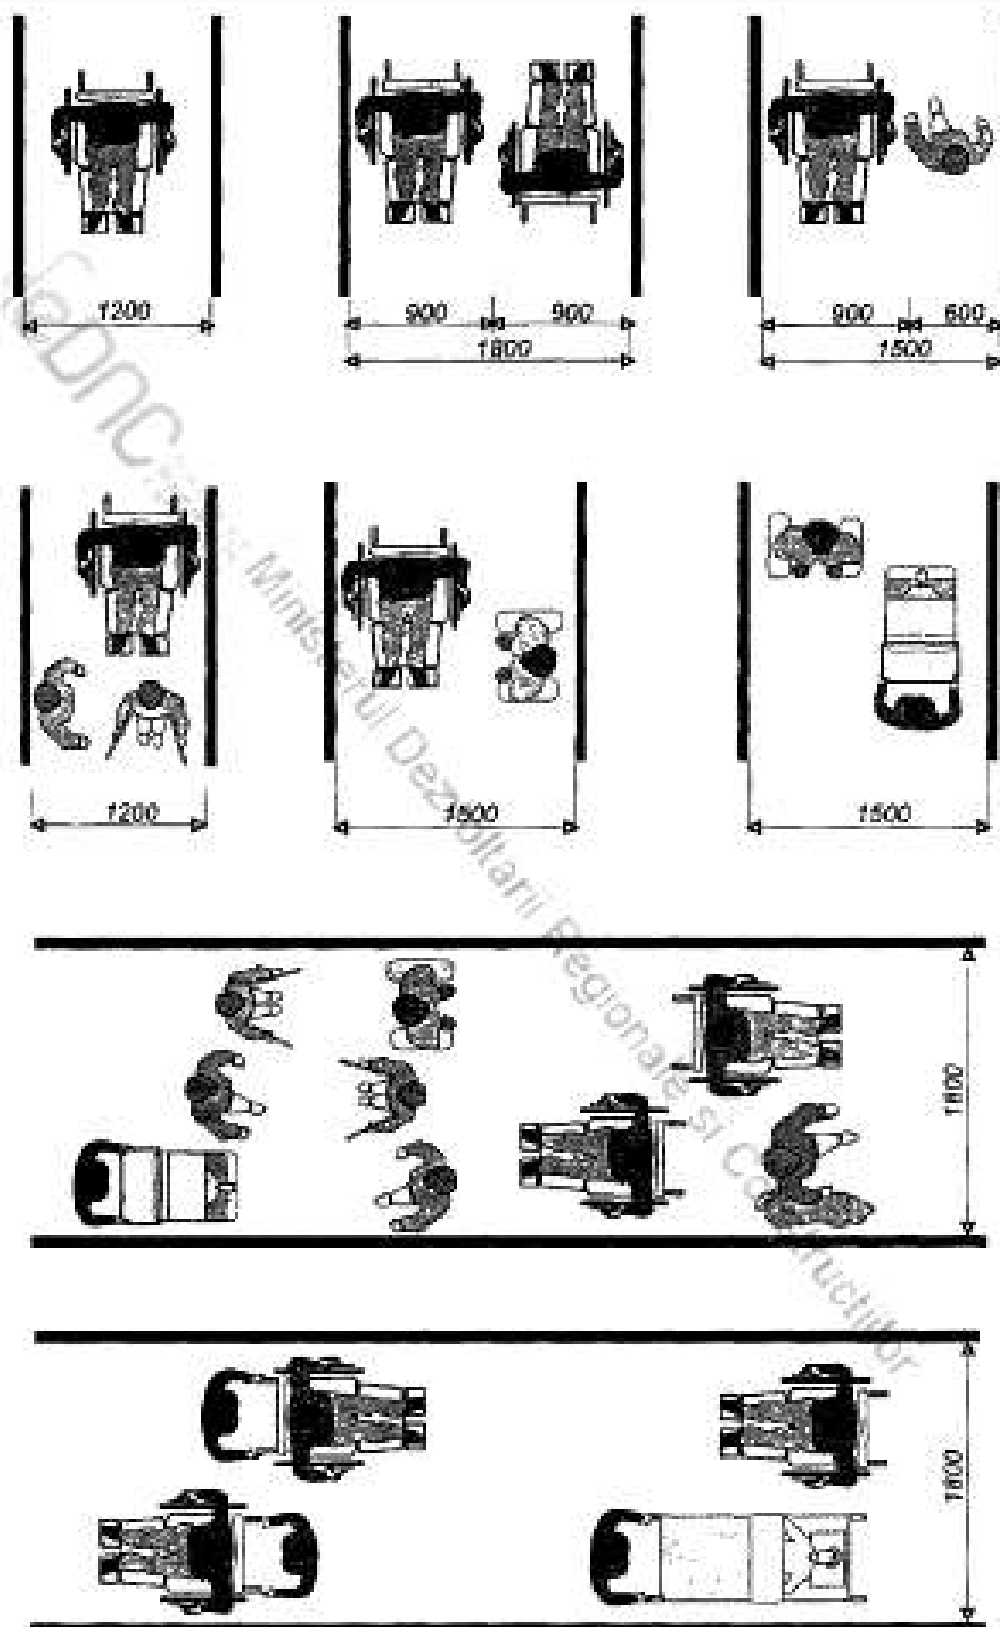


Obstacole în coridoare

CP C.01.02.2018

A




B

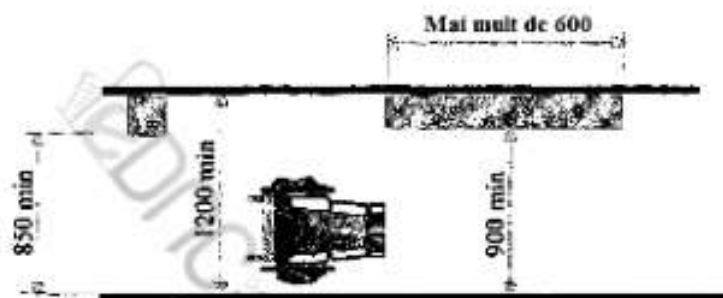

C




D

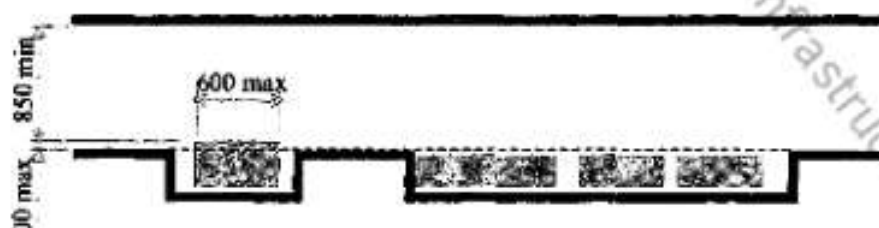


A, B - păstrarea capacității de trecere a coridoarelor;
 C - amplasarea sigură a obiectelor pe perete;
 D - afundarea obiectelor în buzunar.

CP C.01.02.2018



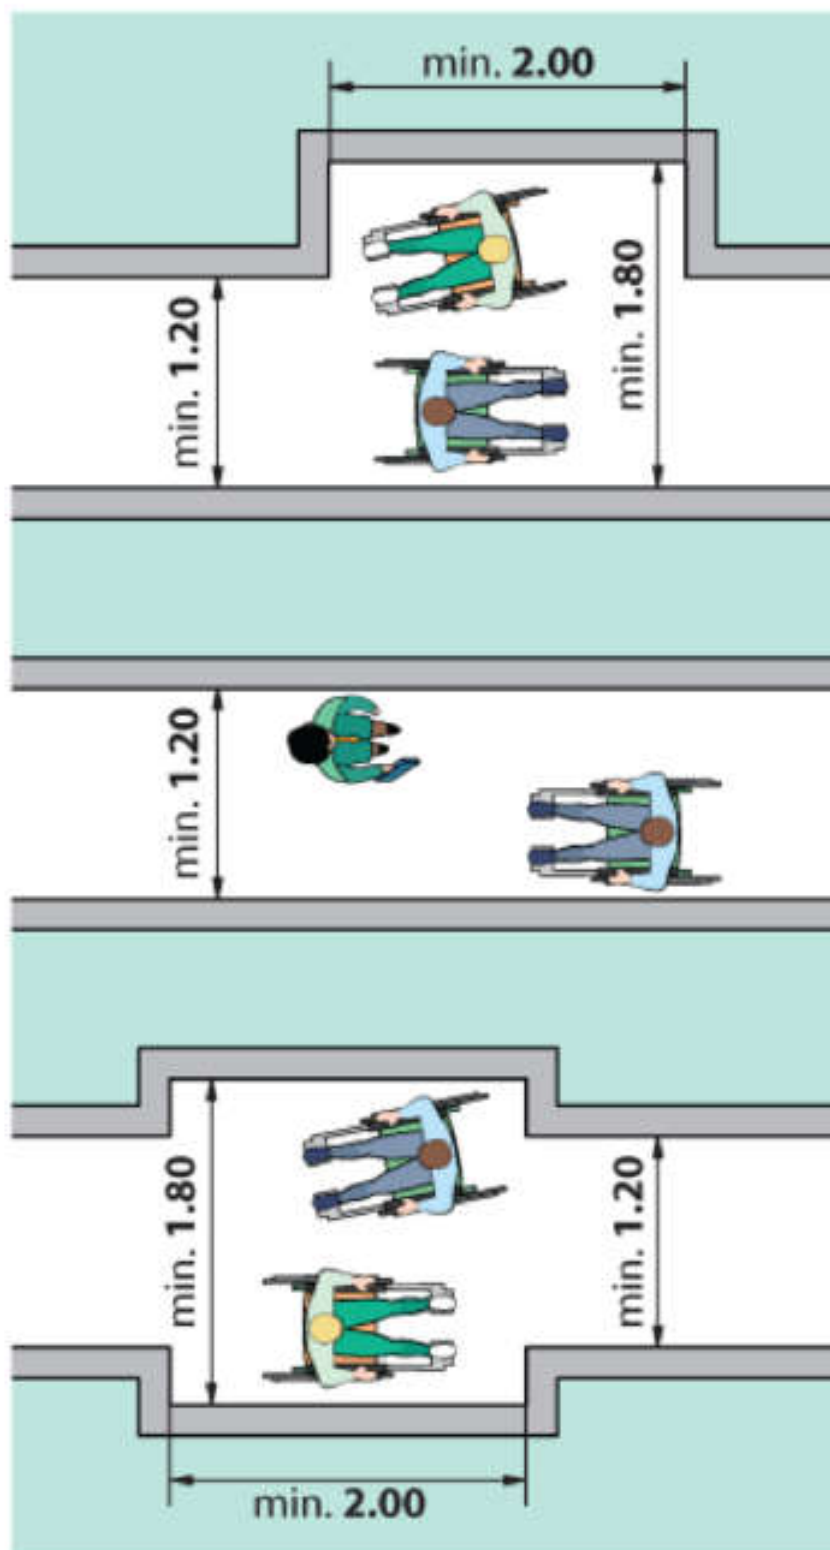


Dimensiuni de întoarcere și viraj ale fotoliului rulant

CP C.01.02.2018

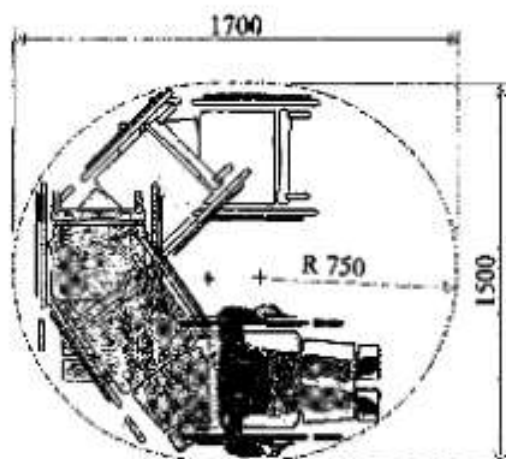

Spațiul necesar pentru manevră de întoarcere - U a fotoliului rulant la 180°

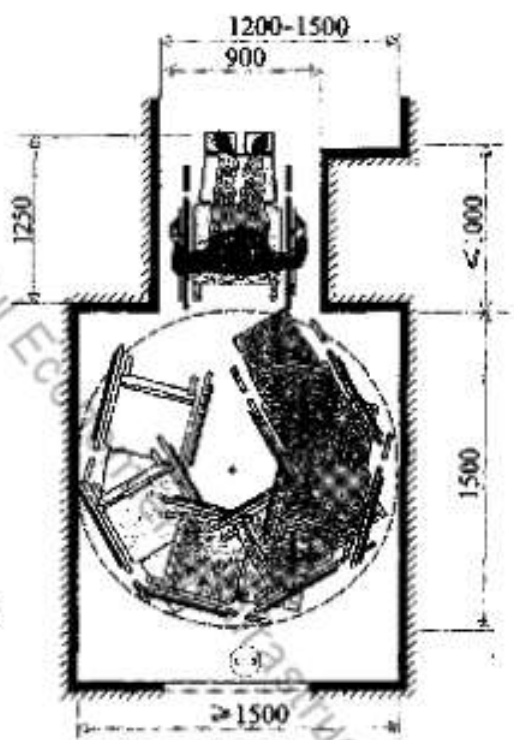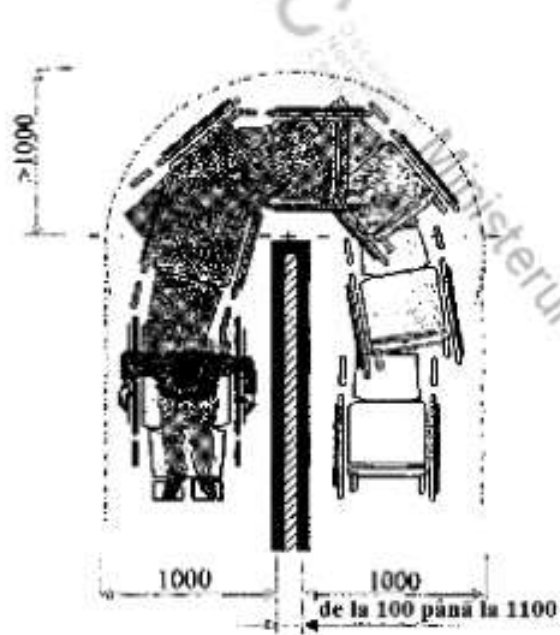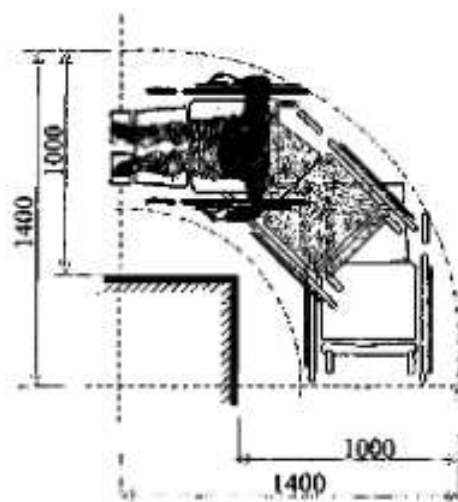

CHESTIONAR DE EVALUARE A CONDIȚIILOR DE ACCESIBILITATE A CLĂDIRILOR PUBLICE

Data _____

Echipa de evaluare: _____ (nume, prenume, funcția)

Datele de contact (mobil, e-mail) ale evaluatorului: _____

Categorii	Indicatori
LOCALITATE, RAION	
ADRESA, STRADA, NR.	
INSTITUȚIA	
TIPUL INSTITUȚIEI	Tipul clădirii: ☐ instituție educațională ☐ administrație publică locală ☐ instituție medicală ☐ întreprindere de stat ☐ instituție culturală ☐ întreprindere comercială
LATITUDINEA: LONGITUDINEA:	_____ _____ De exemplu, poziționarea geografică a clădirii: 47.082049 28.075920
DRUMURI ȘI CĂI ADIACENTE DE ACCES <i>(bifați / marcați / notați datele evaluării)</i>	Din: Asfalt _____, Pământ tasat _____, Prundiș _____, Pavaj _____, Beton _____, Altceva _____ Drumurile / Căile de acces sunt: Calitative _____, Deteriorate _____, Denivelate _____, Cu fisuri / gropi _____ Trotuare: Da _____, Nu _____, Trecerea de pe carosabil spre trotuar / clădire: Lină _____, Abruptă _____ Poartă intrare: Da _____, Nu _____, Dacă Da, ce lățime are: _____ cm, Prag poartă: Da _____, Nu _____, Dacă Da, are lățimea: _____ cm, Există pavaj tactil sau marcaj contrastant la ieșirea de pe carosabil pe trotuar? Da _____, Nu _____ Trotuarul are pavaj tactil sau marcaj contrastant? Da _____, Nu _____, Dacă Da, pavaj de orientare _____ și/sau ghidare _____. Dacă există pavaj tactil, ce lățime are _____ cm. Borduri: Da (câte?) _____, (cm _____), Nu _____ Scări / Trepte: Da (câte?) _____, (cm _____), Nu _____ Bariere (piloni și/sau bolarzi stradali, panouri publicitare): Da (câți?) _____, (cm _____), Nu _____ Nivel: Orizontal _____; Înclinat: În urcuș: _____; În coborâș _____
LOC DE PARCARE <i>(bifați / marcați / notați datele evaluării)</i>	Parcare obișnuită: Da _____, Nu _____ (dacă Nu, există un loc unde poate fi amenajată parcare? Da _____, Nu _____ Loc de parcare amenajat pentru persoane cu dizabilități: (semnalată cu indicator / marcaj rutier) Da _____, Nu _____ Dacă Da, specificați: Indicator: Da _____, Nu _____ și/sau Marcaj rutier: Da _____, Nu _____ Câte locuri de parcare sunt amenajate pentru persoanele cu dizabilități: _____, Care sunt dimensiunile (m) locului de parcare? _____ (! Parcare pentru persoanele cu dizabilități ar trebui să fie minim 3,5 x 5 m?) Borduri la trecere spre clădire: Da _____, (H, cm _____), Nu _____
SUPRAFEȚE INCLINATE ȘI TREPTE <i>(bifați / marcați / notați datele evaluării)</i>	Intrarea în clădire este la nivelul solului: Da _____, Nu _____, (dacă Da, treceți la următoarea categorie – Uși) Dacă este folosită o intrare alternativă, există indicatoare care arată direcția către aceasta: Da _____, Nu _____ La intrare sunt trepte: Da _____, (câte) _____, (H, treaptă, cm) _____, Nu _____, (mai multe secții de trepte) La intrarea în clădire este instalată o platformă de ridicare (verticală sau înclinată): Da _____, Nu _____ În cazul în care platforma de ridicare nu poate fi utilizată fără asistență, este amplasat un buton de apelare a personalului: Da _____, Nu _____ Ce dimensiuni are pragul / spațiul din fața ușii de intrare în clădire _____ cm, Înălțimea pragului (de la nivelul solului până la nivelul superior al pragului): (h, cm) _____ (! Pentru h - până în 20 cm – se aplica regula de 1:10 (spre exemplu h - 15 cm, lungimea rampei este de 150 cm)) (! Pentru h - 21-75 cm – se aplica regula de 1:12 (spre exemplu h - 45 cm, lungimea rampei este de 536 cm)) (! Pentru h - peste 76 cm – se aplica regula de 1:12, dar rampa trebuie construită în mai multe nivele. La fiecare 9 m de lungime, rampa trebuie să aibă spațiu de odihnă/manevră, cu dimensiunile minime 140 cm x 140 cm) Dacă există trepte, sunt semnalate treptele cu elemente contrastante și/sau tactile? Da _____, Nu _____ (corect, prima și ultima treaptă trebuie semnalate în culori contrastante) Există rampă de acces: Da _____, Nu _____, (dacă Nu, treceți la următoarea categorie – Uși) Nu există rampă, dar sunt șine metalice: Da _____, Nu _____ Dacă există o rampă, atunci care sunt parametrii acesteia: Lungimea rampei: (L, cm) _____ Lățimea rampei: (l, cm) _____ Rampa este din: pavaj _____, beton _____, lemn _____, metal _____, altele (specificați): _____ Suprafața rampei este antiderapantă (nealunecoasă): Da _____, Nu _____ Sunt bare de suport: Da _____, Nu _____ Dacă Da, barele sunt pe ambele părți: Da _____, Nu _____, Doar pe o singură parte _____ Dacă Da, barele sunt: în 1 _____ sau 2 _____ rânduri; La ce înălțime sunt barele de jos: _____, de sus: _____ Rampa are bară de siguranță: (din țevă sau beton, la H = 5-10 cm); Da _____, La ce H (cm) _____, Nu _____
UȘI <i>(bifați / marcați / notați datele evaluării)</i>	Există o singură intrare comună? Da _____, Nu _____ La intrarea în clădire există turnichete sau bariere rotative? Da _____, Nu _____ Dacă răspunsul este Da, pe lateral există o trecere pentru utilizatorii de scaun rulant? Da _____, Nu _____ Deschiderea ușii este ușoară și necesită puțin efort (chiar dacă ușa este dotată cu amortizor)? Da _____, Nu _____ Pentru persoanele cu dizabilități este rezervată o intrare separată: Da _____, Nu _____, Dacă Da, este prin lateral? _____ Da _____, Nu _____, sau prin spatele clădirii _____ Da _____, Nu _____. Dacă Da, ușa este semnalată printr-un indicator: Da _____, Nu _____. Dimensiuni ușă de intrare: Simplă (l, cm) (trebuie să fie de minim 90 cm) _____, Dublă (l, cm) _____ + _____ (lumina ușii duble trebuie să fie de minim 90 cm); Ușa mică din cea dublă se deschide sau este blocată? Da _____, Nu _____.

	Prag ușă de intrare: (H, cm) ____ (dacă este prag exterior și interior, menționați acest detaliu: x + y) ____ + ____ <i>(pragul trebuie să fie de maxim 2 cm).</i> Uși în interior: (nr.1 - l, cm) ____, (nr.2 - l, cm) ____, (nr.x - l, cm) ____. Praguri de la uși interior: (nr.1 - H, cm) ____, (nr.2 - H, cm) ____, nr.x ____ <i>(pragul trebuie să fie de maxim 2 cm).</i> Ușile de la intrare și din interiorul clădirii sunt dotate/marcate corespunzător cu semne contrastante? Da ____, Nu ____, <i>(este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea)</i>
CORIDOARE <i>(bifați / marcați / notați datele evaluării)</i>	Lățime (dacă este cazul, în cel mai îngust loc): (l, cm) ____, <i>(Lățimea minimă a coridorului ar trebui să fie de cel puțin 150 cm), Dacă coridorul este îngust (până la 180 cm), sunt buzunare la coridoare: Da ____, Nu ____.</i> Trepte: Da ____, Câte ____, (H, cm) ____, Nu ____. Dacă sunt trepte, este o rampă interioară? Da ____, Nu ____ Dacă există trepte, sunt semnalate treptele cu elemente contrastante și/sau tactile? Da ____, Nu ____ <i>(corect, prima și ultima treaptă trebuie semnalate în culori contrastante)</i> Dacă este o rampă interioară, ea este: mobilă ____ sau imobilă ____ Dacă există o rampă interioară, atunci care sunt parametrii acesteia: Lungimea rampei: (L, cm) ____ Lățimea rampei: (l, cm) ____ Rampa este din: pavaj ____, beton ____, lemn ____, metal ____, altele (specificați): ____ Suprafața rampei este antiderapantă (nealunecoasă): Da ____, Nu ____ Sunt bare de suport: Da ____, Nu ____ <i>(!Dacă rampa are o lungime sub 1 m, barele de suport nu sunt necesare)</i> Dacă Da, barele sunt pe ambele părți: Da ____, Nu ____, Doar pe o singură parte ____ Dacă Da, barele sunt: în 1 ____ sau 2 ____ rânduri; La ce înălțime sunt barele de jos: ____, de sus: ____ Rampa are bară de siguranță: (din țevă sau beton, la H = 5-10 cm); Da ____, La ce H (cm) ____, Nu ____ Pardoseala/podeaua în coridor este: Suprafață accesibilă: Da ____, Nu ____ <i>(Deteriorări / denivelări)</i> Suprafață alunecoasă: Da ____, Nu ____ Bariere/obstacole: Da ____, Nu ____, Dacă Da, specificați (țevă, vazon cu flori, cuier, piloni, masă etc. ____ Culori contrastante (este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea): Da ____, Nu ____. Iluminare bună (lumină de zi și lumină artificială) pe hol și pe culoarele principale: Da ____, Nu ____, parțial ____
SALA IN CARE SE PRESTEAZA SERVICIUL PUBLIC (UN BIROU SAU O CAMERA UNDE POATE FI DESERVITA O PERSOANA CU DIZABILITAȚI) <i>(bifați / marcați / notați datele evaluării)</i>	Este la nivel de: parter ____, demisol ____, subsol ____, etaj ____. Dacă sala este la etaj, atunci există un ascensor / elevator: Da ____, Nu ____. Dacă Da, care sunt dimensiunile ușii ascensorului (cm) ____. <i>(Ușa ar trebui să fie de minim 90 cm), Nu ____.</i> Care sunt dimensiunile cabinei ____ <i>(Dimensiunile interioare ale cabinei sunt minim 1,1 m x 1,4 m).</i> Dacă nu există ascensor, există o opțiune alternativă pentru a urca la etaj? Da ____, Nu ____, Dacă da, menționați (elevator, platformă electrică (pe verticală sau peste trepte). Trepte: Da ____, Câte ____, (H, cm) ____, Nu ____. Culori contrastante: Da ____, Nu ____ <i>(corect, prima și ultima treaptă trebuie semnalate în culori contrastante)</i> Bariere/obstacole: Da ____, Nu ____, Dacă Da, specificați tipul (țevă, vazon cu flori, cuier, pilon, masă etc. ____ În sală este spațiu de manevră pentru un scaun rulant cu diagonala minimă de 140 cm? Da ____, Nu ____. Spațiul interior este suficient iluminat? Da ____, Nu ____. Culori contrastante: Da ____, Nu ____ <i>(este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea).</i>
GRUP SANITAR <i>(bifați / marcați / notați datele evaluării)</i>	Exterior: Da ____, Nu ____. Interior: Da ____, Nu ____. Dacă Da, WC-ul este la: parter ____, demisol ____, subsol ____, etaj ____. Există indicatoare pe coridoare și pe ușă, care semnalează grupul sanitar accesibil: Da ____, Nu ____. Ușa de intrare WC interior, lățime: (l, cm) ____ <i>(ușa ar trebui să fie de minim 90 cm).</i> Prag ușă de intrare: (H, cm) ____ <i>(corect maxim 2 cm)</i> Dimensiuni grup sanitar: (cm x cm) ____, x ____, <i>(corect minim 1,60 x 1,80 cm)</i> Ușa cabină WC, lățime: (l, cm) ____, <i>(ușa ar trebui să fie de minim 90 cm).</i> Ușa cabinei se deschide în interior ____ sau în exterior ____ <i>(corect în exterior)</i> Dimensiuni cabină WC: (cm x cm) ____, x ____, <i>(corect minim 1,60 x 1,80 cm)</i> Prag ușă cabină WC: (H, cm) ____ <i>(corect maxim 2 cm)</i> Vasul WC are bare de suport: Da ____, Câte: 1 ____ sau 2 ____, rabatabilă: ____, Nu ____ Dacă Da, la ce înălțime sunt ____ <i>(corect 70 cm și minim o bară trebuie să fie rabatabilă).</i> Dacă sunt 2 bare de suport, care este distanța între ele? ____ cm <i>(corect circa 60 cm).</i> Mecanismul de scurgere a apei este: integrat în perete ____, integrat în vasul WC ____, funie ____ (cm), altceva ____ Lavuar / chiuvetă: Da ____, (H, cm) ____, Nu ____, <i>(corect h - 85 cm)</i> Este spațiu liber sub lavoar? Da ____, Nu ____. Dacă răspunsul este Da, ce dimensiuni are acest spațiu ____ (cm) <i>(corect minimum 67 cm)</i> Este un uscător de mâini? Da ____, Nu ____. Dacă răspunsul este Da, el se află lângă lavoar, Da ____, Nu ____. La ce înălțime ? H ____ <i>(corect maxim 100 cm)</i> Înterupătoarele sunt poziționate la o înălțime de 80 până la 110 cm de la podea? Da ____, Nu ____. Toaleta este echipată cu sistem / buton de alarmă? Da ____, Nu ____. Dacă da, la ce înălțime ____ <i>(corect între 60-80 cm)</i> În toaletă sau cabine există cuier pentru haine? Da ____, Nu ____. Dacă da, la ce înălțime ____ <i>(corect maxim 130 cm)</i> Culori contrastante: Da ____, Nu ____ <i>(este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea).</i> Colacul de WC este de o culoare contrastantă cu vasul de WC: Da ____, Nu ____. Iluminare bună (lumină de zi și lumină artificială) în WC: Da ____, Nu ____, parțial ____

**LISTA CLĂDIRILOR INSTANTELOR DE JUDECATĂ ȘI A
AUTORITĂȚILOR DIN SISTEMUL DE JUSTIȚIE DIN REPUBLICĂ MOLDOVA
CLĂDIRI EVALUATE PRIN PRISMA CONDIȚIILOR
DE ACCESIBILITATE INFRASTRUCTURALĂ**

INSTANȚE JUDECĂTOREȘTI		
Nr.	Denumirea și adresa instanței auditate	Monitori
	Judecătoria Edineț Adresa: mun. Edineț, str. Ștefan Vodă nr. 1 Telefon: 0 (246) 2-18-48, 0 (246) 2-27-74 Email: jed@justice.md Website: http://jed.instante.justice.md/	AO VIVERE
	Judecătoria Drochia Adresa: or. Drochia str. 31 August 1989, 7 Telefon: 0 (252) 2-24-86 Email: jdr@justice.md Website: http://jdr.instante.justice.md/	Clinica Juridică Nord
	Judecătoria Soroca Adresa: or. Soroca str. Independentei, 62 Telefon: 0 (230) 2-23-56 Email: jsr@justice.md Website: http://jsr.instante.justice.md/	APP Ștefănești
	Judecătoria Bălți Adresa: or. Bălți str. Hotinului, 43 Telefon: 0 (231) 2-22-12 Email: jba@justice.md Website: http://jbl.instante.justice.md/	Clinica Juridică Nord
	Judecătoria Ungheni Adresa: mun. Ungheni str. Națională 10/1 Telefon: 0 (236) 2-25-54; 0 (236) 2-33-54 Email: jun@justice.md Website: http://jun.instante.justice.md/	AO ETERNITATE
	Judecătoria Orhei Adresa: or. Orhei str. V. Mahu, 135 Telefon: 0 (235) 2-04-37 Email: jor@justice.md Website: http://jor.instante.justice.md/	AO MOTIVAȚIE

Judecătoria Strășeni Adresa: or. Strasenî str. Stefan cel Mare, 98 Telefon: 0 (237) 2-27-32 Email: jst@justice.md Website: http://jst.instante.justice.md/	AO RADIOVISION
Judecătoria Criuleni Adresa: or. Criuleni str. 31 august 1989, 70 Telefon: 0 (248) 2-21-74 Email: jcr@justice.md Website: http://jcr.instante.justice.md/	AO FCPS
Judecătoria Hîncești Adresa: or. Hîncești str. Chișinăului 7 Telefon: 0 (269) 2-32-72 Email: jhn@justice.md Website: http://jhn.instante.justice.md/	AO RADIOVISION
Judecătoria Anenii Noi Adresa: MD-6501, Or. Anenii Noi str. Marțișor - 15 Telefon: 0 (265) 2-26-41 Email: jan@justice.md Website: http://jan.instante.justice.md/	Grupul de inițiativă „Căușeni AID”
Judecătoria Chișinău Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 162 Telefon: (022) 27-55-44, (022) 27-45-08 Email: jchisinau@justice.md Website: http://jc.instante.justice.md/	Universal Acces SRL
Judecătoria Căușeni Adresa: or. Căușeni str. Ștefan cel Mare, 86 Telefon: 0 (243) 2-25-65 Email: jca@justice.md Website: http://jcs.instante.justice.md/	Grupul de inițiativă „Căușeni AID”
Judecătoria Comrat Adresa: mun. Comrat str. Lenin, 242 Telefon: 0 (298) 2-37-07 Email: jco@justice.md Website: http://jco.instante.justice.md/	AO RADIOVISION
Judecătoria Cimișlia Adresa: or. Cimișlia str. C. Stamati, 1 Telefon: 0 (241) 2-23-64 Email: jcm@justice.md Website: http://jcm.instante.justice.md/	AO RADIOVISION

Judecătoria Cahul Adresa: mun. Cahul, str. M. Frunze 62 Telefon: 0 (299) 2-46-82 Email: jch@justice.md Website: http://jch.instante.justice.md/	AO ECOU
SEDII SECUNDARE	
Sediul Briceni Adresa: or. Briceni, str. Independenței nr. 5 Telefon: 0 (247) 2-60-76 Email: jbr@justice.md	Clinica Juridică Nord
Sediul Ocnîța Adresa: or. Ocnîța, str. Burebista nr. 47 Telefon: 0 (271) 2-36-55 Email: joc@justice.md	Clinica Juridică Nord
Sediul Dondușeni Adresa: or. Dondușeni, str. 31 august 1989 nr. 19 Telefon: 0 (251) 2-51-35 Email: jdn@justice.md	Clinica Juridică Nord
Sediul Glodeni Adresa: or. Glodeni, Str, Ștefan cel Mare, 7 Telefon: 0 (249) 2-28-91 Email: jgl@justice.md	AO ETERNITATE
Sediul Fălești Adresa: or. Fălești, str. 1 Mai, 14 Telefon: 0 (259) 2-27-49 Email: jfa@justice.md	AO ETERNITATE
Sediul Rîșcani Adresa: or. Rîșcani str.31 August, 9 Telefon: (+373 256) 2-29-02 Email: jrs@justice.md	AO ETERNITATE
Sediul Sîngerei Adresa: or. Sîngerei, str. Testimițeanu, 4 Telefon: 0 (262) 2-15-69 Email: jsi@justice.md	Clinica Juridică Nord
Sediul Florești Adresa: or. Florești str. M.Eminescu, 1 Telefon: 0 (250) 2-69-57 Email: jfl@justice.md	APP Ștefănești

Sediul Telenești Adresa: or. Telenești, str. Ștefan cel Mare, 6 Telefon: 0 (258) 2-31-86 Email: jtl@justice.md	Clinica Juridică Nord
Sediul Rezina Adresa: or. Rezina, str. Voluntarilor 3 Telefon: 0 (254) 2-56-10 Email: jrz@justice.md	AO RADIOVISION
Sediul Călărași Adresa: or. Călărași, str. Alexandru cel Bun, 153 Telefon: 0 (244) 2-21-49 Email: jst@justice.md	Universal Acces SRL
Sediul Dubăsari Adresa: r-nul. Dubăsari, s. Ustia, str. Ștefan cel Mare 9 Telefon: 0 (248) 5-55-66 Email: jdb@justice.md	AO FCPS
Sediul Botanica Adresa: mun. Chișinău, str. N. Zelinski, 13 Telefon: 0 (22) 522-021 Email: jchisinau@justice.md	Universal Acces SRL
Sediul Rîșcani Adresa: mun. Chișinău, str. Kiev, 3 Telefon: 0 (22) 450-861 Email: jrc@justice.md	Universal Acces SRL
Sediul Buiucani Adresa: mun. Chișinău, str. Mihai Viteazul 2 Telefon: 0 (22) 295-096 Email: jbu@justice.md	Universal Acces SRL
Sediul Ciocana Adresa: mun. Chișinău, str. Mihail Sadoveanu, 24/1 Telefon: 0 (22) 342-620 Email: jci@justice.md	Universal Acces SRL
Sediul Ialoveni Adresa: or. Ialoveni str. Prieteniei 4 Telefon: 0 (268) 2-21-63 Email: jia@justice.md	AO MOTIVAȚIE

Sediul Bender Adresa: s.Varnița str. Tighina 66 Telefon: 0 (265) 92-697 Email: jbe@justice.md	Grupul de inițiativă „Caușeni AID”
Sediul Ștefan-Vodă Adresa: or. Ștefan Vodă str. Grigore Vieru , 6 Telefon: 0 (242) 2-26-59 Email: jsv@justice.md	Grupul de inițiativă „Caușeni AID”
Sediul Leova Adresa: or. Leova, str. Unirii, 32 Telefon: 0 (263) 2-42-28 Email: jlv@justice.md	AO RADIOVISION
Sediul Cantemir Adresa: str.Testimițeanu, 2 Telefon: 0 (273) 2-24-01 Email: jct@justice.md	AO ECOU
Sediul Taraclia Adresa: or. Taraclia str.Mira, 3 Telefon: 0 (294) 2-47-96 Email: jt@justice.md	AO ECOU
Sediul Vulcănești Adresa: or. Vulcănești, str. Plotnicova 50 Telefon: 0 (293) 2-11-67 Email: jvl@justice.md	AO ECOU
Sediul Ceadâr-Lunga Adresa: or. Ceadâr Lunga, str. Lenin 112/3 Telefon: 0 (291) 2-38-78 Email: jcg@justice.md	AO ECOU
CURȚI DE APEL	
Curtea de Apel Bălți Adresa: or. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 54 Telefon: 0 (231) 2-31-43 Email: cab@justice.md Website: https://cab.instante.justice.md/	Clinica Juridică Nord

Curtea de Apel Chișinău Adresa: str. Teilor 4, Chisinau Telefon: 0 (22) 63-53-53 Email: cac@justice.md Website: https://cac.instante.justice.md/	Universal Acces SRL
Curtea de Apel Comrat Adresa: mun. Comrat str. Lenin, 177 Telefon: 0 (298) 2-34-46 Email: caco@justice.md Website: https://cacm.instante.justice.md/	AO RADIOVISION
Curtea de Apel Cahul Adresa: or. Cahul str. Ștefan cel Mare, 30 Telefon: 0 (299) 2-55-85 Email: cach@justice.md Website: https://cach.instante.justice.md/	AO ECOU
CURTEA SUPREMĂ DE JUSTIȚIE	
Curtea Supremă de Justiție Adresa: str. Petru Rareș, nr. 18 Telefon: 0 (22) 22-15-47 Email: info@csj.md Website: http://csj.md	Universal Acces SRL
ALTE INSTITUȚII DIN SISTEMUL DE JUSTIȚIE	
Ministerul Justiției Adresa: str. 31 August 1989, 82 mun. Chișinău, MD-2012 Secția petiții și relații cu publicul din cadrul Ministerului Justiției: Telefon: (+373 22) 201420, Email: petitii@justice.gov.md Website: https://justice.gov.md/	AO MOTIVAȚIE
Agencia de administrare a instanțelor judecătorești mun. Chisinau bd.Ștefan cel Mare, nr.124 B, et.2 E-mail: aaaj@justice.gov.md	Universal Acces SRL
Institutul Național al Justiției MD 2004, Republica Moldova, Chișinău, str. S.Lazo, 1 Tel/fax: +373 22 232755 E-mail: inj@inj.gov.md	AO MOTIVAȚIE

Oficiul central al Avocatului Poporului municipiul Chișinău, str. Calea Ieșilor 11/3, +373 (022) 23-48-00 , fax: (022) 23-48-00 Pentru adresarea cetățenilor: tel: 060002657 secretariat@ombudsman.md http://ombudsman.md/	AO MOTIVAȚIE
Administrația Națională a Penitenciarelor municipiul Chișinău, str. Nicolae Titulescu, 35 Tel: 022 409-787; 409-717 Fax: 022 409-788; 409-717 anp@anp.gov.md https://anp.gov.md	AO RADIOVISION
Facultatea de Drept, USM municipiul Chișinău, str. Mihail Kogălniceanu, 67 +373 68 821 263 decanatdrept@gmail.com www.drept.usm.md	Universal Acces SRL


Conducătorul misiunii de evaluare, Director de proiect:

Victor Koroli, Director Executiv, Alianța INFONET;

069252453,

vkoroli@gmail.com,

www.infonet.md



office@infonet.md

OFERTE ASCENSOARE

BASLIFT SRL

mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 18/2
 Republica Moldova, MD-2052
 tel/fax: +373 22 997 799
<http://www.baslift.md>



Nr. 001/24

Data: 04.01.2024
 Valabilitate: 04.02.2024
 Contact: Carabajac Sergiu
 Telefon: 069158281
 E-mail: dv@baslift.md

Către: ALIANȚA INFONET
 Adresa obiectului: mun. Chișinău
 În atenția: Victor Koroli
 Telefon: 069252453
 E-mail: vkoroli@gmail.com

Denumire produs, lucrări	Cant. (buc)	Preț unitar incl.TVA-20%	Valoare incl. TVA-20%
Ascensor pentru persoane cu dezabilități – 630kg/5 stații		26 600.00€	
Metal necesar pentru fabricarea și montarea construcției din metal din puțul ascensorului		4 950.00€	
Fabricarea și montarea construcției din metal din puțul ascensorului – 180.00€ pentru 1 etaj	1	900.00€	36 200.00€
Montarea și reglarea utilajului ascensorului – 650.00€ pentru 1 stație		3 250.00€	
Proiectul de execuție, expertiza documentației privind securitatea industrială și înregistrarea proiectului		500.00€	
Platformă cu ridicare verticală pentru persoane cu dizabilități ale sistemului locomotor – 250kg/2 stații		16 000.00€	
Montarea și reglarea utilajului platformei de ridicare	1	1 000.00€	17 000.00€
TOTAL			53 200.00€

Completarea ascensorului standard

- podul, pereții și ușile cabinei din oțel inoxidabil,
- podeaua din granit artificial,
- ușile puțului din oțel inoxidabil la fiecare stație,
- balustradă din oțel inoxidabil,
- oglindă pe suprafața peretelui posterior al cabinei,
- panou de comandă în cabină cu display LCD,
- buton de chemare cu indicator de direcție la toate stațiile.

Notă: Căptușeala puțului - din contul «Beneficiarului». Costul metalului necesar pentru fabricarea construcției din metal din puțul ascensorului este unul estimativ. Costul exact se va calcula la momentul încheierii contractului. De asemenea, metalul poate fi din contul «Beneficiarului» la solicitarea acestuia.

*** În prețul standard nu sunt incluse înramările ușilor puțului cu oțel inoxidabil.

Condiții de achitare



«Beneficiarul» transferă **avans 50% din costul total**. Următoarele 50%, «Beneficiarul» le transferă în rate pînă la darea în exploatare a utilajului.

Termen de executare



Termenul de fabricare a utilajului este de 12 săptămîni din momentul achitării avansului.

Termenul de executare a lucrărilor este de 6 săptămîni cu condiția achitărilor efectuate de către «Beneficiar».

Garanție



Garanția pentru utilaj constituie doi ani după darea utilajului în exploatare, în cazul în care este deservit tehnic de către specialiști calificați. Deservirea tehnică lunară se efectuează contra plată.

Garanția pentru lucrările executate constituie zece ani după primirea utilajului în exploatare.

Vă mulțumim pentru solicitarea Dvs.

Director "BASLIFT" SRL

S.Carabajac



Строительная часть лифтов


Лифт электрический грузо-пассажирский

$Q=630\text{ кг}$ $V=1\text{ м/с}$


Тип: АЕР-634

Грузоподъемность, кг (число пассажиров)	630 (8)
Скорость, м/с	1
Высота подъема, м	?
Количество остановок	?
Тип кабины	непроходная
Расположение противовеса	с лево
Размеры проема дверей (ширина х высота)	900 х 2000
Тип дверей	телескоп. открывания
Огнестойкость дверей, мин.	30
Внутренние размеры кабины (шир. х глуб. х выс.)	1100 х 1500 х 2200 мм
Тип дверей	телескоп. открывания
Размеры проема шахты (ширина х глубина), мм	2150 х 2100 min
Высота верхнего этажа, мм	4900 min.
Глубина приямка, мм	1500
Материал шахты	металлокаркас

Кинематическая схема лифта

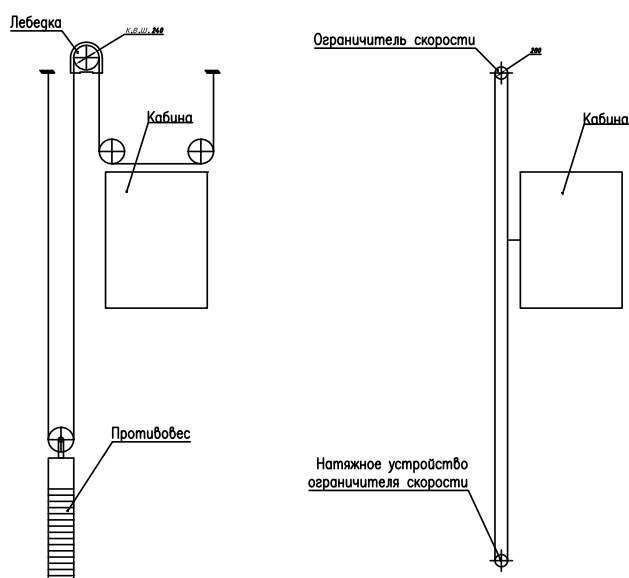


SRL BASLIFT

Пер. прив.	Строительное задание					
	Таблица нагрузок на строительную часть от лифтовой установки					
Справ. №	Нагрузки	Схема действия сил	Характер нагрузок			
	$P_{10}=80000N$	На пол приямка от металлокаркаса шахты и лифтового оборудования установленного на данном каркасе	Постоянная нагрузка			
	$P_{20}=45000N$	На пол приямка от направляющей кабины				
	$P_{30}=15000N$	На пол приямка от направляющей противовеса				
	$P_{21}=40000N$	На пол приямка от направляющей кабины при посадке кабины на ловители 	Аварийные кратко-временные нагрузки			
	$P_{12}=35000N$	На пол приямка от буфера кабины				
	$P_{13}=50000N$	На пол приямка от буфера противовеса				
Полл. и дата	Строительное задание					
	Лифт пассажирский					
Изм. №	Лист № докум.	Подп.	Дата	Лит	Масса	Масштаб
	Разраб.					
Изм. №	Пров.			Лист 1 из 7		
	Т. контр.					
	Менедж.					
	Н. контр.					
	Утв.					


Копировал

Формат А4

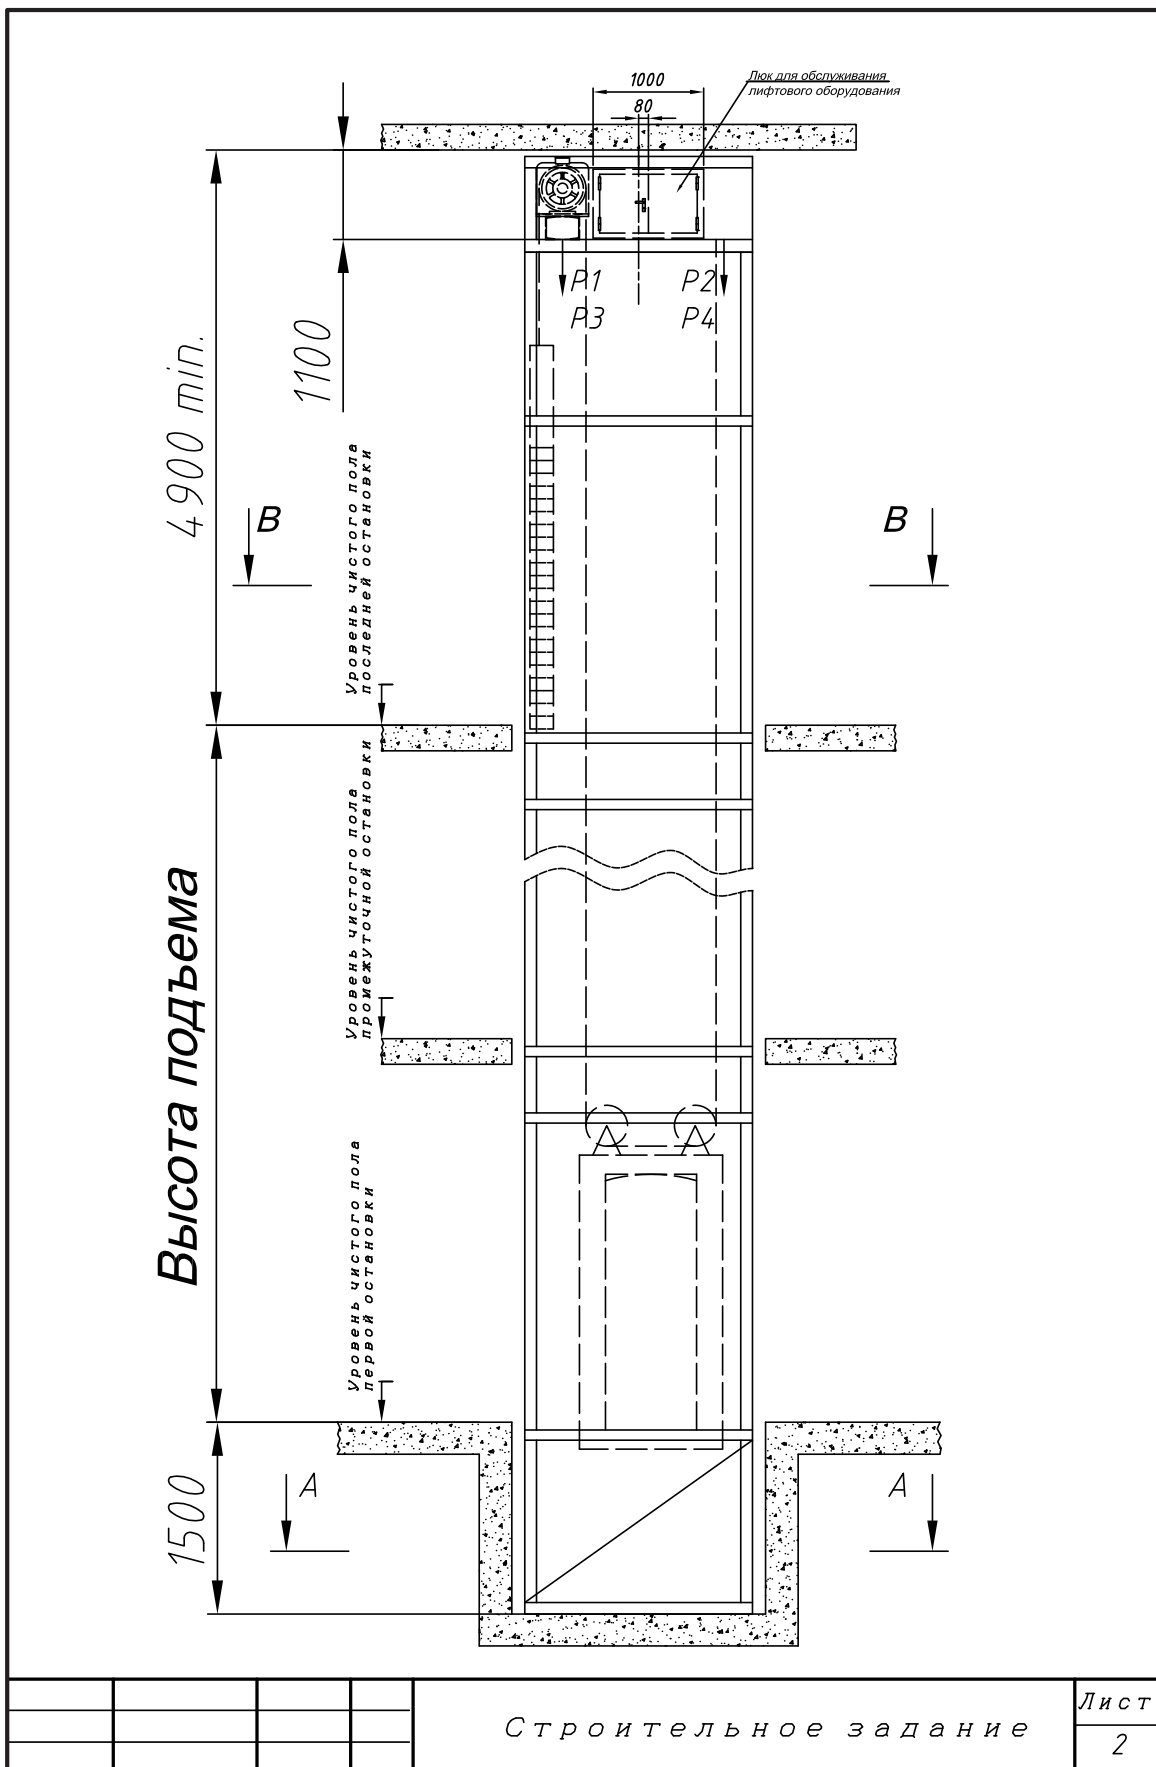


Копировал

Формат А4

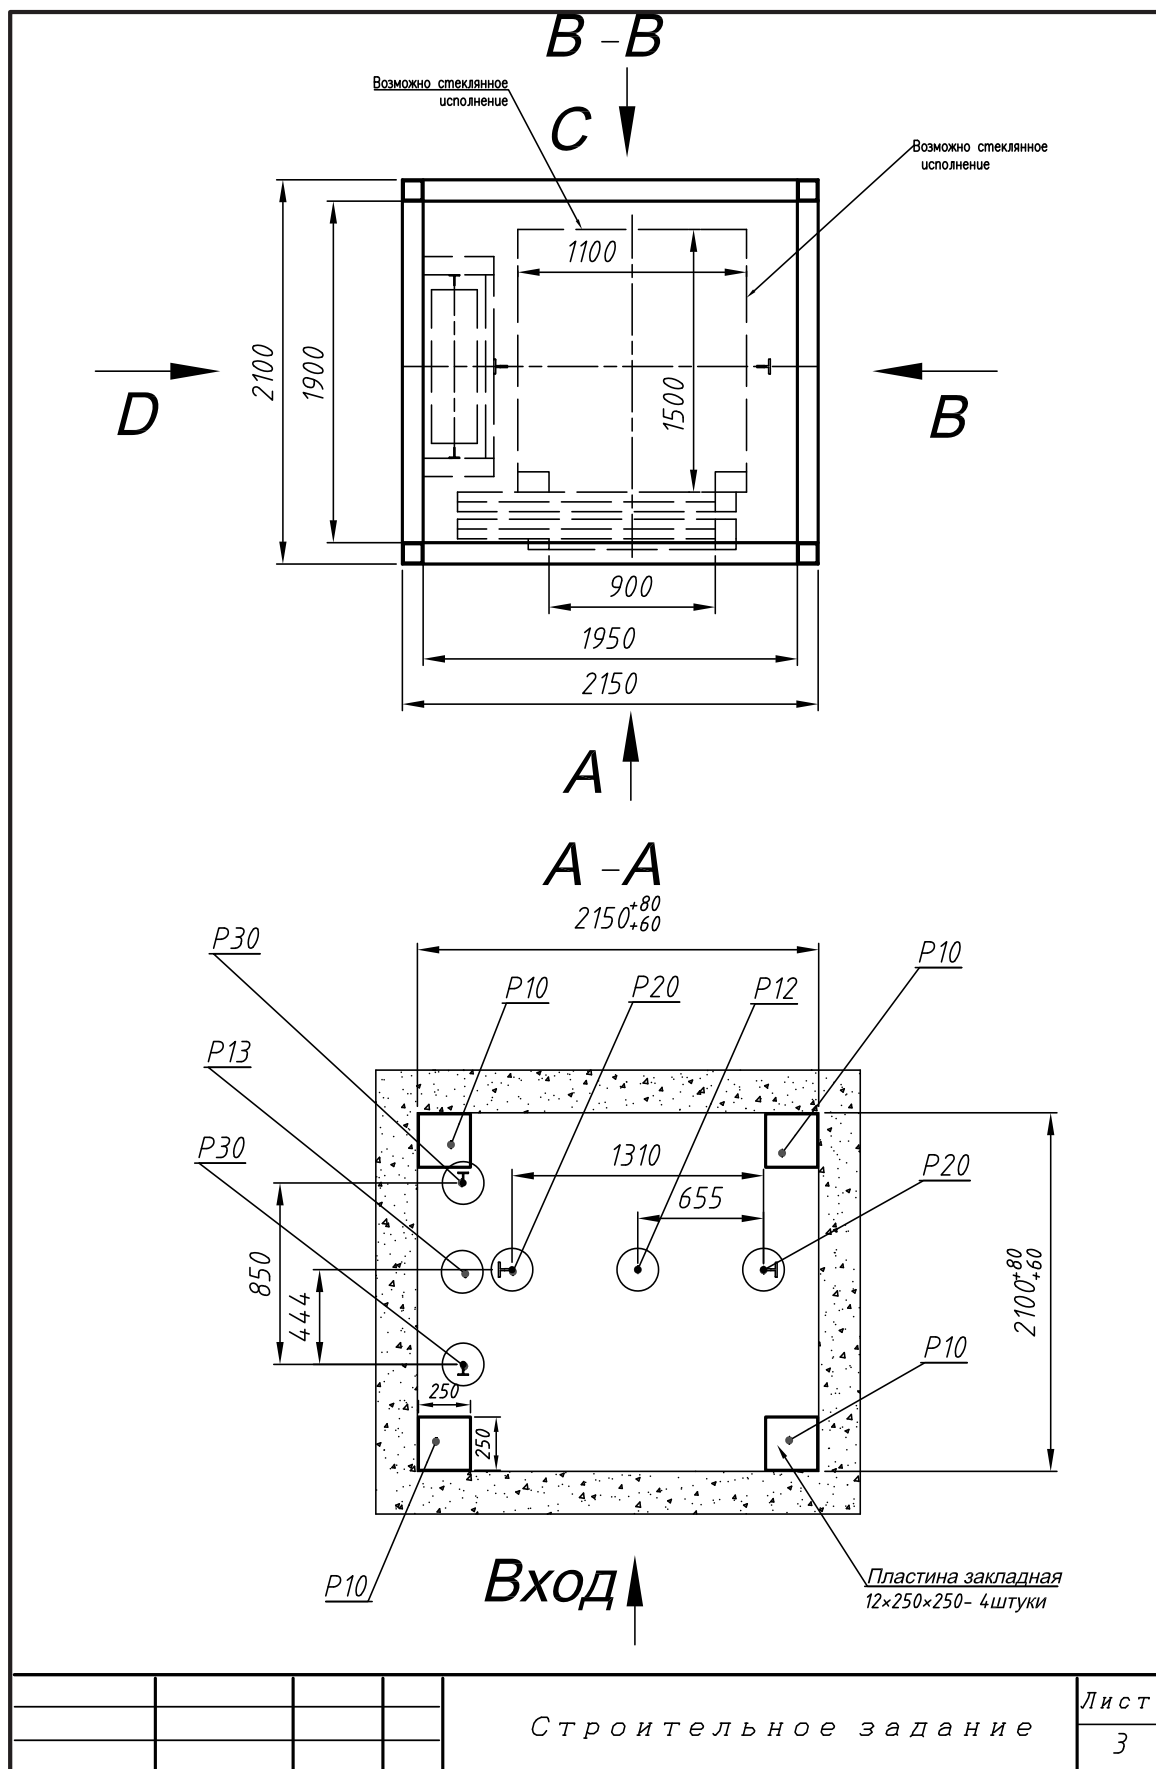

Металлокаркас шахты

A B C D

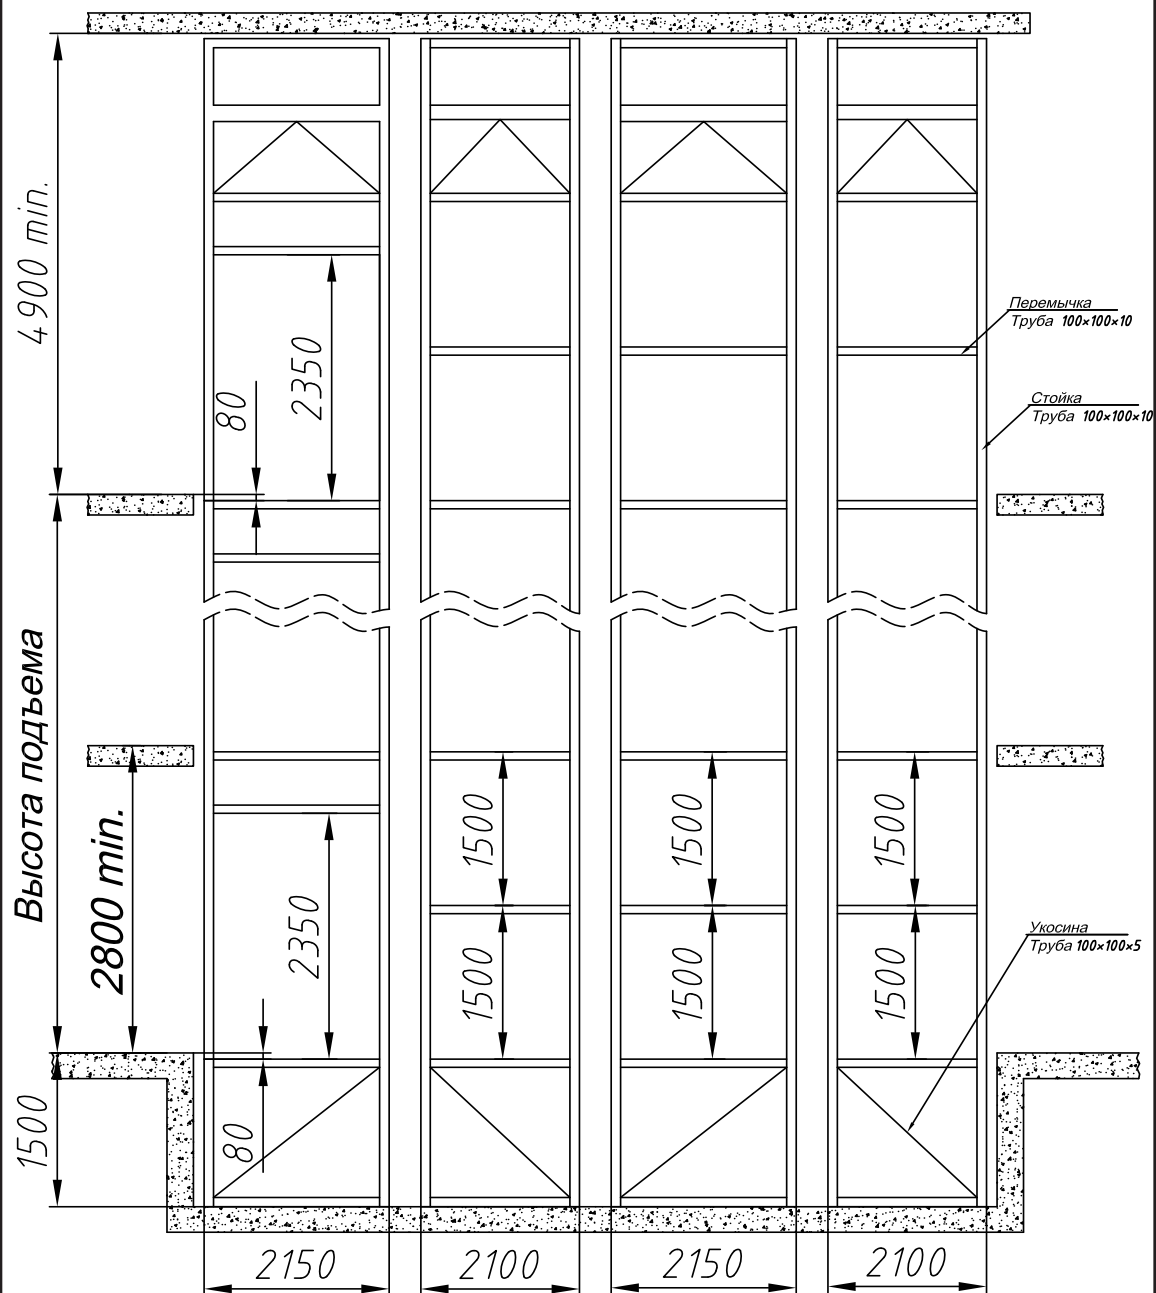

Строительное задание

Лист

4

Копировал

Формат А4

Размеры проемов дверей шахты

Высота подъема 4900 min.

1200

1100

Люк для обслуживания

Уровень чистого пола последней остановки

2150

1160

Уровень чистого пола промежуточной остановки

2150

1160

Уровень чистого пола 1-й остановки


Не менее 2800

Наименьшая высота этажа кроме последнего

1500

Металлокаркас шахты лифта

D - D

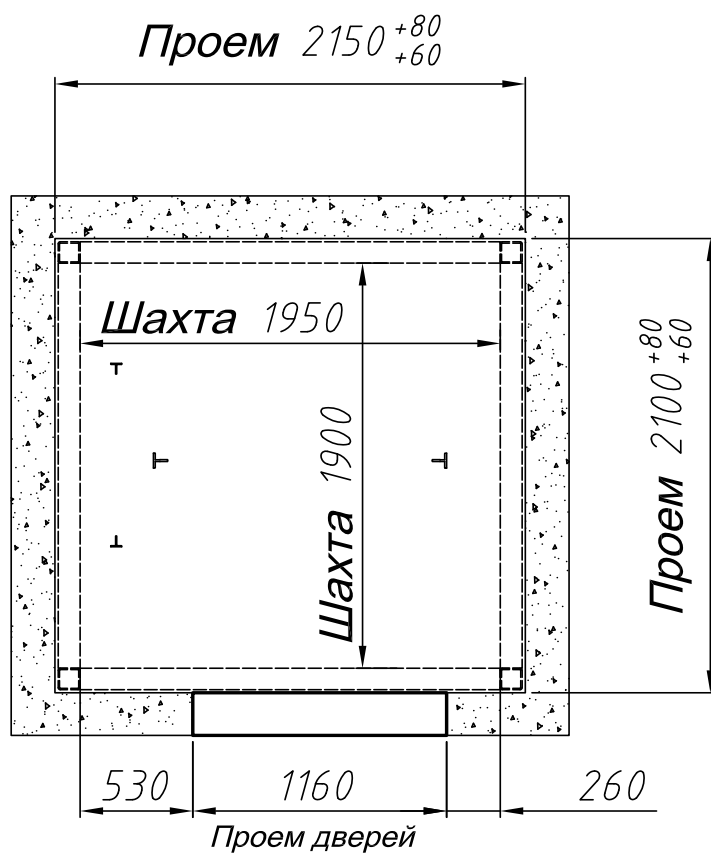


↑
Вход

				Строительное задание	Лист
					6

Копировал

Формат А4

Таблица нагрузок
на металлокаркас шахты
от лифтового оборудования

Нагрузки	Схема действия сил
$P_1=21000N$	от лебедки
$P_2=10000N$	от узлов крепления канатов
$P_3=7500N$	подвески кабины
$P_4=2300N$	подвески противовеса
$R_1=1760N$	 R_1 и R_2-Действуют одновременно
$R_2=2900N$	


			Строительное задание	Лист
				7

Копировал

Формат А4

Безбарьерная подъемная платформа типа PL






Многофункциональная безбарьерная подъемная платформа PL представляет собой вертикальную многофункциональную подъемную платформу, приводимую в движение стальной рамой, прецизионным винтовым приводом или системой гидравлического силового агрегата. Продукты могут быть изготовлены в соответствии с требованиями заказчика в диапазоне высот 6000 мм. Безопасная производительность и конструкция без ям обеспечат вам удобство использования лифта и беспрепятственного доступа. Он широко используется в жилых районах, виллах, отелях и ресторанах. Административные офисные здания, метро, банки, стадионы, больницы и другие общественные места, оборудование экспортируется в Канаду, Соединенные Штаты и другие страны Европы и Америки с 2004 года, с новым дизайном, безопасным и стабильным, красивым внешним видом, низким уровнем шума, устойчивостью к низким температурам и т. Д. Стандарты ASME A18-1 и CSA-B613 высоко ценятся клиентами в стране и за рубежом.

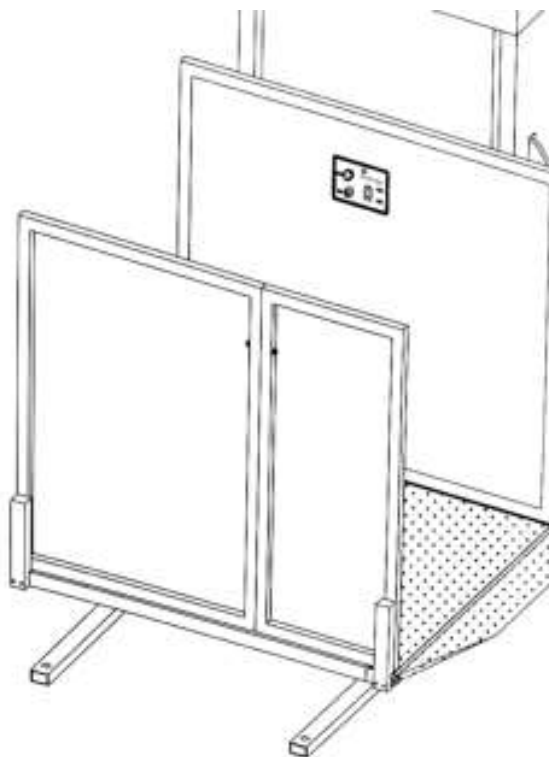

南京新垒无障碍设备有限公司
PL/S型系列电动升降平台
安装、维护、使用手册





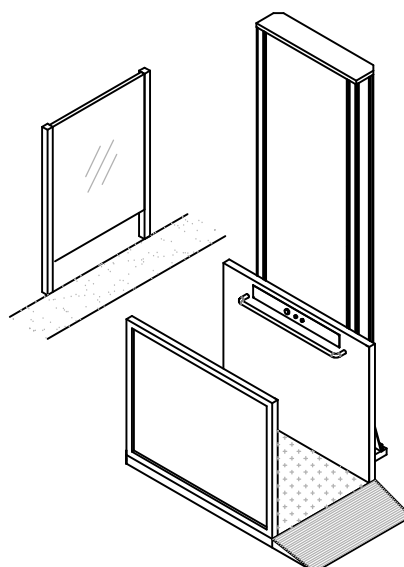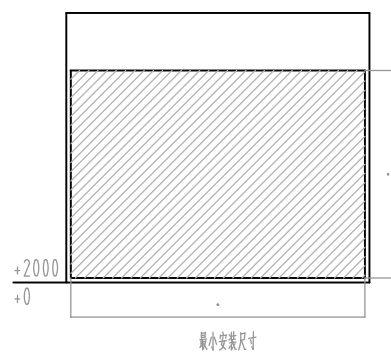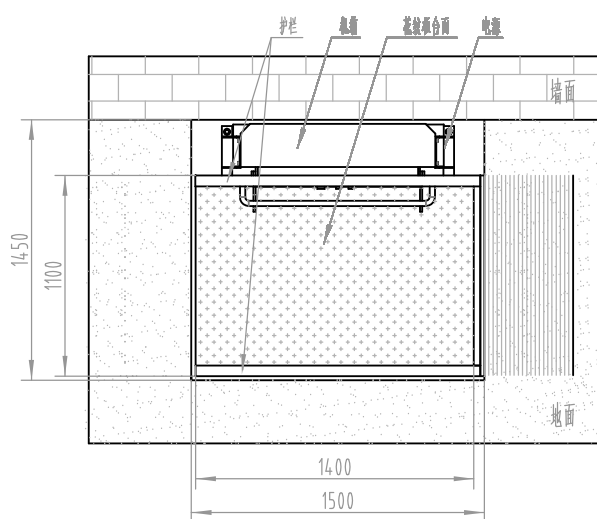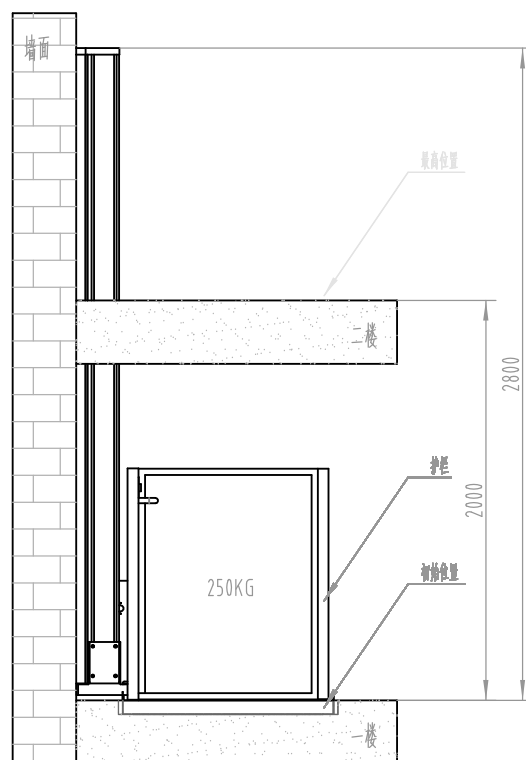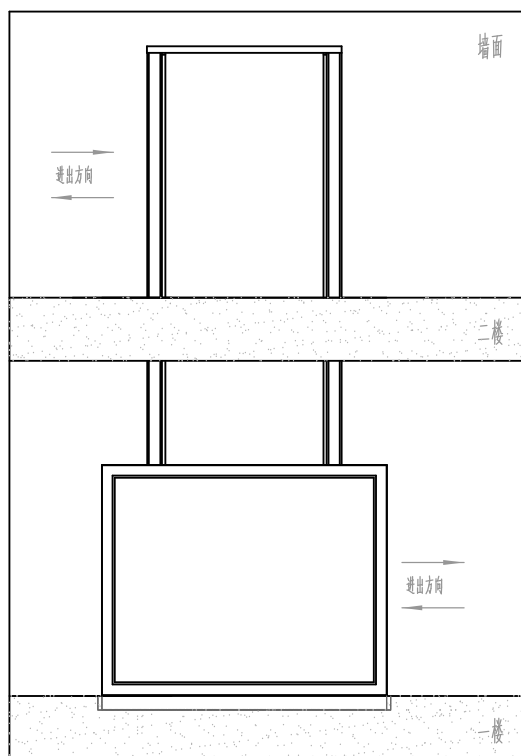

OFERTE RAMPE

QUOTATION FORM / FORMULAR OFERTA

SUPPLIER DETAILS / DETALII OFERTANT:

Name (of shop, company etc.) / Denumirea (magazin, companie etc.):	LUMINTEHNICA SRL, codul fiscal 1003488012488
Address / Adresa:	Str. Chiriacu nr. 1, Sectorul 1
Name of owner / Numele reprezentantului:	Romanescu Alina
Phone No. / Numarul de telefon:	075067144, 023239041
E-mail / Adresa de Email:	luminetehnic@ Gmail .ro

S. No.	Material/Service Description (quantity, type, quality, origin, exact size, material), place of delivery etc. / Descrierea materialului/serviciului (cantitate, tipul, calitatea, originea, dimensiunile exacte, materialul, locul de livrare etc.)	Unit / Unitatea de masura (m)	Quantity (requested) / Cantitatea solicitata	Unit Price and Currency with VAT / Pret pe unitate in RON, inclusiv TVA	Total Price and Currency with VAT / Prețul total inclusiv TVA și moneda	Delivery Time** / Termen de livrare**
1	Rampa de acces pentru persoane cu nevoi speciale Opaci Rampa de acces pentru persoane cu nevoi speciale, incluziv instalare, cu balustrada dubla, corțuri protectoare amovibile, balustrada (incluziv suporturile verticale) executate din inox, banduri de siguranță și suprafața rampelor din lemn vopsit cu vopsea antirugina și decorație Contrastul ROL Impregnare, auto-lub. Opaci	8,10	1	1802,51	18025,10	30 zile lucrătoare
2	Rampa de acces pentru persoane cu nevoi speciale Cainari Nr.1 Rampa de acces pentru persoane cu nevoi speciale, incluziv instalare, cu balustrada dubla, corțuri protectoare amovibile, balustrada (incluziv suporturile verticale) executate din inox, banduri de siguranță și suprafața rampelor din lemn vopsit cu vopsea antirugina și decorație ROL ROL, Cainari	4,28	1	1802,51	7694,73	30 zile lucrătoare
3	Rampa de acces pentru persoane cu nevoi speciale Cainari Nr.2 Rampa de acces pentru persoane cu nevoi speciale, incluziv instalare, cu balustrada dubla, corțuri protectoare amovibile, balustrada (incluziv suporturile verticale) executate din inox, banduri de siguranță și suprafața rampelor din lemn vopsit cu vopsea antirugina și decorație ROL ROL, Cainari	11,2	1	1802,51	20188,01	30 zile lucrătoare

* e.g. sq. ft, ton, days, manhours, A4 paper, instead of digging, construction etc. / * de exemplu: pz, kg, cm, zile, servicii, pagini A4, înlocuiți cu săpat, construcție etc.

** Time necessary for delivering materials is agreed (start counted from moment when PO is placed/ending order with supplier) / ** timpul necesar pentru livrarea materialelor de la momentul de la care PO este plasat/terminați ordinul la furnizor

which price is guaranteed by supplier / Valoarea ofertei (din prețuri care prețuri este garantat de furnizor)

Price / Preț: 22.12.2022

Date / Data: 22.12.2022

Name, position and signature of person supplying information / Numele, funcția și semnătura persoanei care furnizează informații: Romanescu Alina

Place / Locul: Str. Chiriacu



SRL „Implexus „
Изготовление пандусов для людей с
ограниченными возможностями с
перилами из нержавеющей стали.

1. Scoala Opaci ----- 101000 lei.
2. Scoala Cainari ----- 182000 lei.
3. Scoala Cainari ----- 57000 lei

„Implexus,, SRL
Кишинёв, ул. Отоваска 14/1
Iban: MD55MO2224ASV22889707100
в КБ „Mobiasbanca-Gruppe Societe
Generale,,SA
код банка MOBBMD22
ф/к 1005600044046, код НДС 0403592
Директор Бульбаш И.И.
Тел. 069541032

SRL „Implexus „
Изготовление пандусов для людей с
ограниченными возможностями с
перилами из металла.

1. Scoala Opaci ----- 50000 lei.
2. Scoala Cainari ----- 97000 lei.
3. Scoala Cainari ----- 30000 lei

„Implexus,, SRL
Кишинёв, ул. Отоваска 14/1
Iban: MD55MO2224ASV22889707100
в КБ „Mobiasbanca-Gruppe Societe
Generale,,SA
код банка MOBBMD22
ф/к 1005600044046, код НДС 0403592
Директор Бульбаш И.И.
Тел. 069541032

QUOTATION FORM / FORMULAR OFERTA

SUPPLIER DETAILS / DETALI OFERTANT

Name (of shop, company etc.) / Denumirea (magazin, companie etc.)	IMAZLO OLEG
Address / Adresa	mun.Chigiriu, s.Cobanija, str.Columa lui Traian
Name of owner / Numele reprezentantului	Madlin Oleg
Phone No./ Numarul de telefon	79483231
E-mail / Adresa de Email	fansterm@gmail.com

S. No.	Material/Service Description (specify type, quality, origin, size etc, material, place of delivery etc.) / Descrierea materialului/serviciului (specificati tipul, calitatea, originea, dimensiunile exacte, materialul, locul de livrare etc.)	Unit / Unitatea de masura	Quantity Requested / Cantitatea solicitata	Unit Price and Currency with VAT / Pret per unitate in MDL, inclusiv TVA	Total Price and Currency with VAT / Pretul total inclusiv TVA și valuta	Delivery Time** / Timpul de livrare**
1	Rampa de acces pentru persoane cu nevoi speciale Opaci Rampa de acces pentru persoane cu nevoi speciale, inclusiv instalare, cu balustrada dubla, conform proiectului anexat, balustradale (inclusiv suporturile verticale) executate din inox, bonturile de siguranță și suprafața rampei este negru vopsit cu vopsea antirugină gri deschis, Social, Opaci	metri lineari	8.1	7158	58195	30 zile lucrătoare
2	Rampa de acces pentru persoane cu nevoi speciale Caisari Nr.1 Rampa de acces pentru persoane cu nevoi speciale, inclusiv instalare, cu balustrada dubla, conform proiectului anexat, balustradale (inclusiv suporturile verticale) executate din inox, bonturile de siguranță și suprafața rampei este negru vopsit cu vopsea antirugină gri deschis, Social, Caisari	metri lineari	4.3	7600	32680	30 zile lucrătoare
3	Rampa de acces pentru persoane cu nevoi speciale Caisari Nr.2 Rampa de acces pentru persoane cu nevoi speciale, inclusiv instalare, cu balustrada dubla, conform proiectului anexat, balustradale (inclusiv suporturile verticale) executate din inox, bonturile de siguranță și suprafața rampei este negru vopsit cu vopsea antirugină gri deschis, Social, Caisari	metri lineari	17.2	7200	123840	30 zile lucrătoare

* e.g. pc, kg, hour, days, man/days, A4 paper, meter/2 of digging, construction etc. / * de exemplu: pc, kg, ora, zile, ambale, pagini A4, metri/2 de săpat, construcție etc.

** time necessary for delivering material to agreed place counted from moment when PIN places ordering online with supplier /

** timpul necesar pentru livrarea materialului la locul comandat se calculează din momentul în care PIN placează comanda online la furnizor



not is guaranteed by supplier) / Valabilitatea ofertei (timp pentru care prețul este garantat de furnizor) 10 zile

Date / Data 21.12.2020


Name, position and signature of person supplying information /
Numele, funcția și semnătura persoanei care furnizează informații Madlin Oleg




[Handwritten signature]




Place / Locul Chigiriu





MODELE DE RAMPĂ (schițe tehnice)

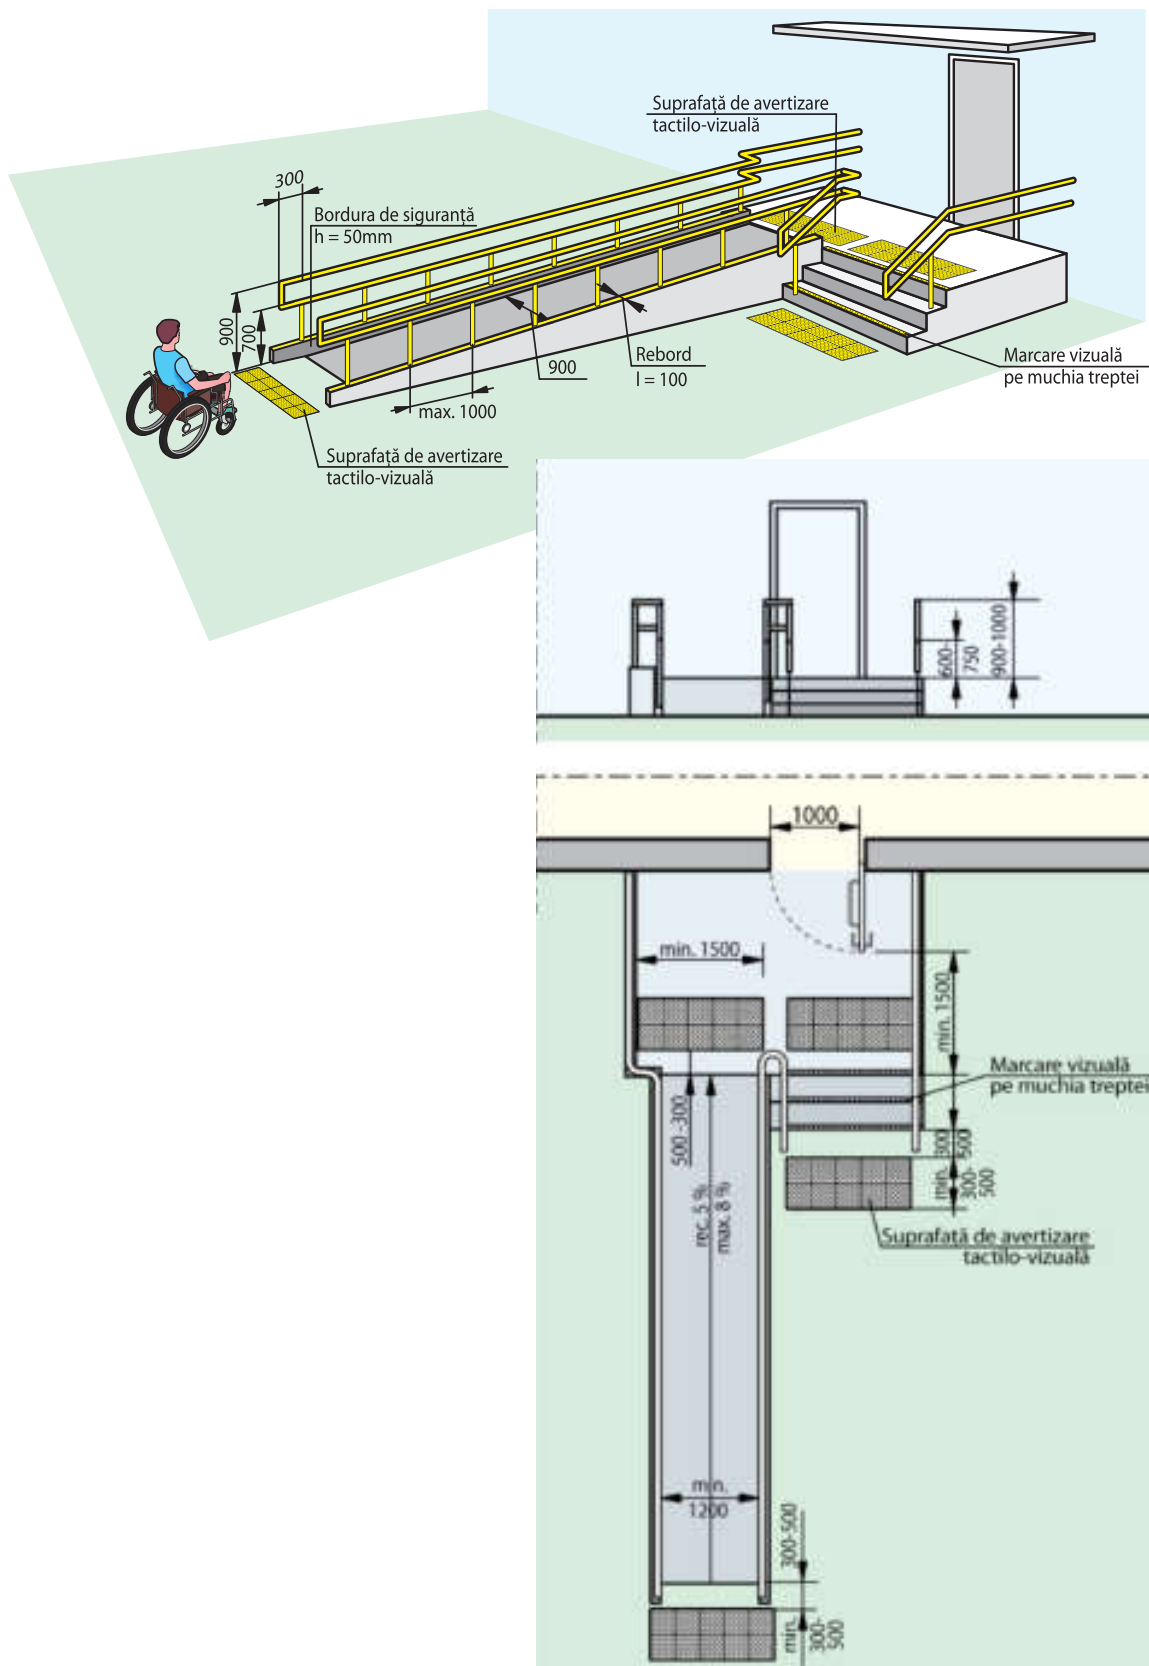

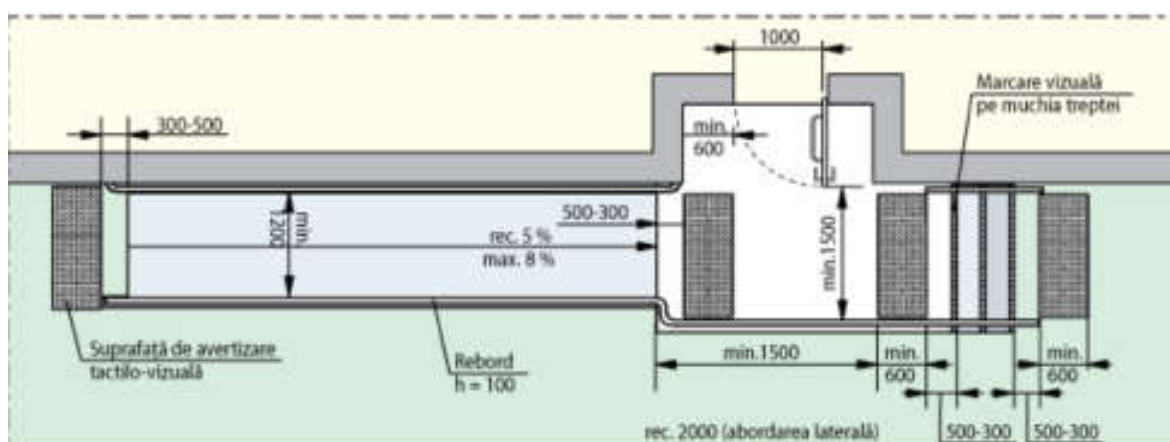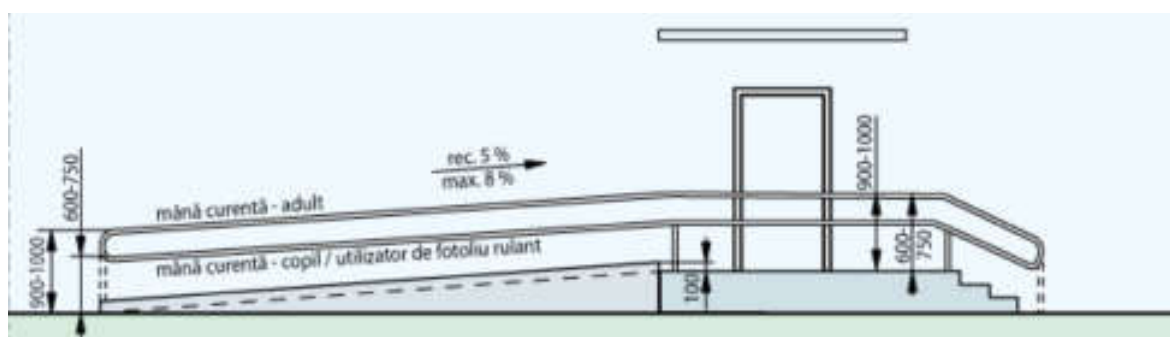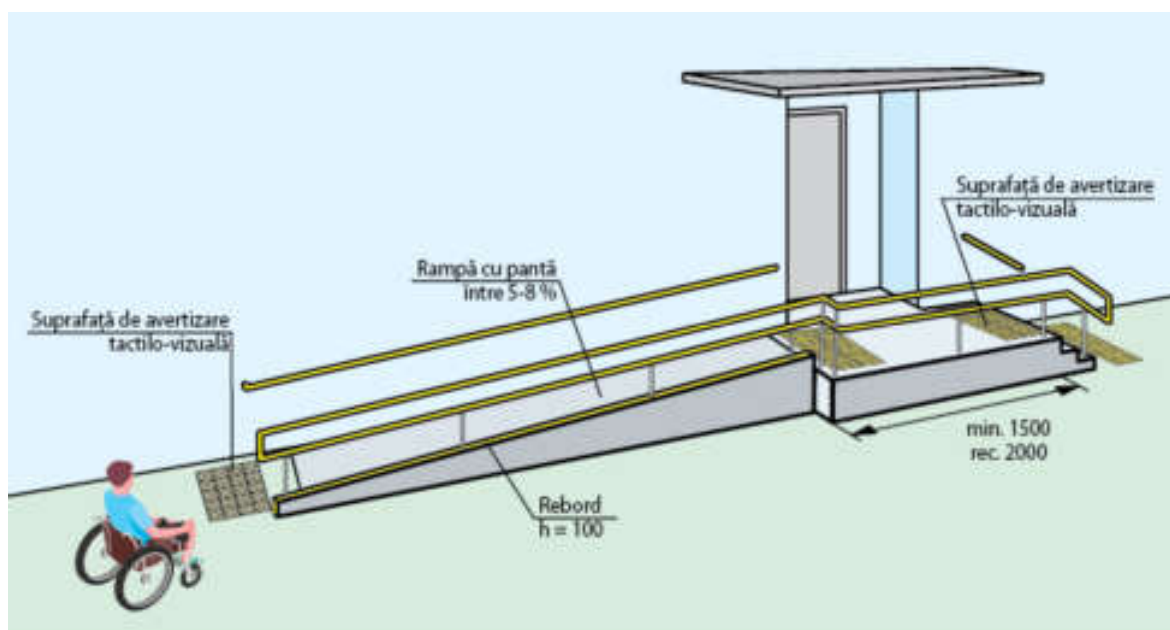

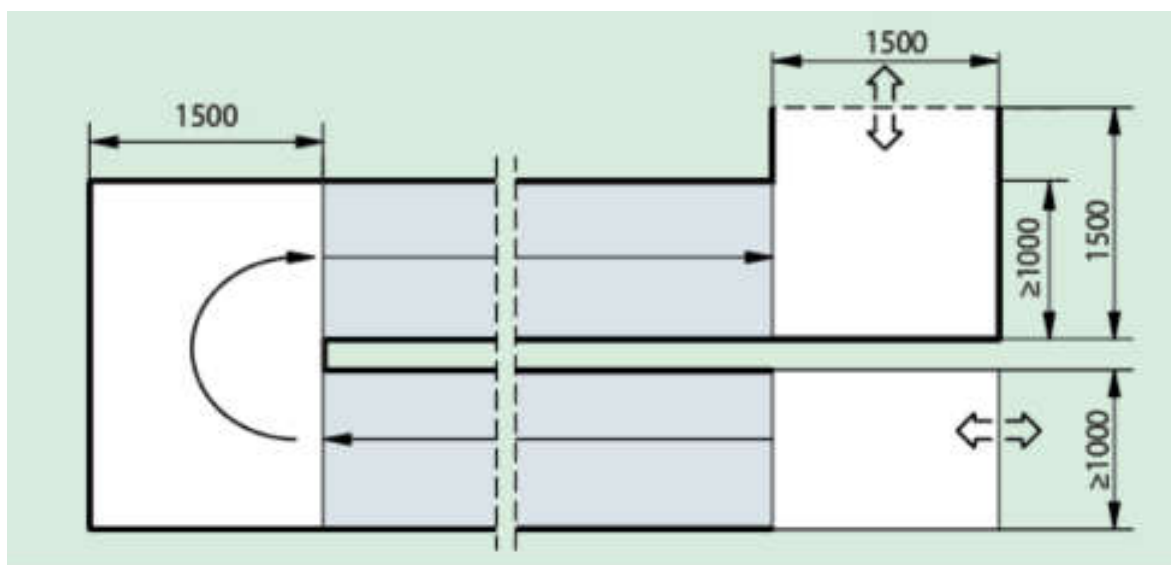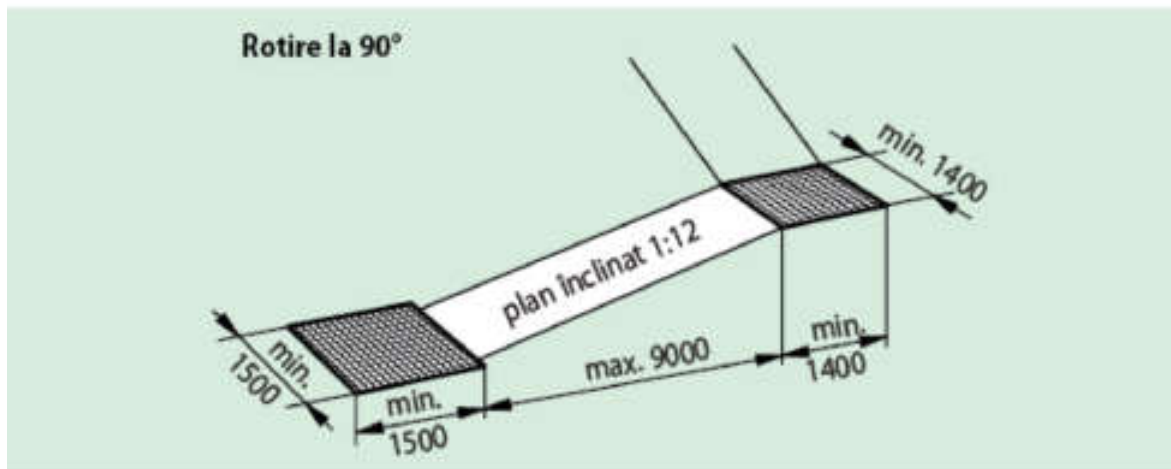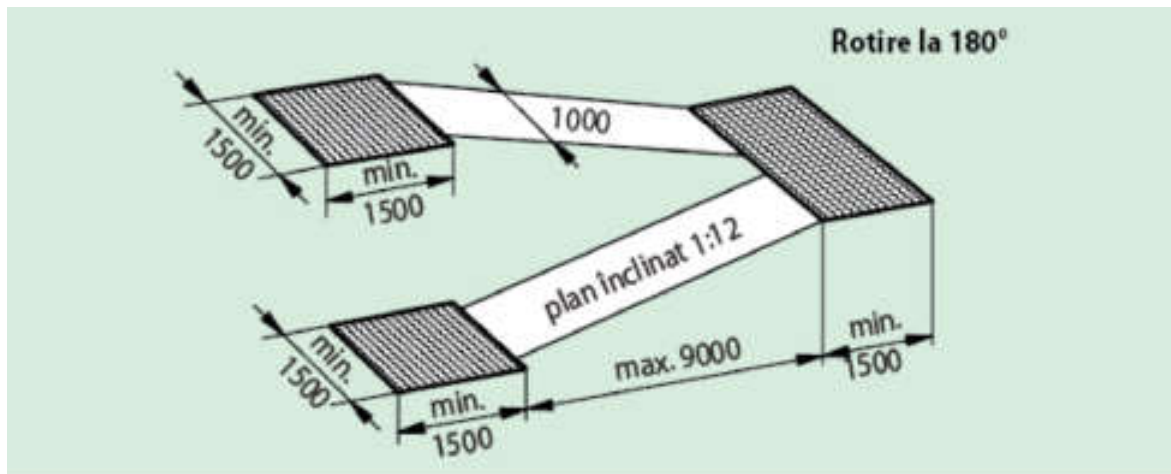

MODELE DE GRUPURI SANITARE (schițe tehnice)

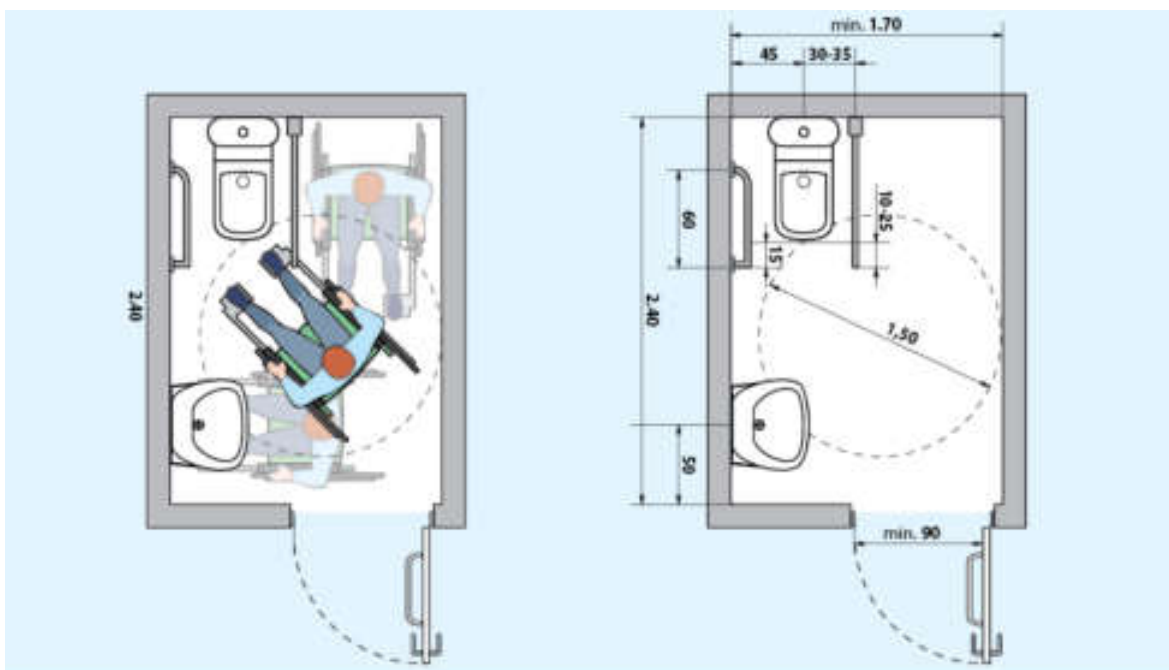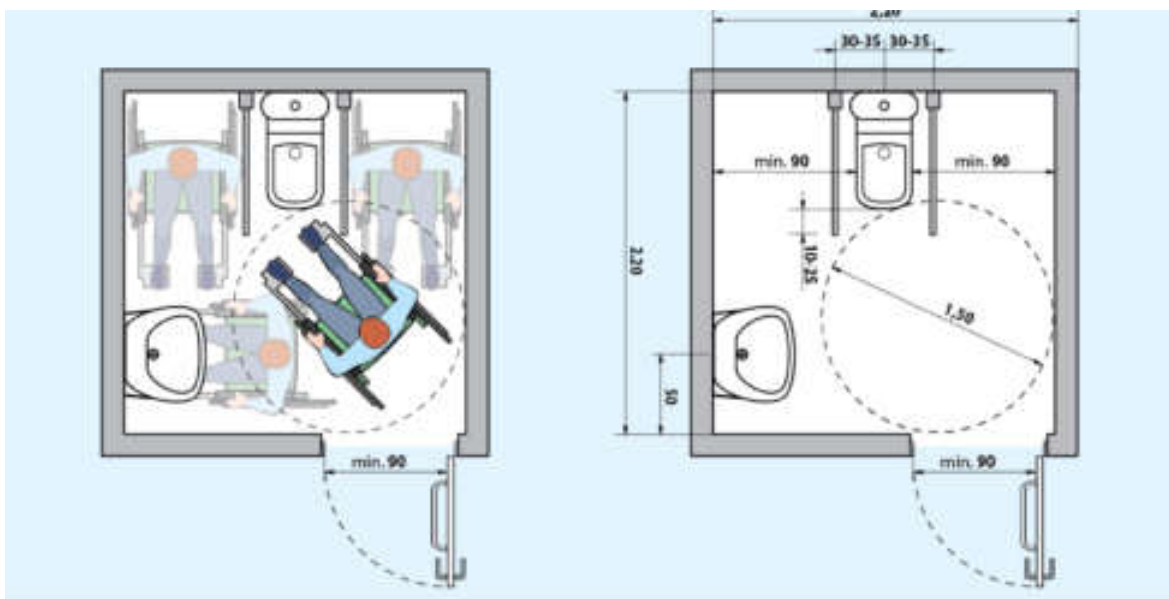

CALCULATOR ON-LINE
al unghiului de înclinație și al lungimii rampelor de acces



Rampă simplă

Înălțimea 21-75 cm Unghiul de 4.8 ° (Raportul 1:12)

CP.01.02.2018



**Calculator on-line al
unghiului de înclinație
și al lungimii rampelor
de acces**

<https://widget.infonet.md/>

ACCESIBILITATEA INFRASTRUCTURALĂ

(Normative și standarde în domeniul construcțiilor.
Resurse informaționale în domeniul accesibilității)

**ACCES EGAL PENTRU TOȚI****„ACCESIBILITATEA INFRASTRUCTURALĂ”****NORMATIVE ȘI STANDARDE ÎN DOMENIUL CONSTRUCȚIILOR**

CP C.01.02:2018 – Clădiri civile. Clădiri și construcții. Prevederi generale de proiectare cu asigurarea accesibilității pentru persoane cu dizabilități
http://www.ednc.gov.md/upload/61/CP_.01.022018.pdf

CP C.01.10:2018 – Clădiri civile. Mediul locuibil cu elemente sistematizate, accesibile pentru persoane cu dizabilități. Reguli de proiectare
http://www.ednc.gov.md/upload/61/CP_C.01.102018.pdf



CP C.01.12:2018 – Clădiri și încăperi cu locuri de muncă pentru persoane cu dizabilități. Reguli de proiectare
http://www.ednc.gov.md/upload/61/CP_C.01.122018.pdf

CP C.01.11:2018 – Clădiri civile. Clădiri și construcții publice, accesibile pentru persoane cu dizabilități. Reguli de proiectare
http://www.ednc.gov.md/upload/61/CP_C.01.112018.pdf



CP C.01.13:2018 – Clădiri civile. Mediu urban. Reguli de proiectare accesibile pentru persoane cu dizabilități
http://www.ednc.gov.md/upload/61/CP_C.01.132018.pdf

NCM C.01.06-2014 – Cerințe generale de securitate pentru obiectele de construcție la folosirea și accesibilitatea lor pentru persoanele cu dizabilități
http://www.motivatie.md/media/images/articole/doc/NCM_C.01.06-2014.pdf

**RESURSE INFORMAȚIONALE:**

Accesibilitatea la infrastructură // Informație de pe pagina Asociația „MOTIVAȚIE” din Moldova (www.motivatie.md) –
<http://motivatie.md/index.php?pag=page&id=1233&l=ro>

Accesibilitatea infrastructurală – precondiție pentru realizarea altor drepturi (Prelegere susținută de Tudor Onofrei, expert adaptare spații în cadrul „Conferințelor Accesibilității”, Chișinău, 2.07.2021) – <https://bit.ly/3xPcak0>



Criterii de accesibilitate în instituțiile publice –
<https://youtu.be/fLxKMnUVbOk>

Ghid privind evaluarea accesibilității clădirilor de menire publică (indiferent de forma de proprietate) (pagina 28-67). Chestionar de evaluare a condițiilor de accesibilitate (pagina 68-73) – <https://bit.ly/2Tfr6Jf>



Tu știi ce înseamnă o localitate accesibilă?
<https://youtu.be/nVxo5zz6fqM>



ACCES EGAL PENTRU TOȚI

STUDII:



Acces egal pentru toți în secțiile de votare (2020) –

https://www.md.undp.org/content/moldova/ro/home/library/effective_governance/acces-egal-pentru-toi-in-seciile-de-votare-.html

Acces egal pentru toți în secțiile de votare (2019) –

https://www.md.undp.org/content/moldova/ro/home/library/effective_governance/acces-egal-pentru-toi-in-seciile-de-votare.html



Auditul condițiilor de accesibilitate a 197 secții de votare

(Strășeni, Criuleni, Anenii Noi, Fălești, Călărași, Cahul) – <https://bit.ly/3B8KN6z>

Analiza condițiilor de accesibilitate

a Sectoarelor de Poliție din Republica Moldova – <https://bit.ly/2Tfr6Jf>



EVALUĂRI PRIN PRISMA INTEGRĂRII DIMENSIUNII DE DIZABILITATE – <https://cdpd.md/publicatii/>



CONFERINȚELE ACCESIBILITĂȚII:



„Experiențe pozitive la nivel internațional de incluziune a persoanelor cu dizabilități în procesele electorale” – Pavel Cabacenco, expert în domeniul electoral –

<https://youtu.be/75Hbh2Mau-c>


„Deficiențe de vedere (aspecte clinice și medico-sociale) și incluziunea socială a nevăzătorilor” – Tatiana Ghidirimschi, medic oftalmolog, doctor în medicină, AO Centrul de Reabilitare Medico-Socială pentru Persoane cu Vedere Slabă

„LOW VISION” – <https://youtu.be/PJzZ5SaBpiw>



„Oamenii din lumea tăcerii” – Natalia Babici, prim-vicepreședintă Asociația Surzilor din Republica Moldova – https://youtu.be/B_IQ8TLhV8

NU EXISTĂ PROGRES FĂRĂ RESPECTAREA DREPTURILOR OMULUI!



office@infonet.md
www.infonet.md

Garomont
• ESTUDIOS DE PRODUCCIÓN •
Studio
• EST. 2004 •